
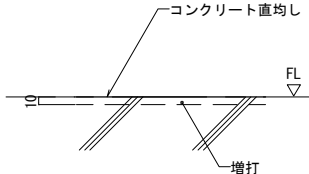
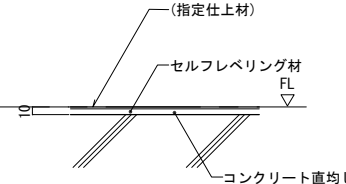
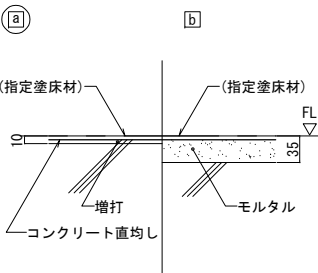
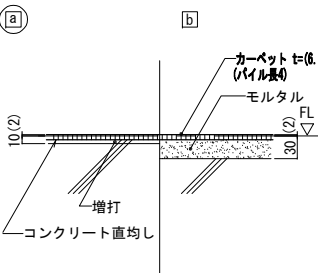
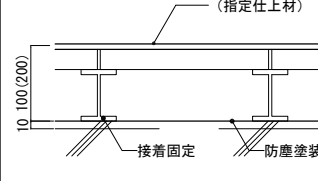
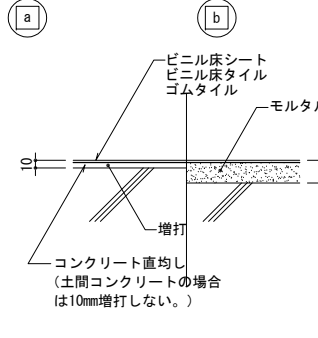
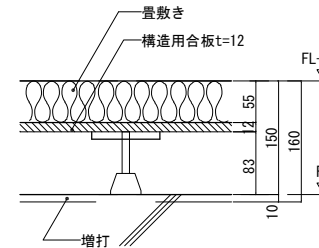






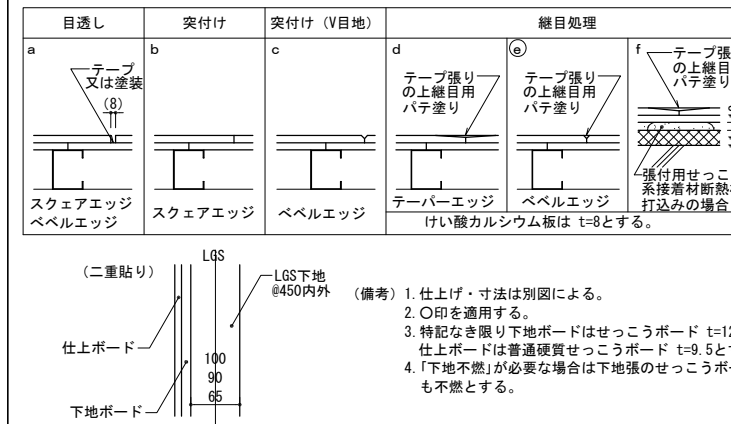
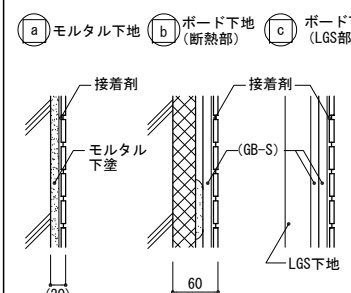



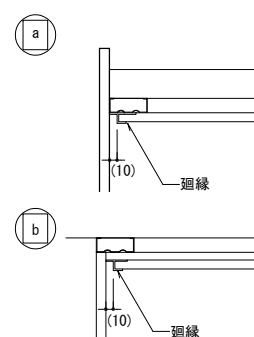
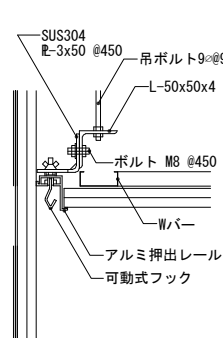



F-01	コンクリート直均し	S=1:5 (A1) S=1:10 (A3)	F-02	セルフレベリング材塗	S=1:5 (A1) S=1:10 (A3)	F-03	塗床	S=1:5 (A1) S=1:10 (A3)	F-04	タイルカーペット貼り (全面接着工法)	S=1:5 (A1) S=1:10 (A3)	F-05	OAフロア	S=1:5 (A1) S=1:10 (A3)	F-05A	一般床	S=1: 5 (A1) S=1:10 (A3)	F-14	畳	S=1:5 (A1) S=1:10 (A3)				
 (備考) 1. 特記なき限り金ごて仕上げとする。			 (備考) 1. 特記なき限り金ごて仕上げとする。			 (備考) 1. ○印を適用する。			 (備考) 1. ○印を適用する。			 2. ○印を適用する。			 (備考) 1. 特記なき限り長尺塩ビシートの継目は溶接工法とする。			 (備考) 1. 特記なき限り金ごて仕上げとする。						
WF-02	塗床幅木	S=1:5 (A1) S=1:10 (A3)	WF-03	ビニル巾木	S=1:5 (A1) S=1:10 (A3)	WF-05B			木製幅木 (底目地)	S=1: 5 (A1) S=1:10 (A3)	WF-06	畳寄	S=1:5 (A1) S=1:10 (A3)	WF-07	ビニル床シート 立上げ入幅木	S=1:5 (A1) S=1:10 (A3)								
 (備考) H寸法は仕上表による。			 (備考) H寸法は仕上表による。			 (備考) H寸法は仕上表による。			 (備考) H寸法は仕上表による。			 (備考) H寸法は仕上表による。												
W-01	コンクリート打放し	S=1:5 (A1) S=1:10 (A3)	W-02					S=1:5 (A1) S=1:10 (A3)	W-11B	内装タイル (接着剤張り)	S=1: 5 (A1) S=1:10 (A3)	W-15	化粧ケイカル板貼り	S=1:5 (A1) S=1:10 (A3)										
 (備考) H寸法は仕上表による。			 (備考) H寸法は仕上表による。					 (備考) H寸法は仕上表による。			 (備考) H寸法は仕上表による。													
C-02	ボード類張り (下地張りのない場合)	S=1:10 (A1) S=1:20 (A3)	C-03	ボード類張り (下地張りのある場合)	S=1:10 (A1) S=1:20 (A3)	CW-01	塩ビ製廻縁 (V)	S=1:5 (A1) S=1:10 (A3)	CW-02	ピクチャーレール	S=1:5 (A1) S=1:10 (A3)													
 (備考) H寸法は仕上表による。			 (備考) H寸法は仕上表による。			 (備考) H寸法は仕上表による。			 (備考) H寸法は仕上表による。															
竣工年月日			監理者印						株式会社 大建設			図にこころを			DATE		2025 . 3 . 14		PROJ. TITLE		防災拠点整備事業 牟岐町役場新庁舎・海部消防組合新庁舎新築工事		【消防】 意匠	
															PROJ. NO		0-2023-120		DWG. TITLE		基準詳細図 (1)		SCALE	
																							A-504	

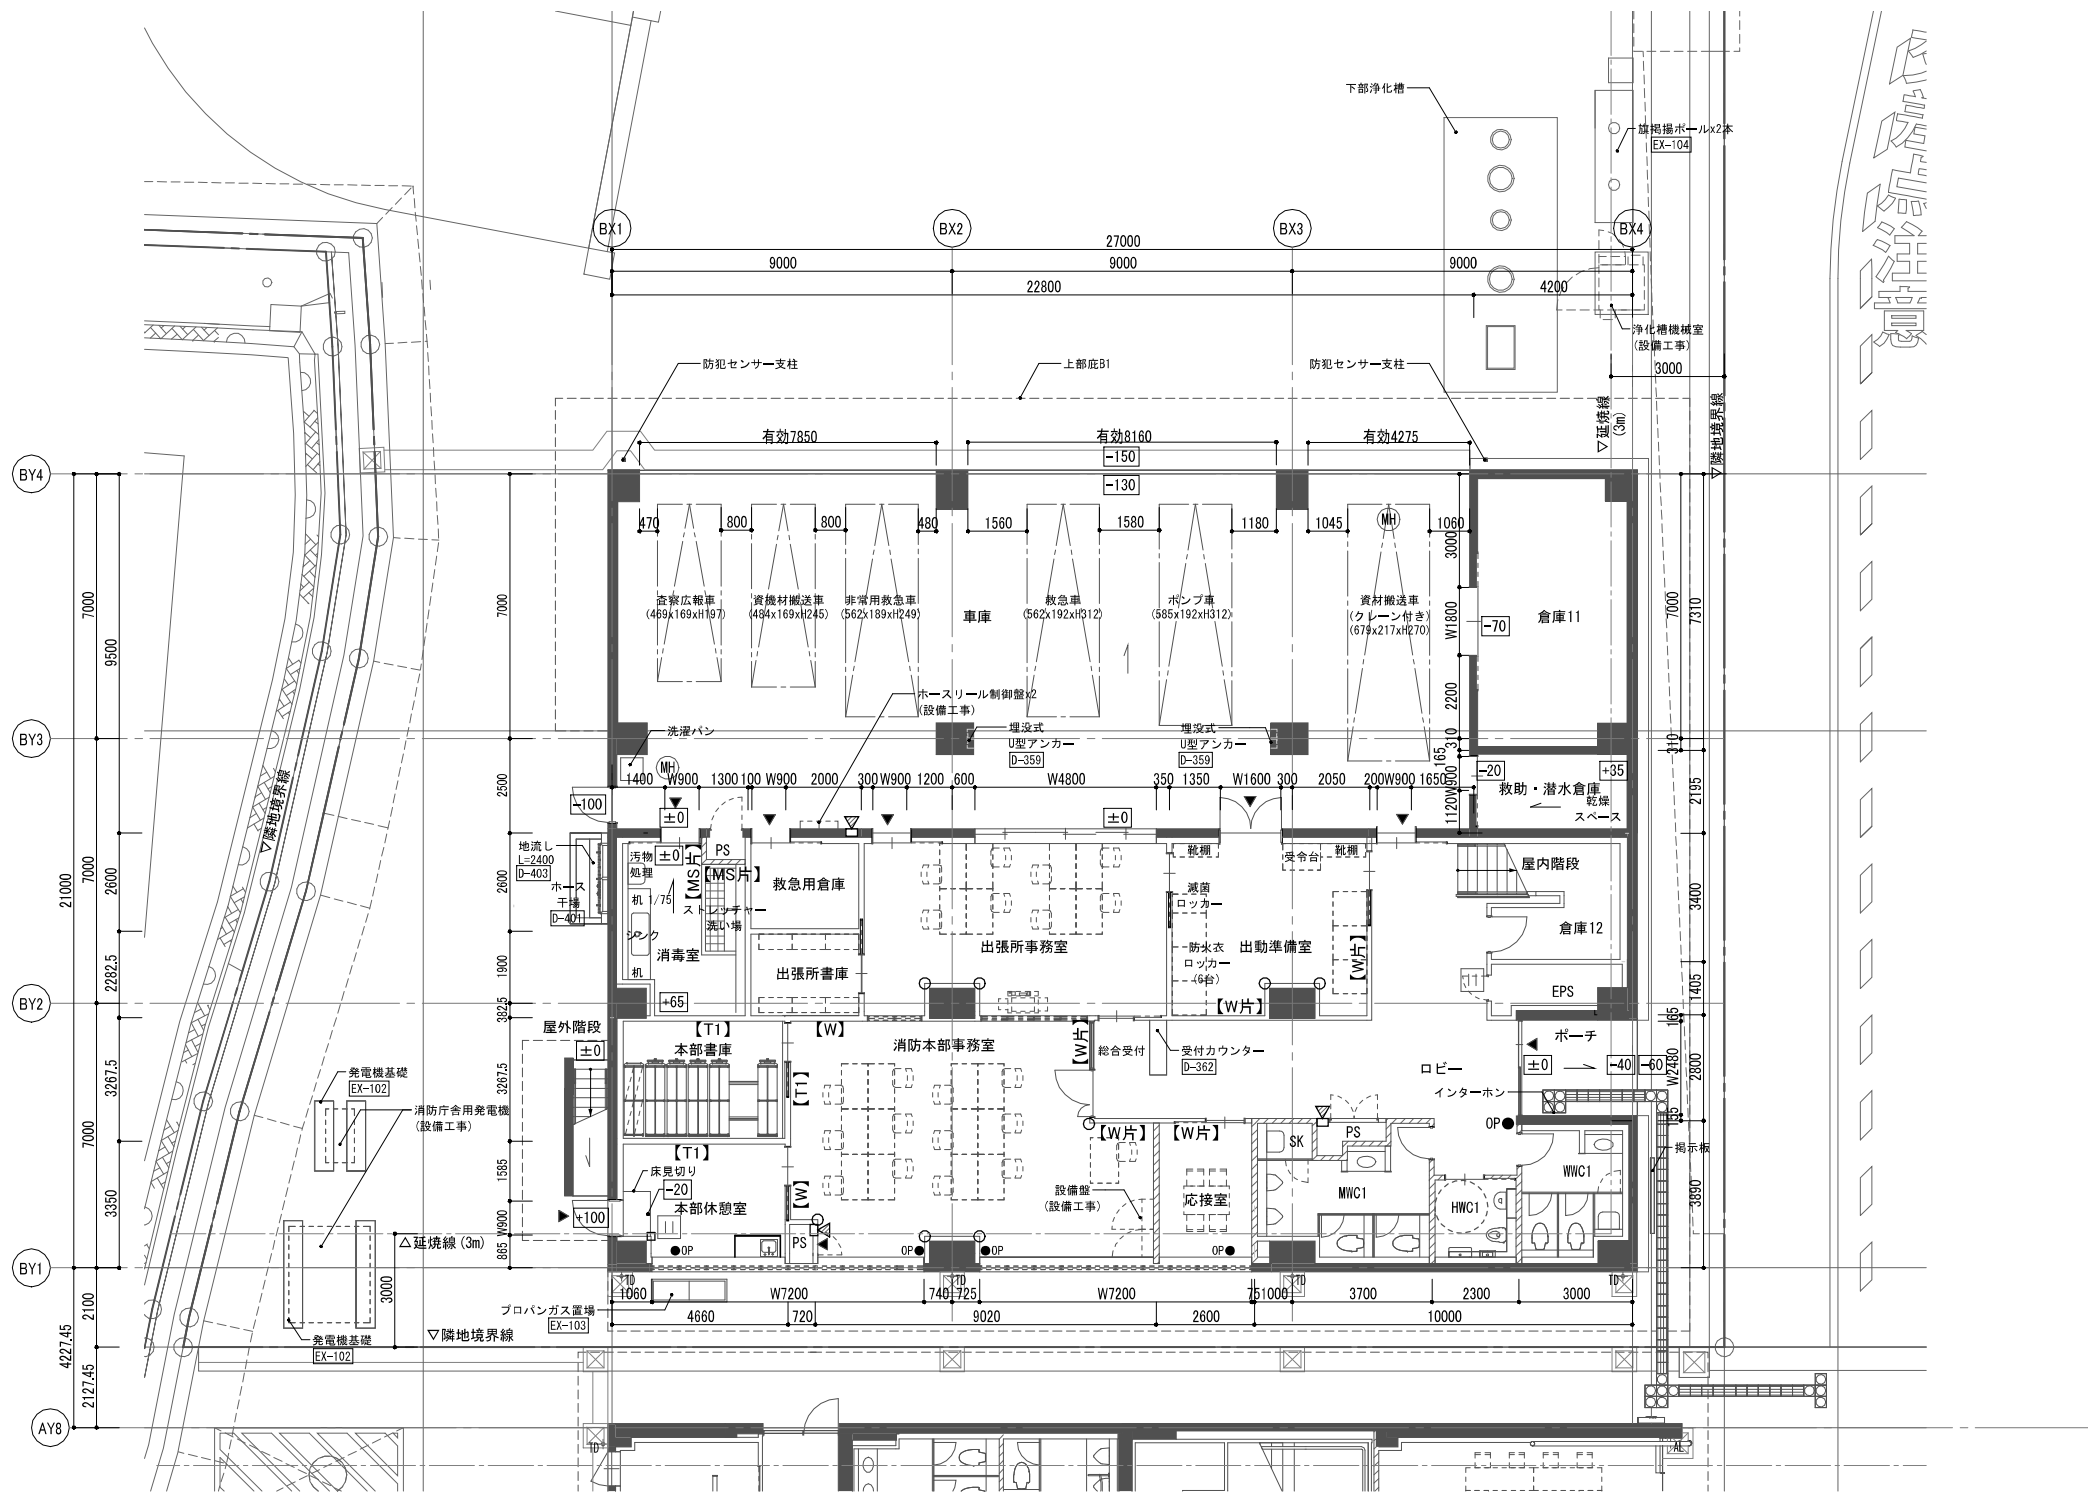


1 階平面図

【凡例】									
	RC壁		堅樋 (特記なき限り カラ―VP100φ 中継ドレイン付)		雨水横引管 1/100 (見上表現) (特記なき限り接続堅樋と同仕様)		FLからの高さ (特記なき限りFL±0)		消火器BOX (埋込型)
	EOP壁 t60		ルーフドレイン (特記なき限り100φ鋼鉄製既製品)		排煙・換気用窓オペレーター		コーナーガードA		
	LGS壁 (特記なき限り【W】とする)		横引きドレイン (特記なき限り100φ)		壁点検口		コーナーガードB		
	LGS遮音壁 (特記なき限り【TS1】とする)		水勾配 (特記なき限り1/75)		吊環		床下点検口 600角 (防水・防臭)		
	イスターカーテン (折れ戸)						マンホール蓋 鋼鉄製 φ600 (防水・防臭)		


竣工年月日	..	技にこころき	DATE	2025 . 3 . 14	PRGJ TITLE	防災拠点整備事業 牟岐町役場新庁舎・海部消防組合新庁舎新築工事	【消防】 意匠
監理者印	..		PRGJ NO	0-2023-120	DWG TITLE	1階平面図	DWG NO
施工者印	..				SCALE	1:100 (A1) 1:200 (A3)	A-506

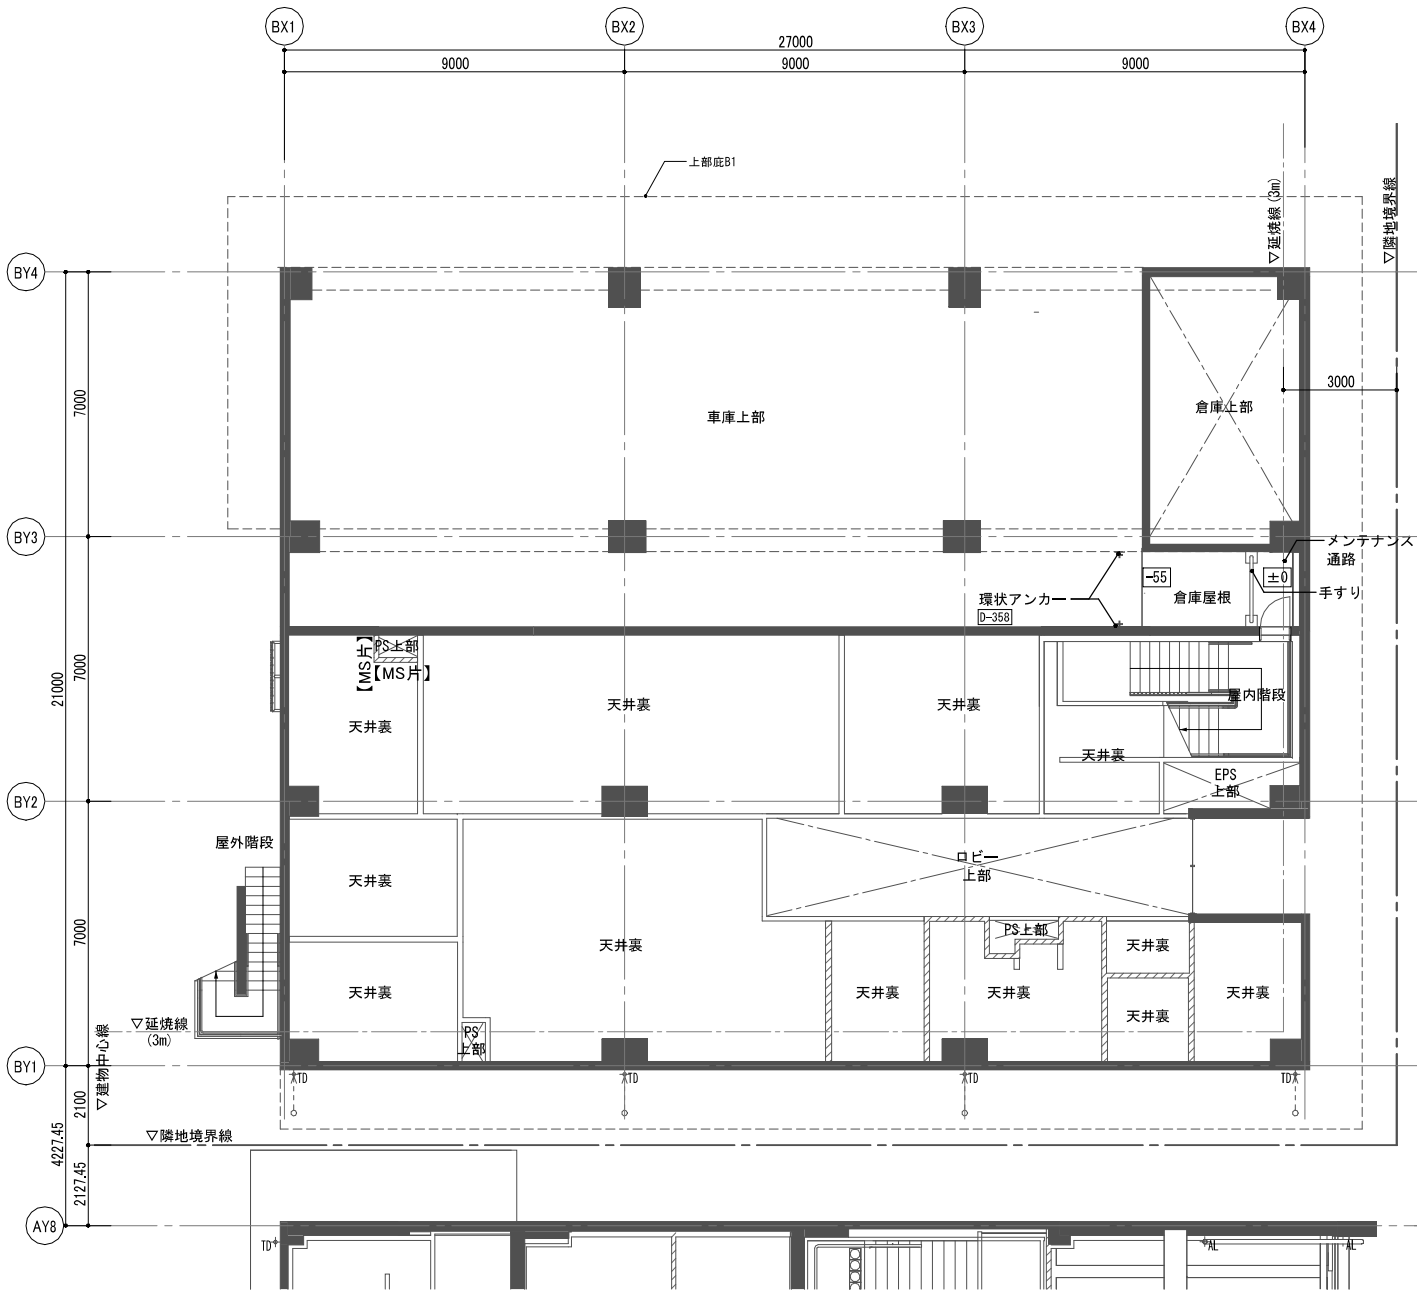


M 2 階平面図

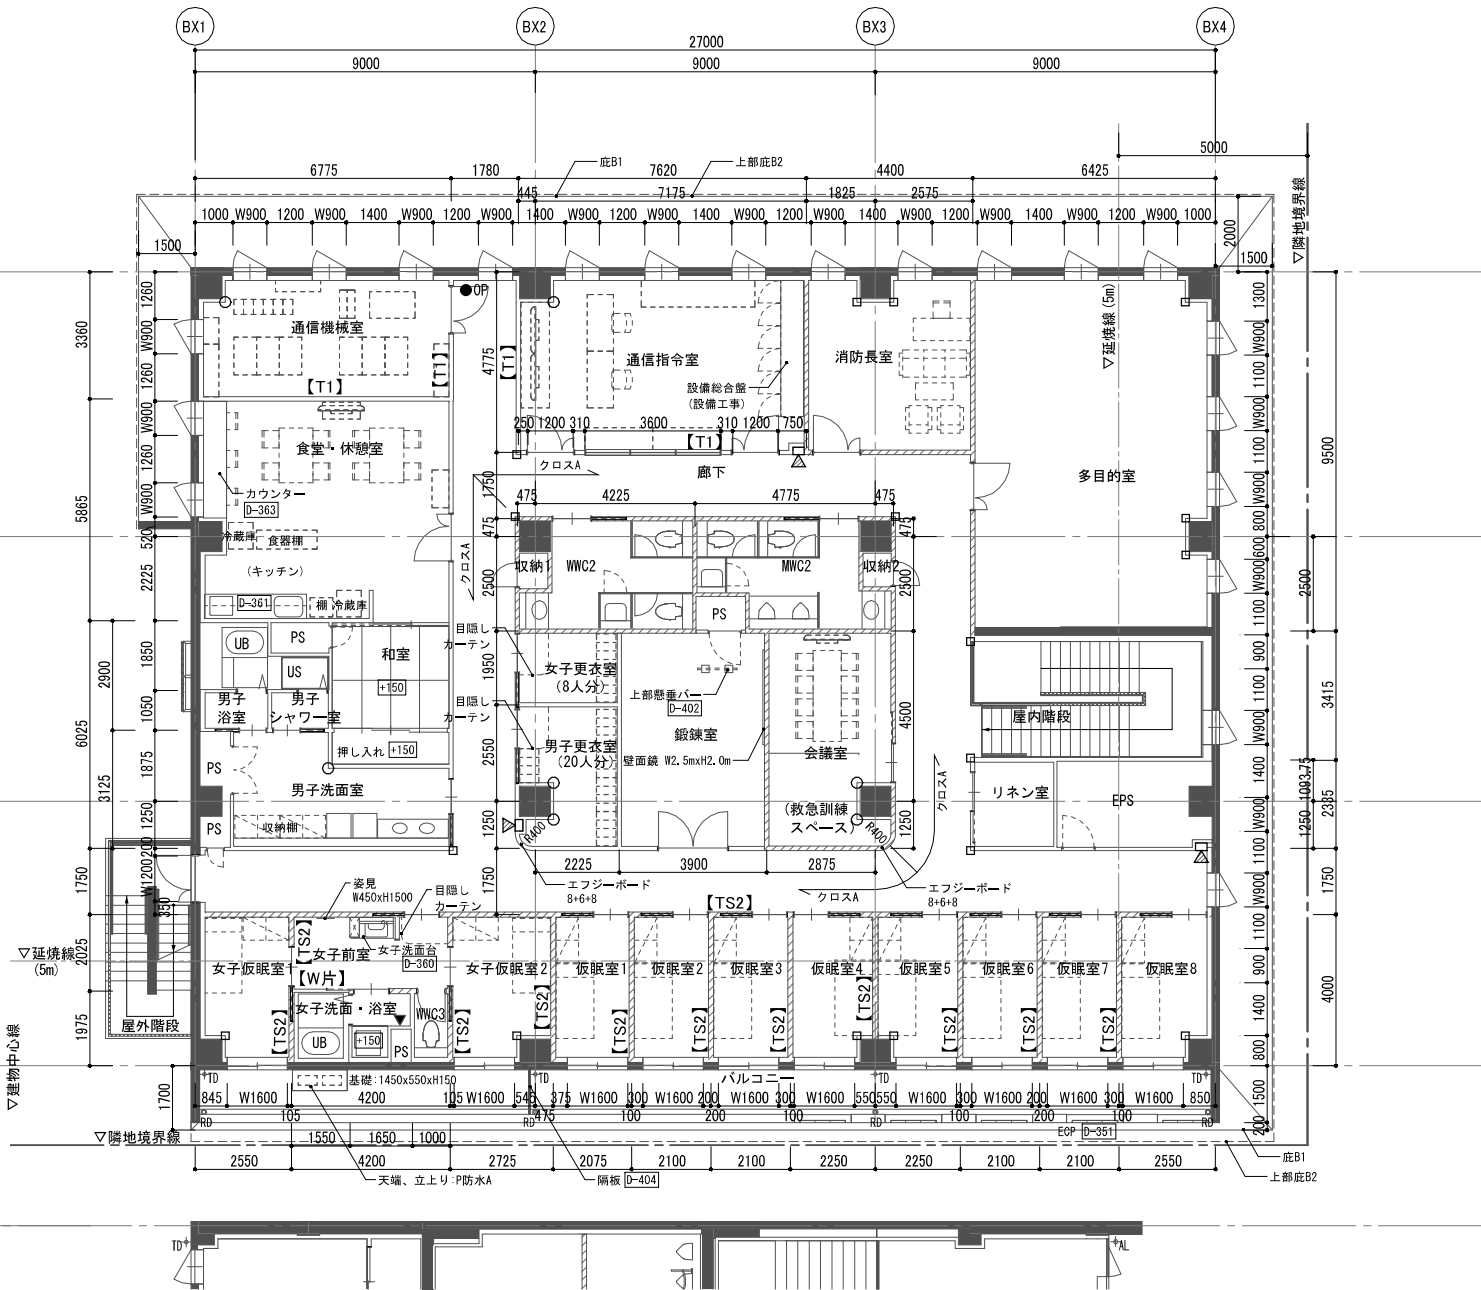

2 階平面図

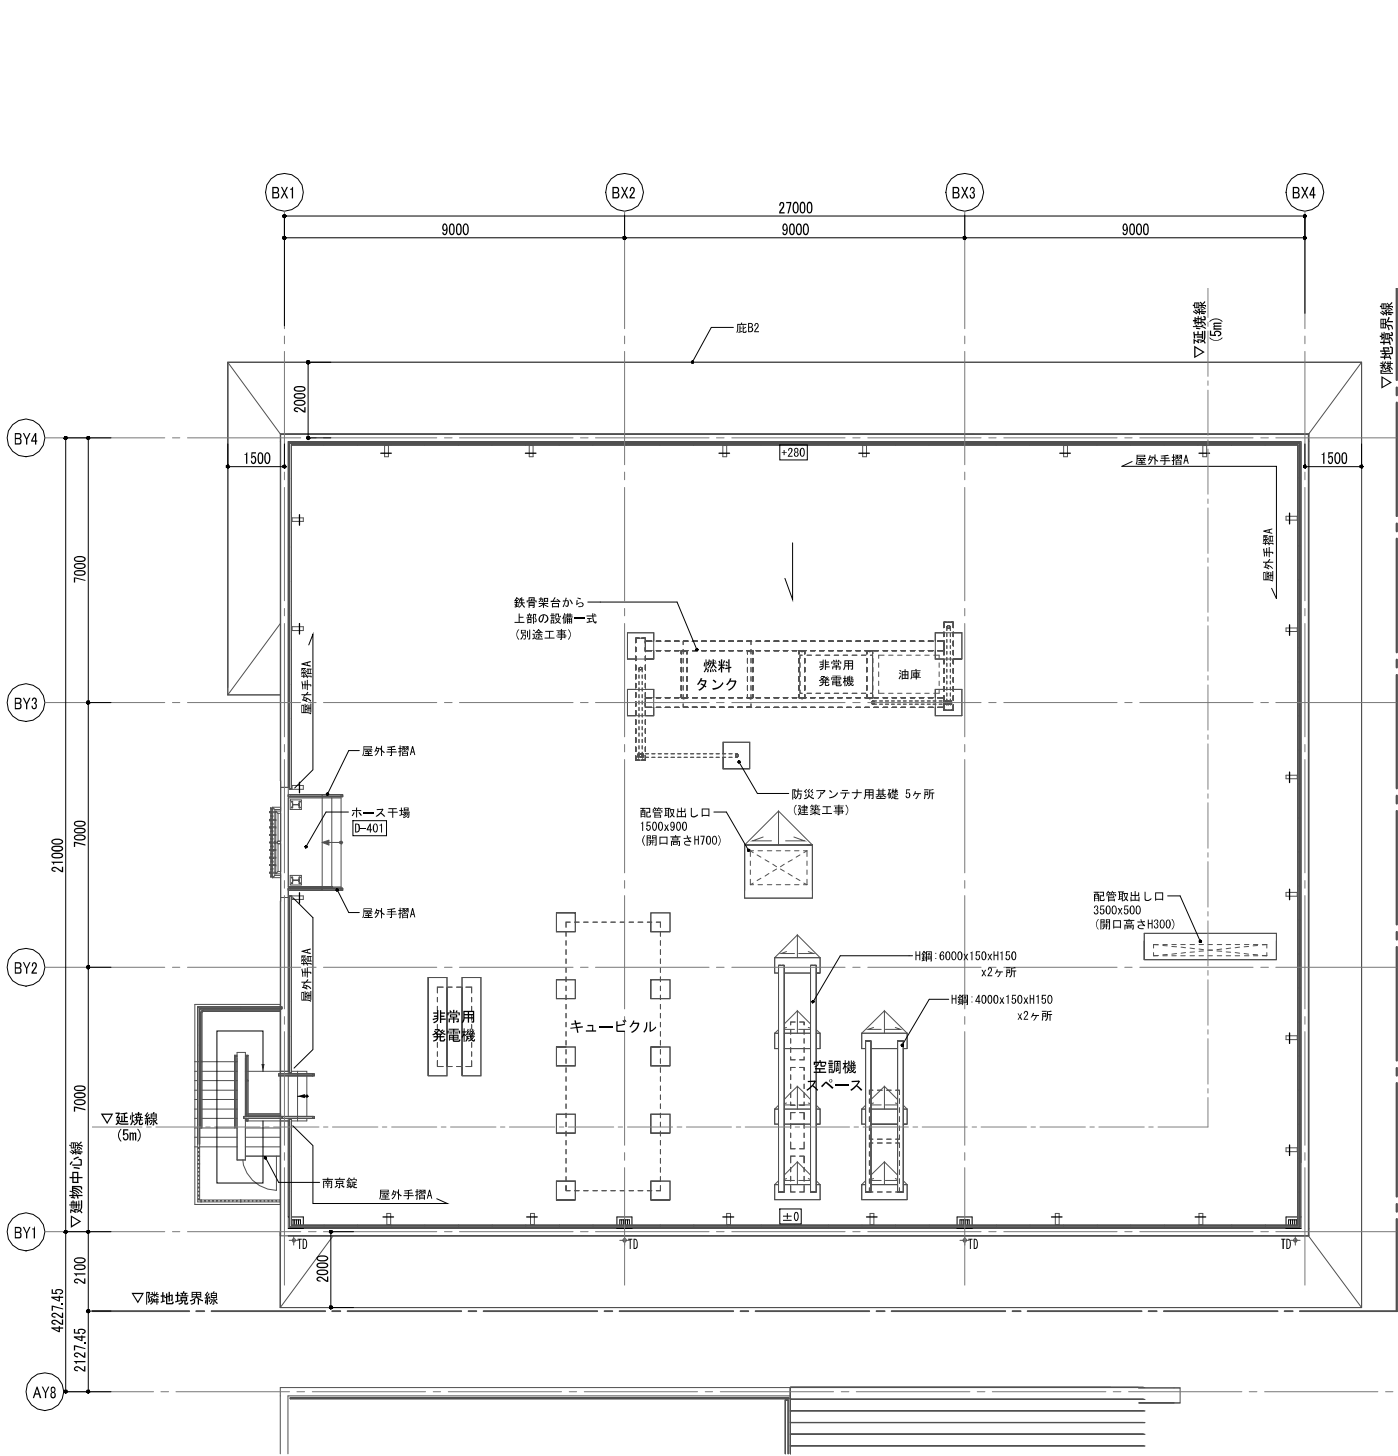


屋上階平面図

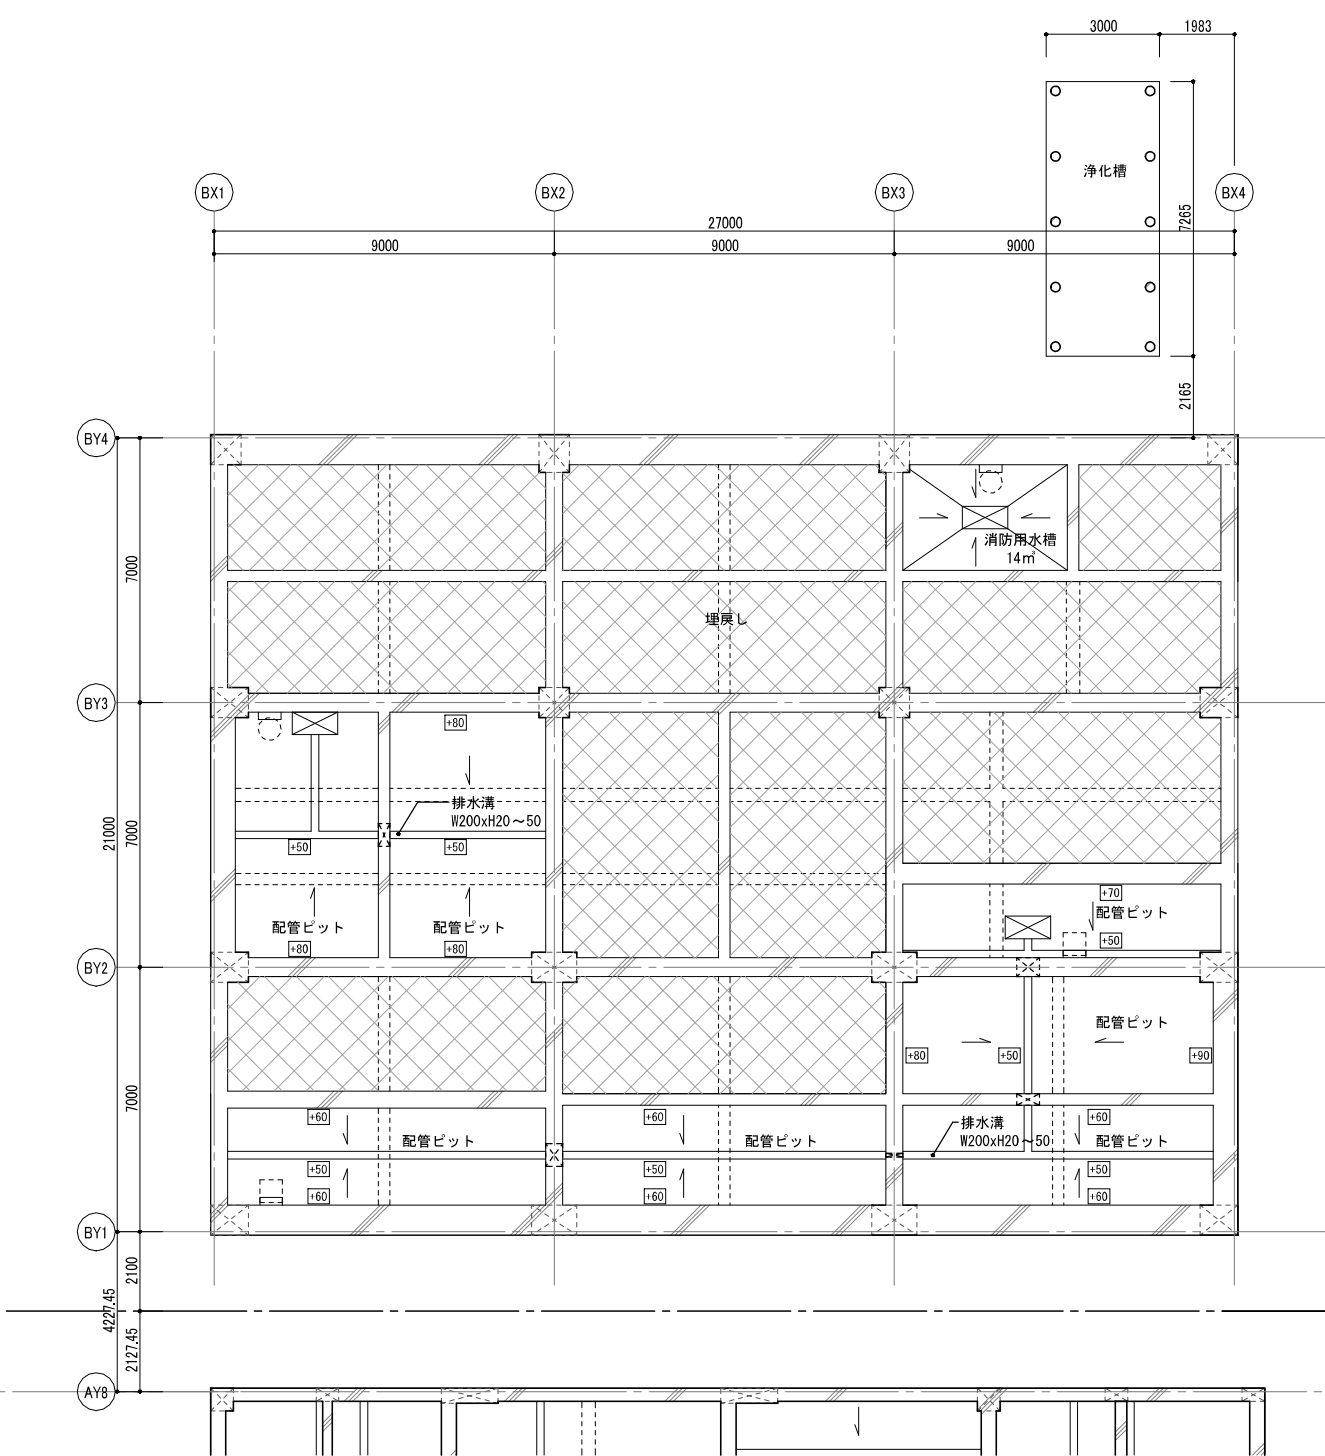

ピット平面図


[凡例]				
⊕TD	堅樋 (特記なき限り カラーVP100φ 中継ドレイン付)	○-----→	雨水横引管 1/100 (見上表現) (特記なき限り接続堅樋と同仕様)	○00 落とし口 (特記なき限り100φ)
				■00 横引きドレイン (特記なき限り100φ)
⊕AL	堅樋 (特記なき限り アルミ製バンドレス 114φ)	⊕	吊環	+100 FL (水下)からの高さ (特記なき限りFL±0)
			↙	水勾配 (特記なき限り1/75)

[凡例]						
	RC壁		上部：人通孔 600φ 下部：連通管 VP100φ 半割り SUS製手摺22φ w400x1段 (両側RC打込)		上部点検口 SUS製タラップ x 4段 (RC打込み)	 ピット内窓場 (RC金ゴテ押え) 特記なき限り 1200x600xH600
	水勾配 (特記なき限り 1/150)		上部：通気管 VP75φ 下部：連通管 VP100φ 半割り		上部マンホール蓋 SUS製タラップ x 4段 (RC打込み)	
+100	基準レベルからの高さ					

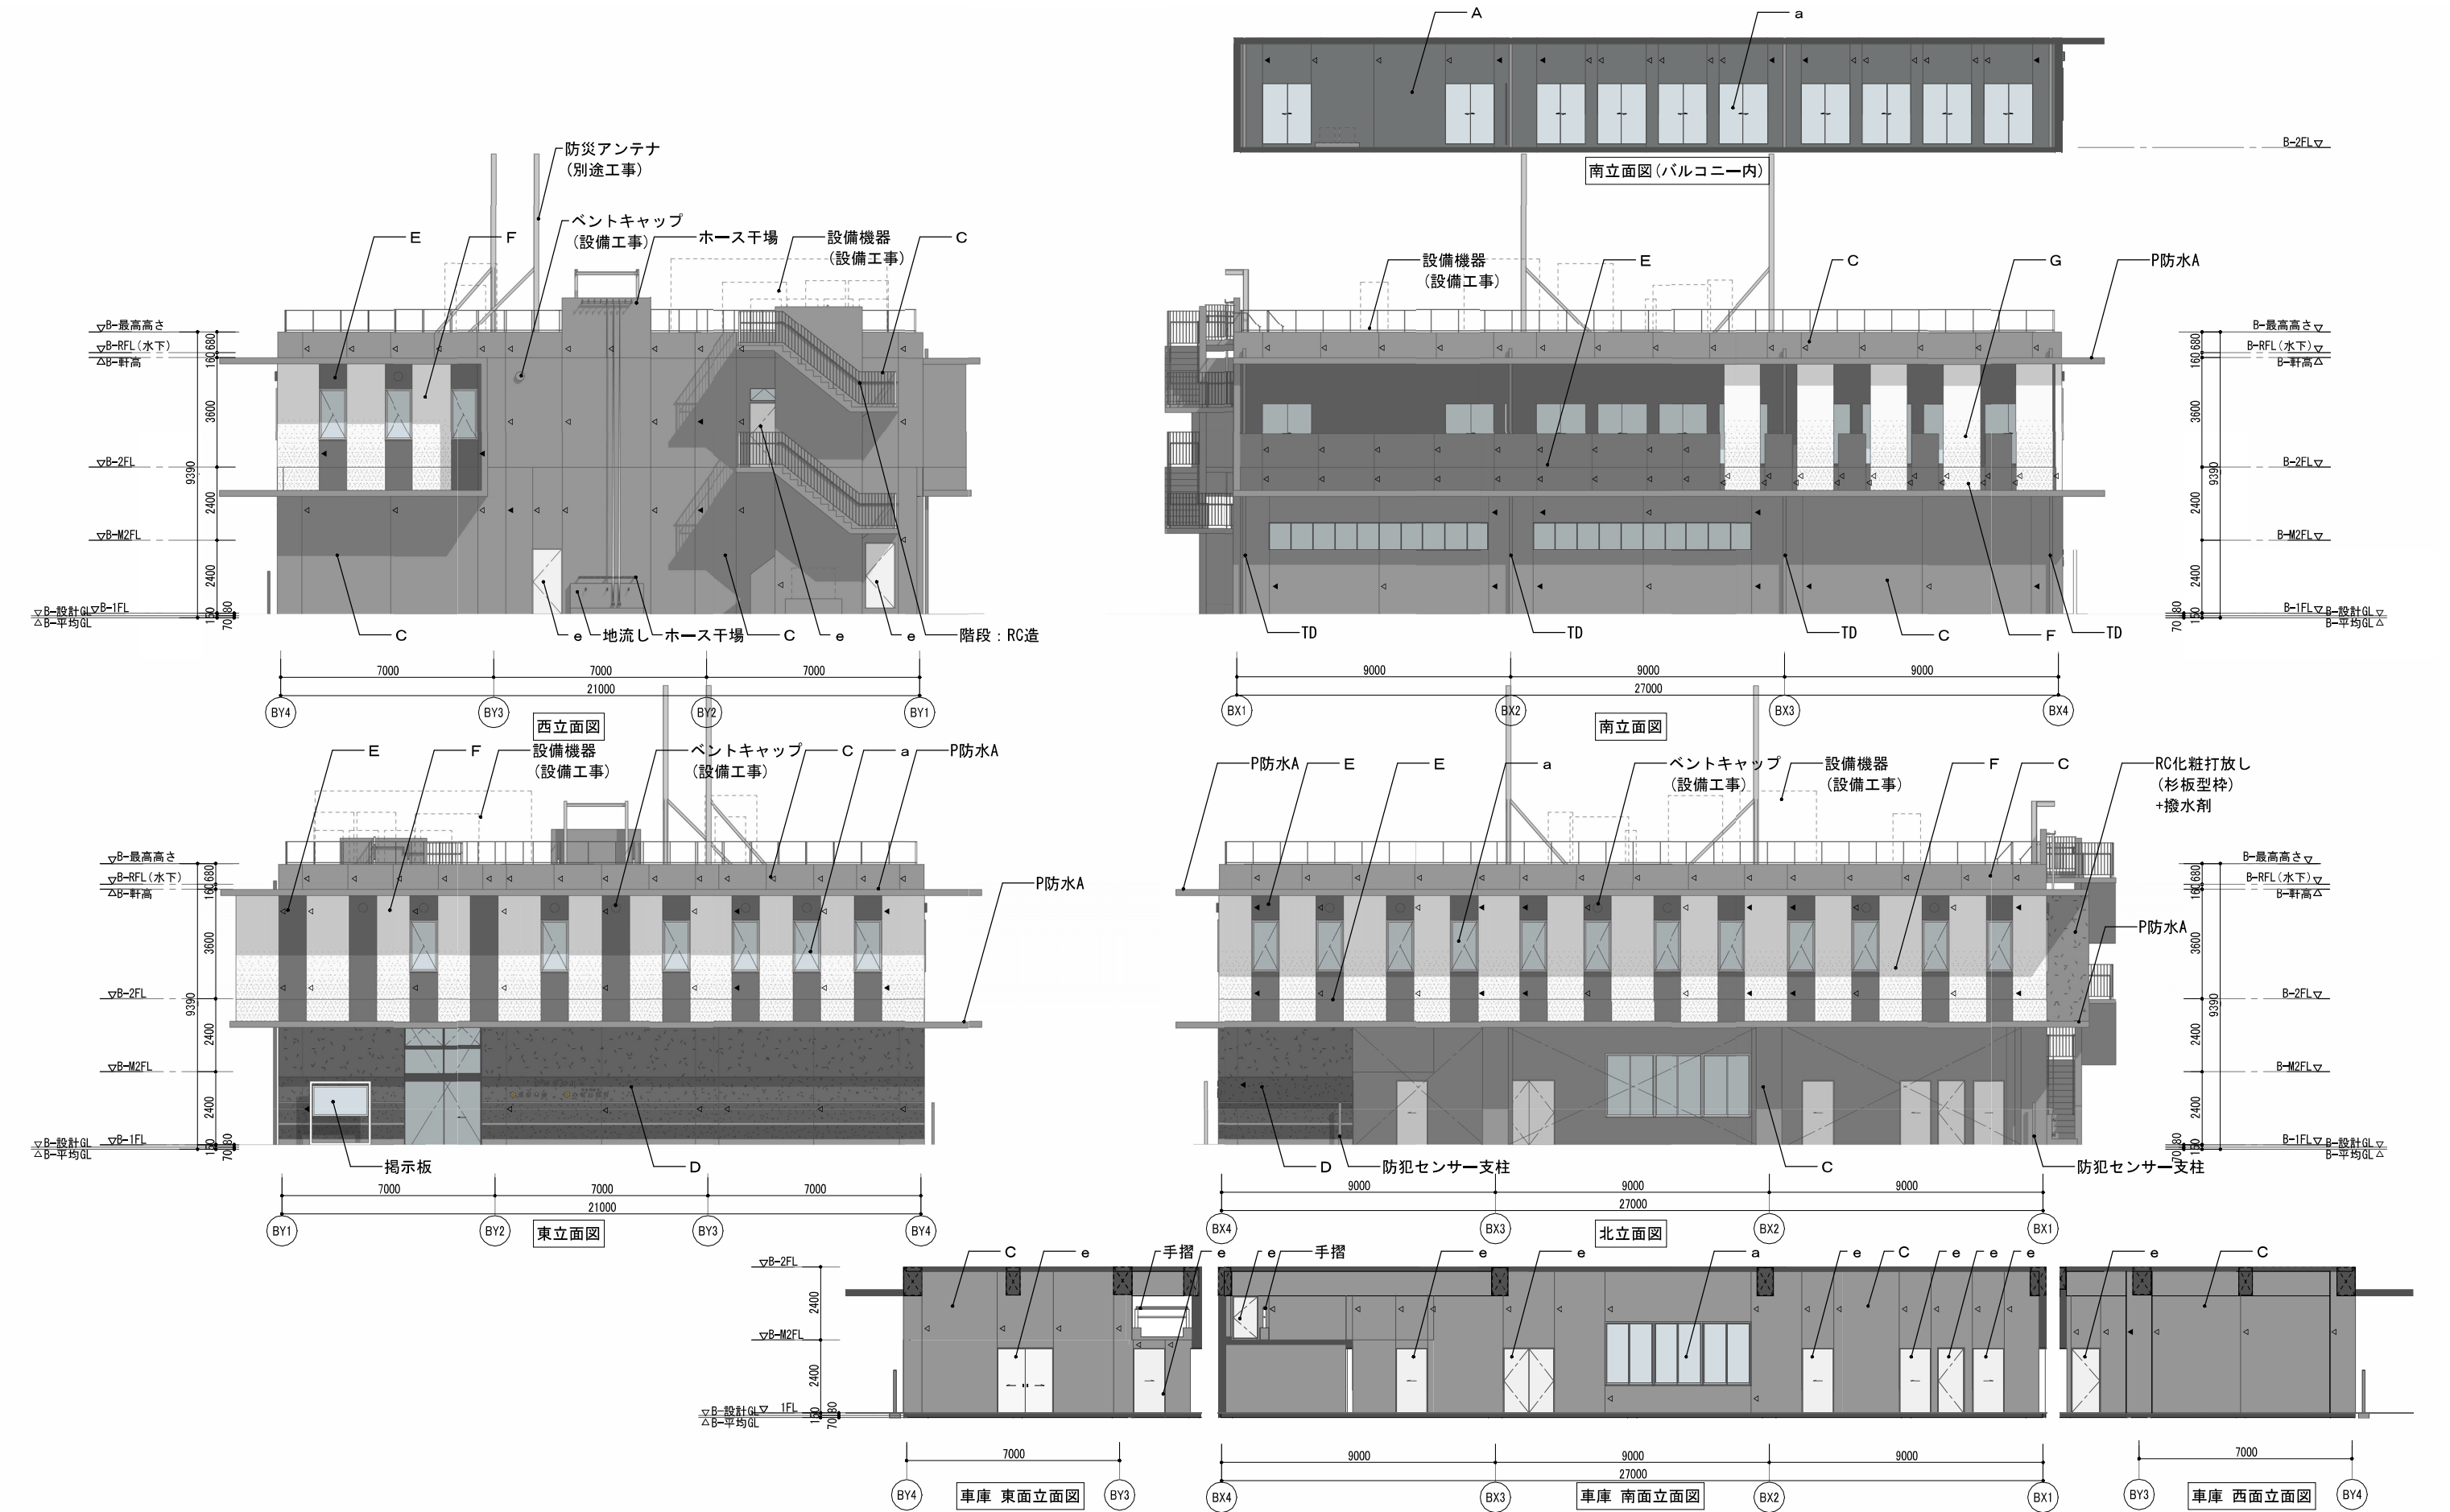


【凡例】									
A	RC打放し+仕上塗材A	N5	E	RC化粧打放し+DP	N5	a	アルミサッシ	黒	◀ 構造スリット
C	RC化粧打放し+撥水剤		F	RC化粧打放し+特殊塗装	OSHIROX FD/611	e	スチール製建具	DP	◁ 誘発目地
D	RC打放し+洗い出し	OSHIROX カラーゾーニング複合意匠	G	ECP 特殊塗装	OSHIROX FD/611				TD 縦樋：カラーVP 100φ







竣工年月日		・	・		株式会社 大建設計	技にこころを	DATE	2025 . 3 . 14	PRGJ TITLE	防災拠点整備事業 牟岐町役場新庁舎・海部消防組合新庁舎新築工事	【消防】 意匠		
監理者印		・	・					PRGJ NO	0-2023-120	DWG TITLE	立面図	DWG NO	A-509
施工者印		・	・								SCALE	1:100 (A1) 1:200 (A3)	
		・	・										



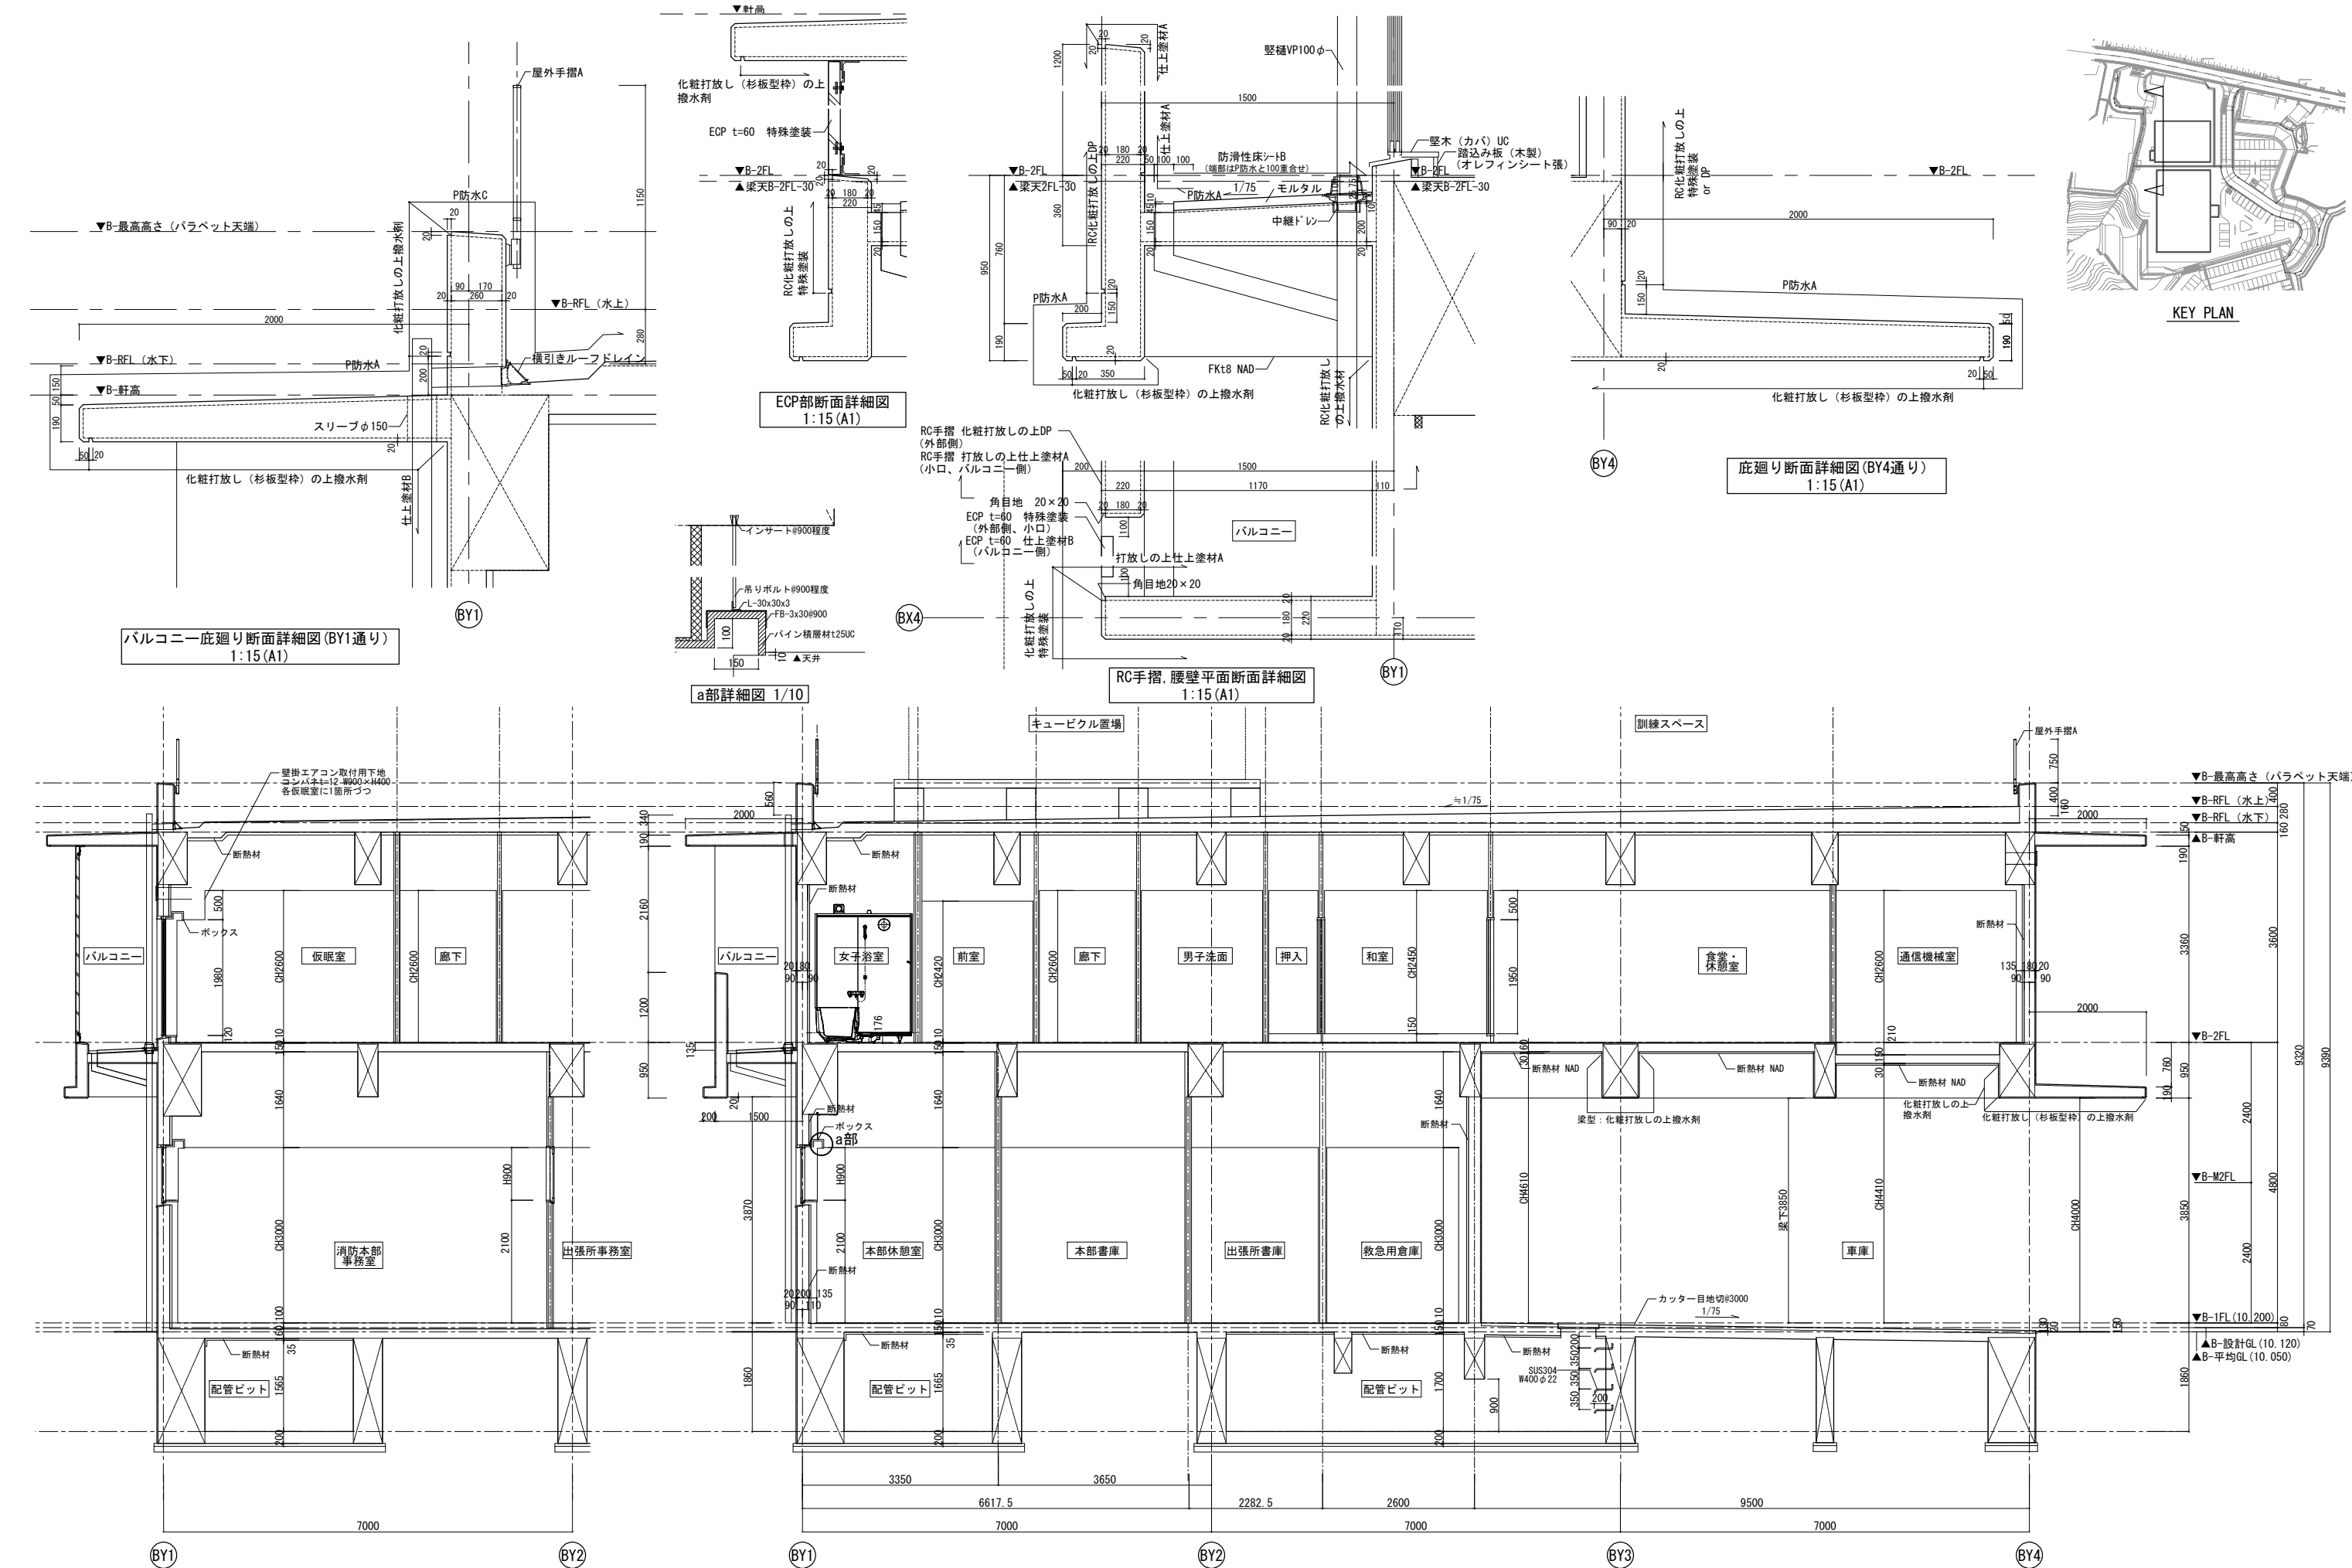


竣工年月日	2025	3	14	後にご留意 株式会社 大建設	DATE	2025	3	14	PRJ. TITLE	防災拠点整備事業 牟岐町役場新庁舎・海部消防組合新庁舎新築工事	【消防】 意匠
監理者印					PRJ. NO	0-2023-120	DWG. TITLE	断面詳細図 (1)	DWG. NO	A-510	
施工者印							SCALE	1:50 (A1) 1:100 (A3)			







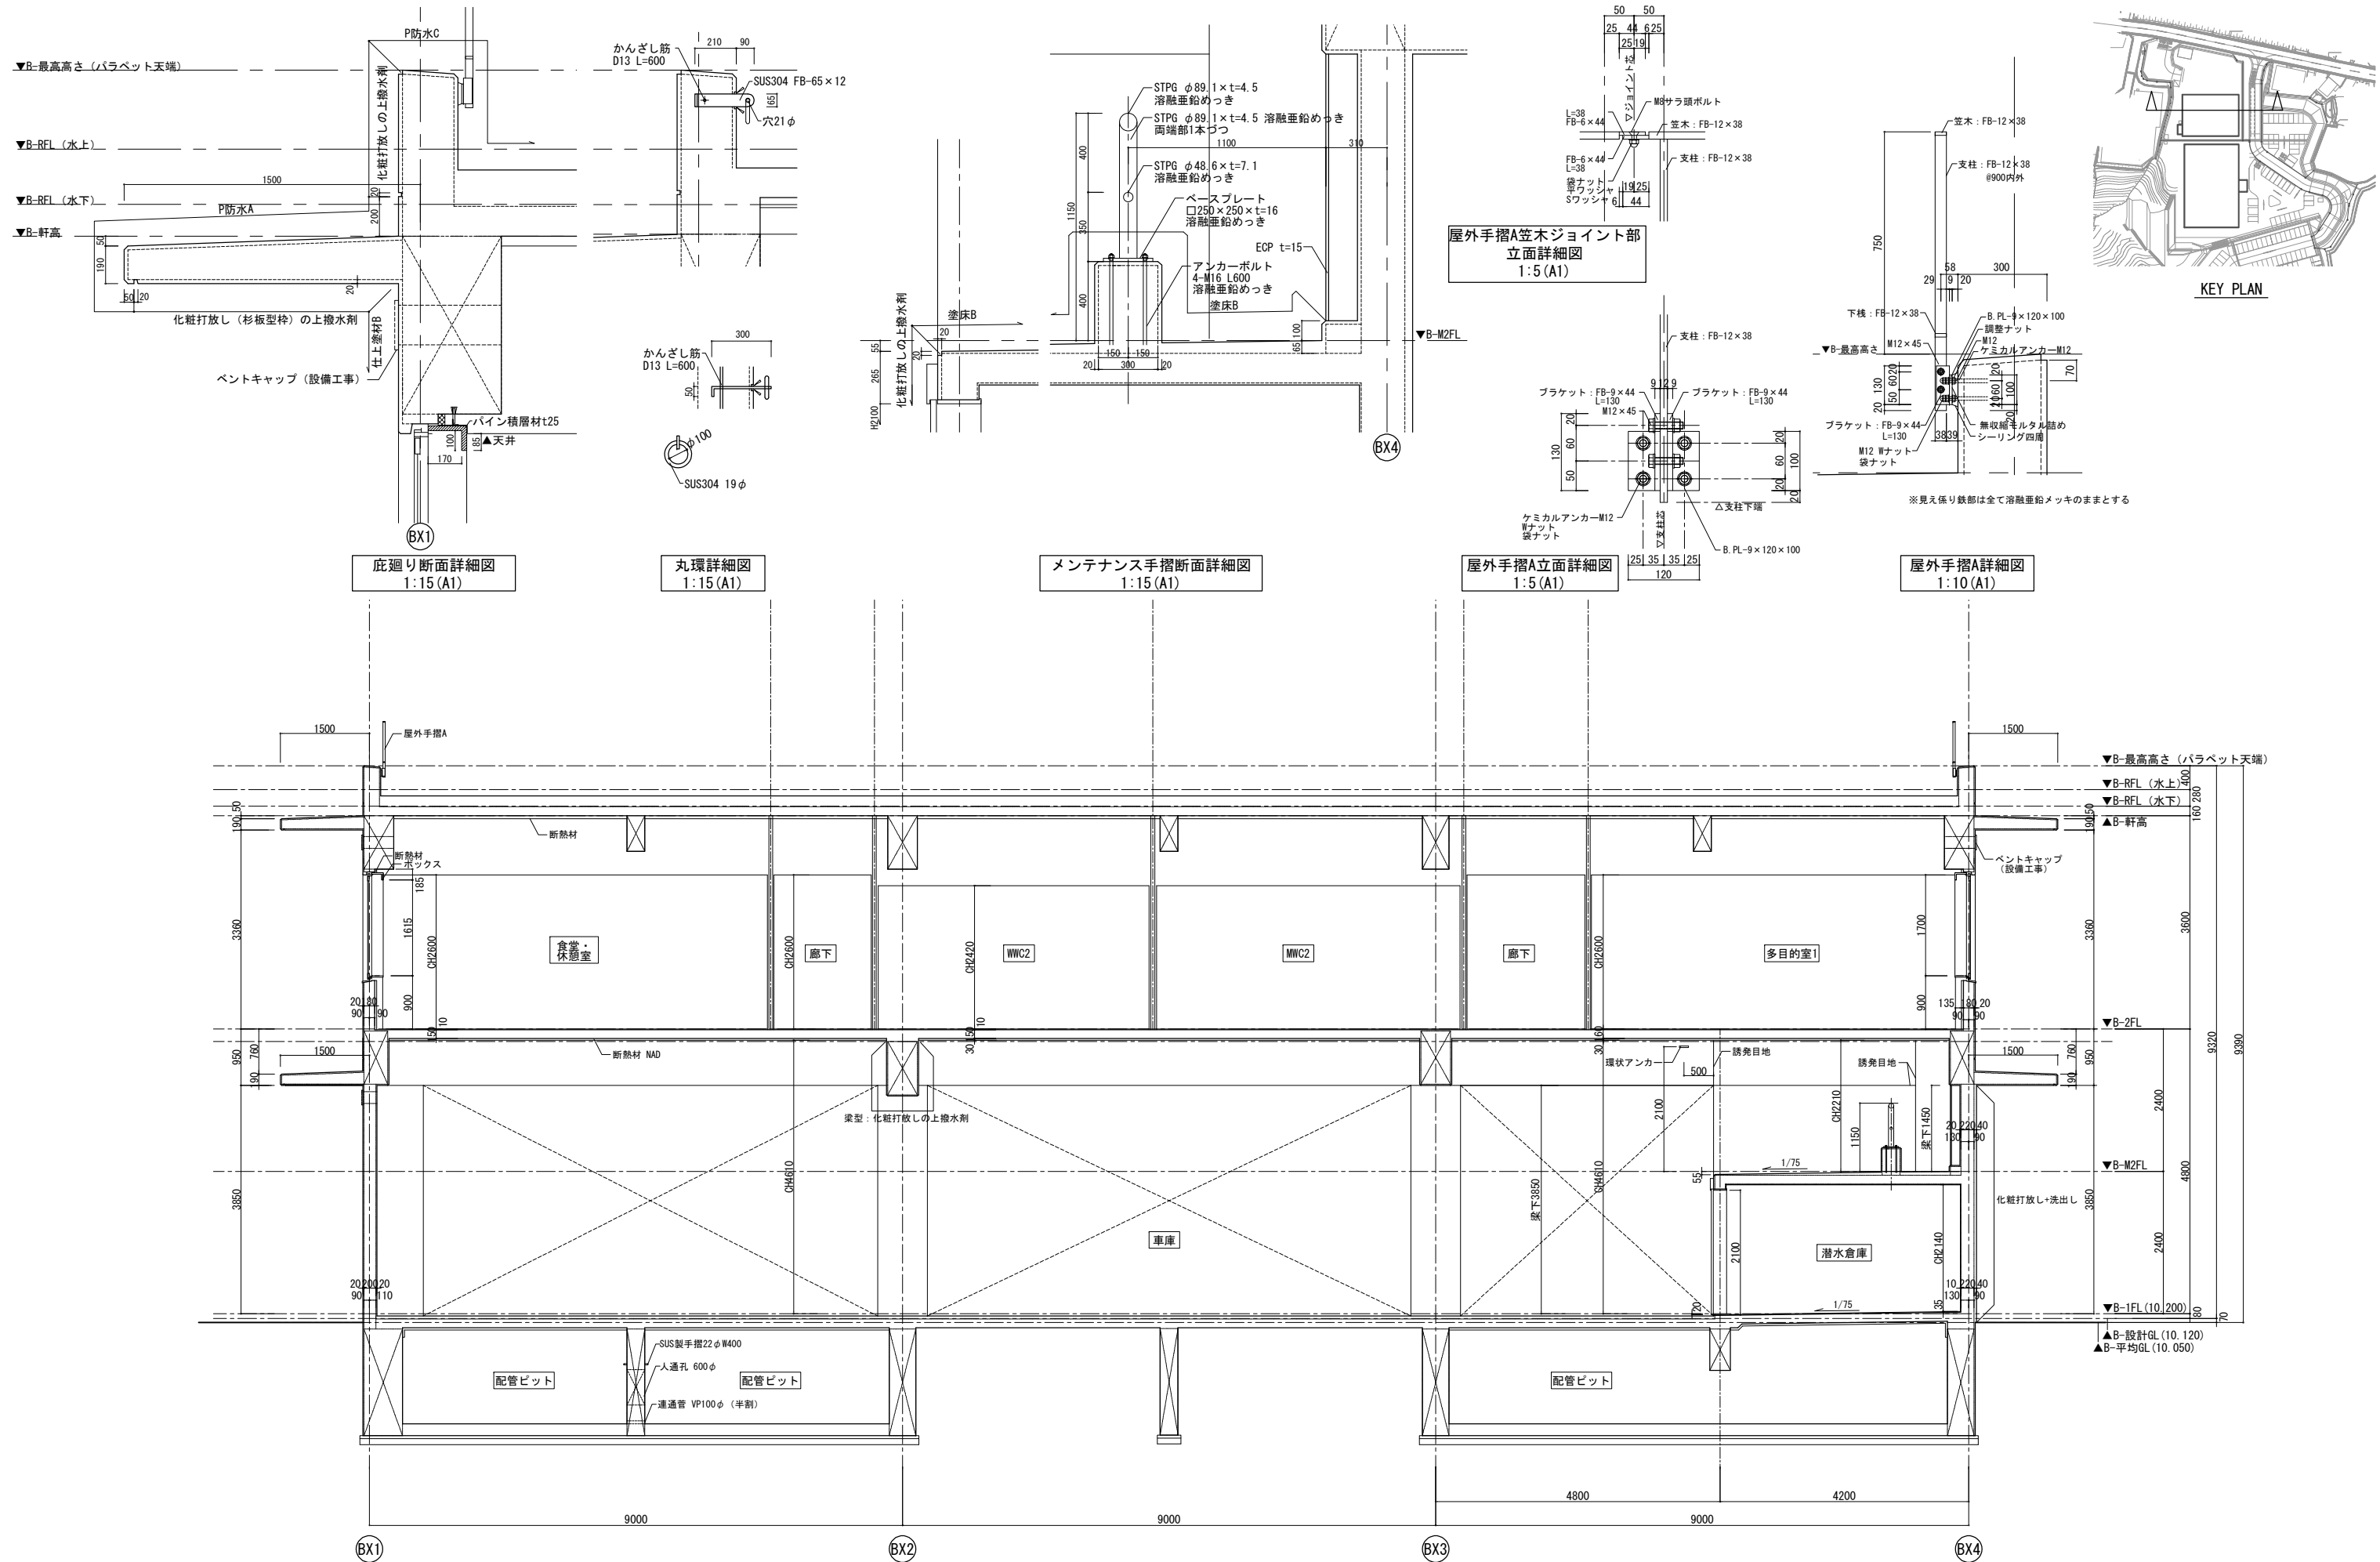



竣工年月日	2025. 3. 14	DATE	2025. 3. 14	PRGJ. TITLE	防災拠点整備事業 車岐町役場新庁舎・海部消防組合新庁舎新築工事	【消防】 意匠
監理者印		PRGJ. NO	0-2023-120	DWG. TITLE	断面詳細図 (2)	DWG. NO
施工者印					1:50 (A1) SCALE 1:100 (A3)	A-511

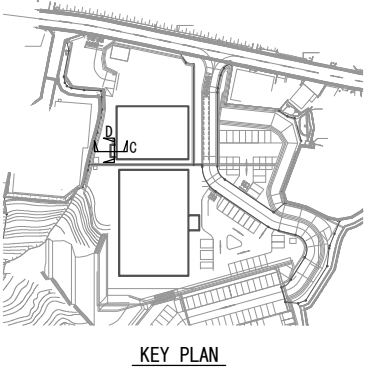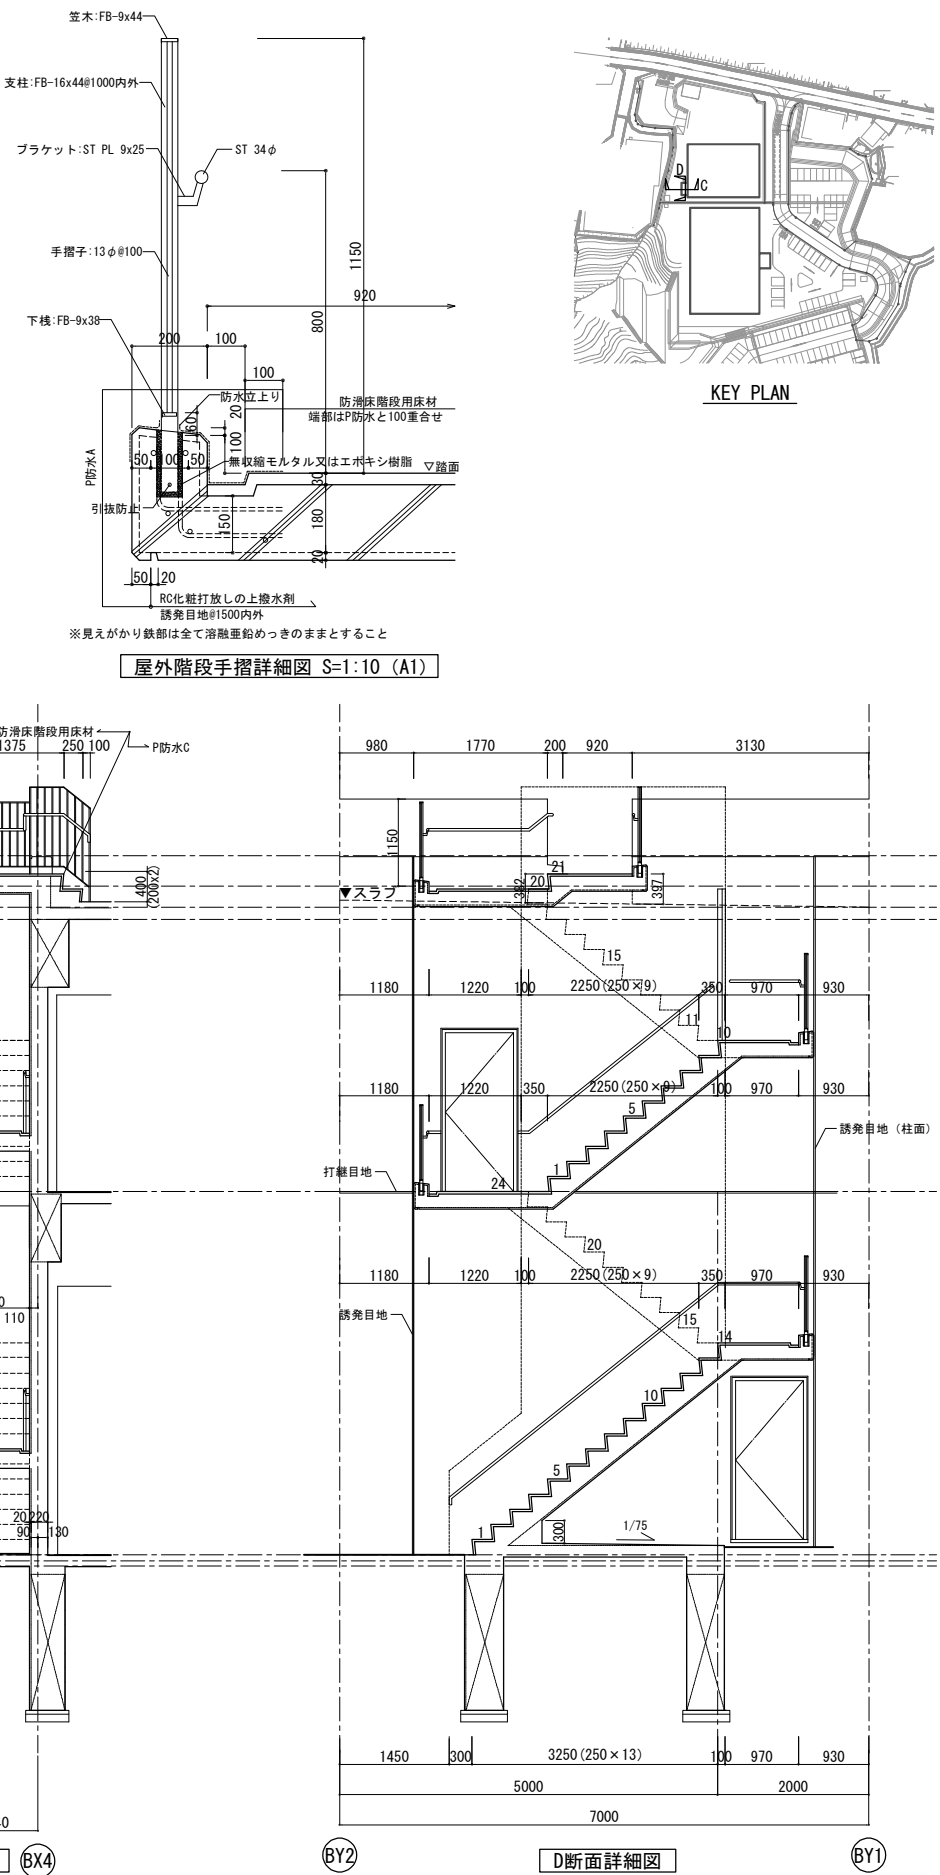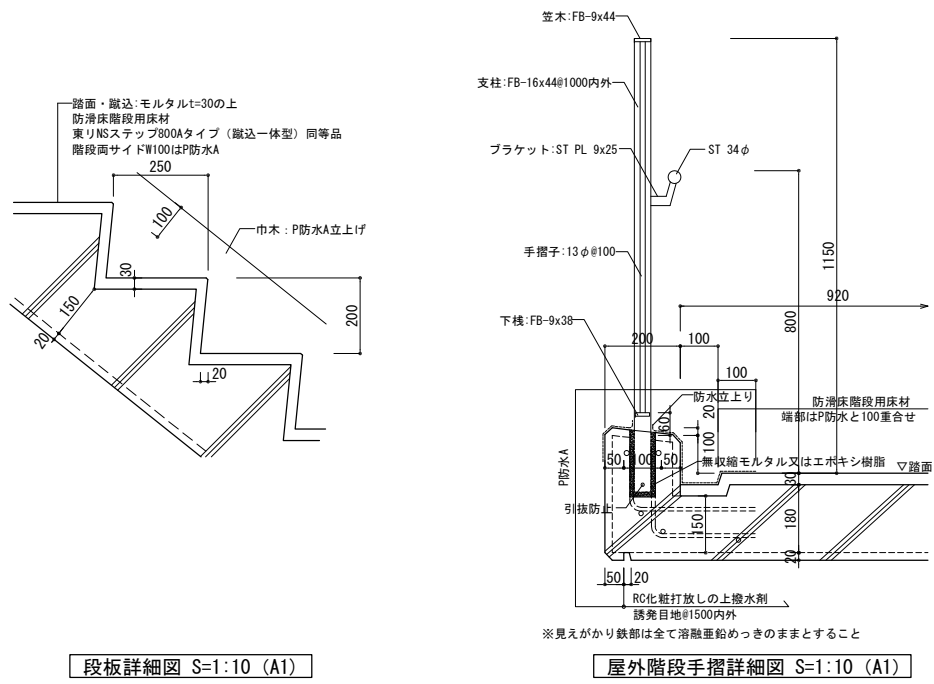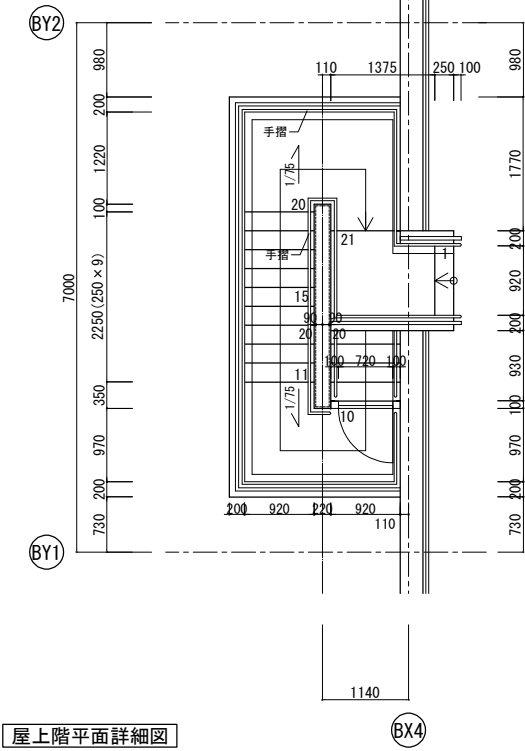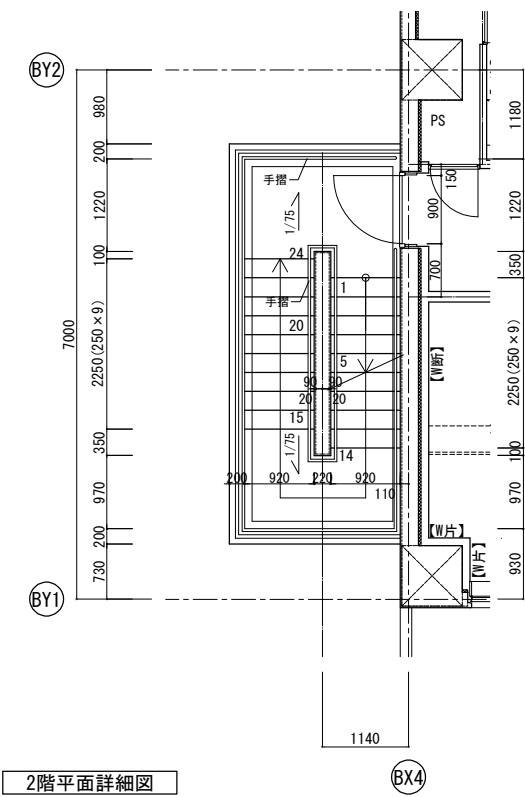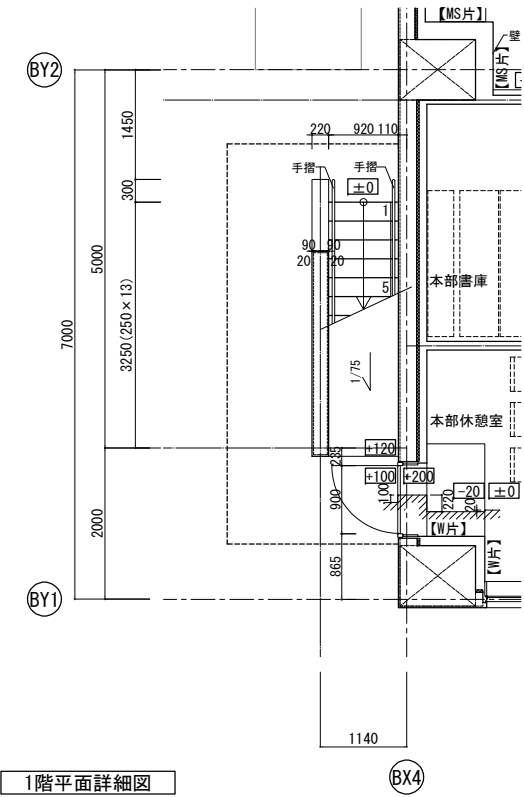

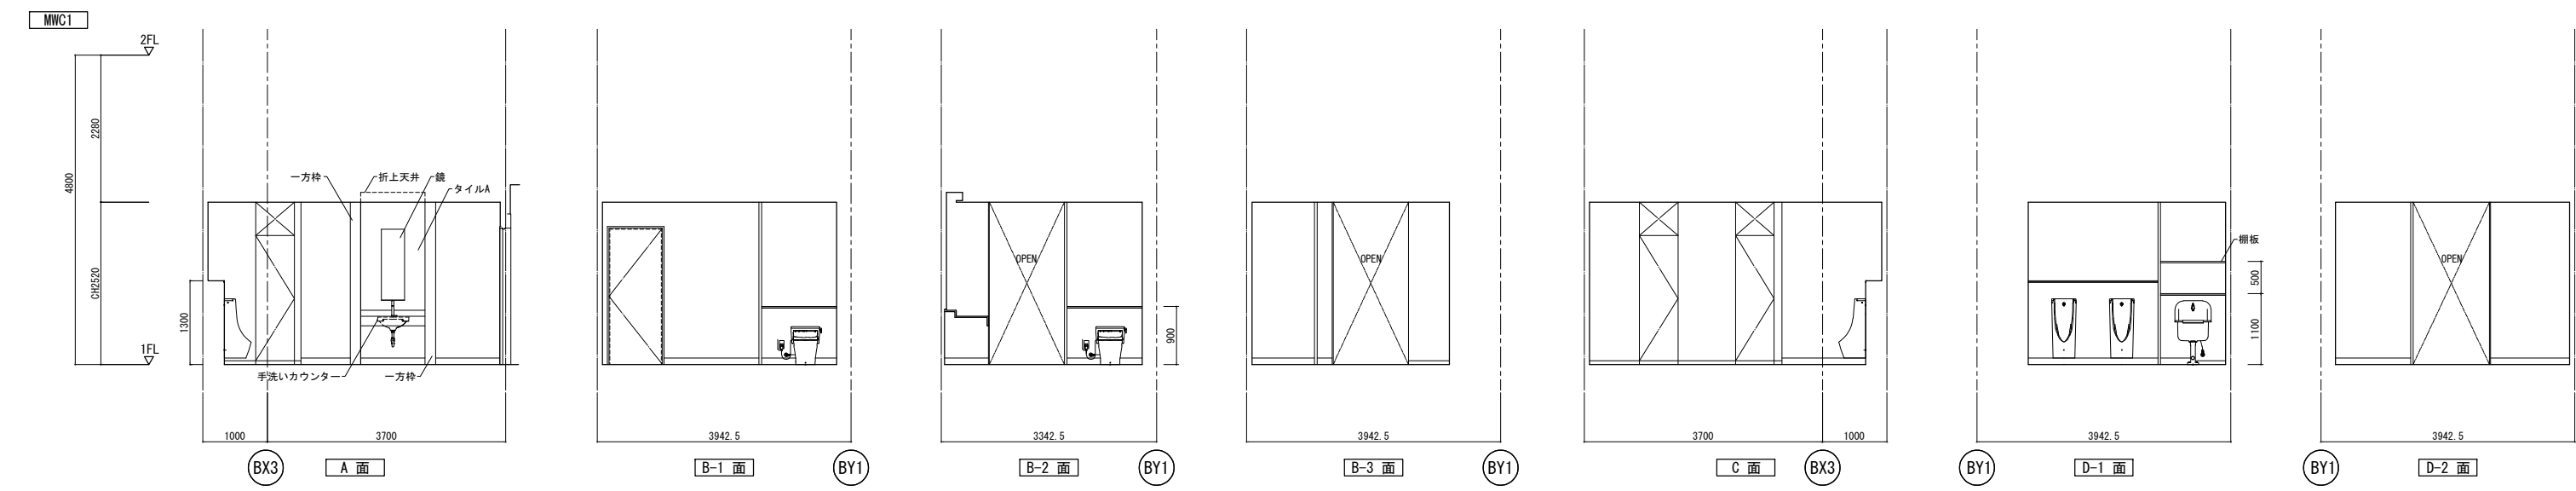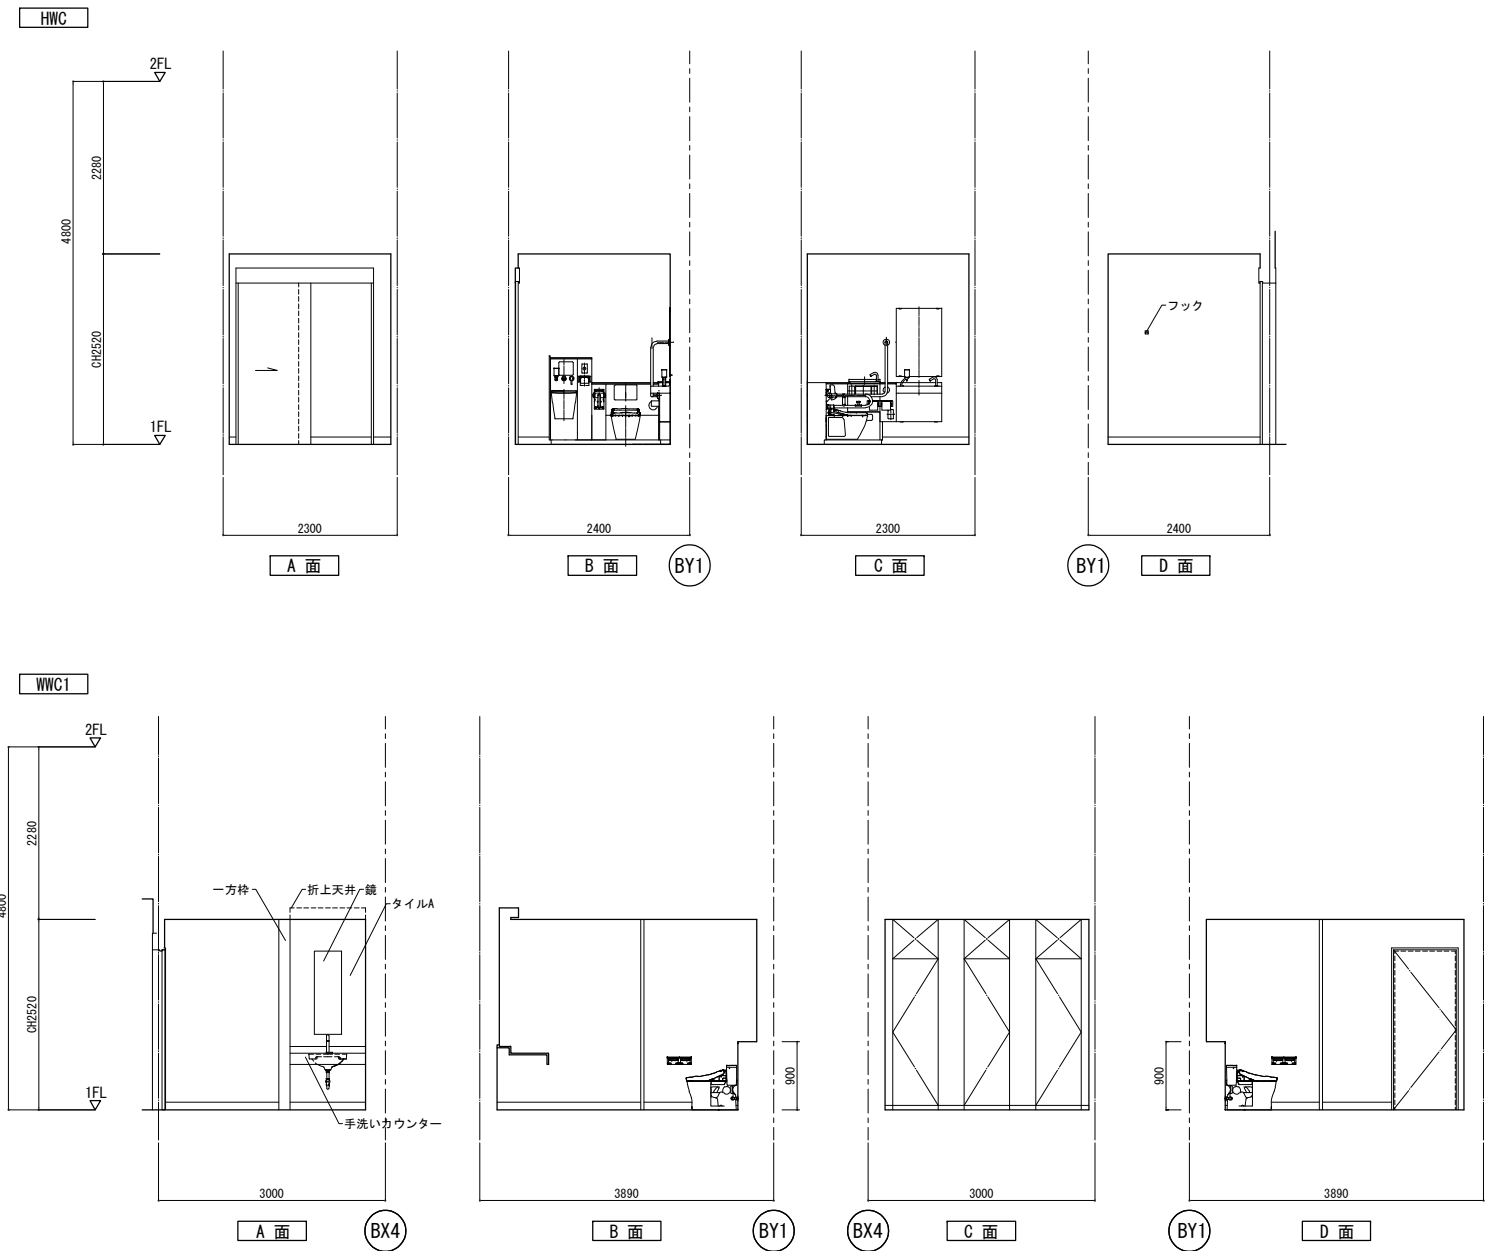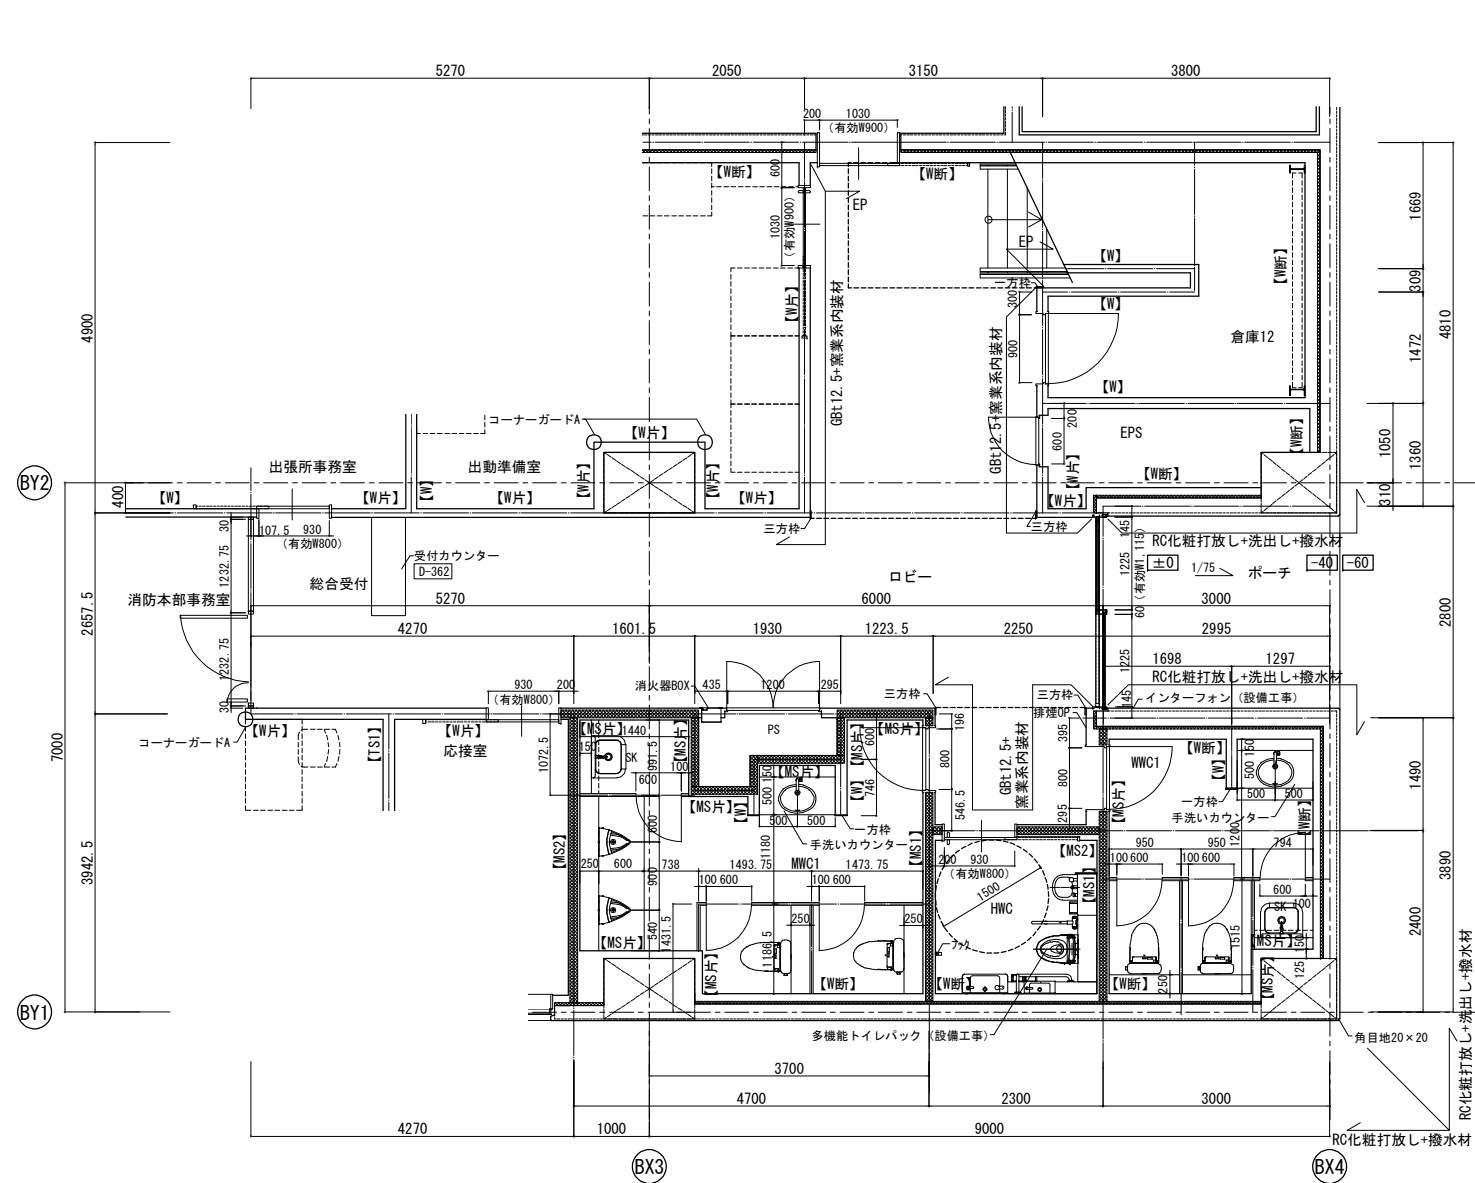



竣工年月日	..	..	..	 株式会社 大建設	技にこころを	DATE	2025	3	14	PROJ. TITLE	防災拠点整備事業 牟岐町役場新庁舎・海部消防組合新庁舎新築工事	【消防】 意匠	
監理者印						PROJ. NO	0-2023-120			DWG. TITLE	1階ロビー廻り詳細図（1）	DWG. NO	A-514
										SCALE	1:50 (A1) 1:100 (A3)		
施工者印													

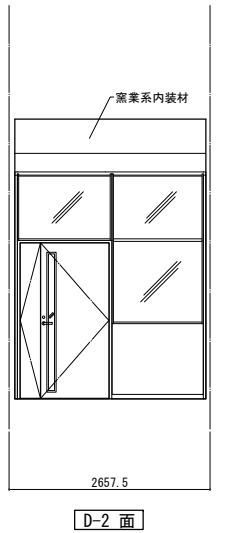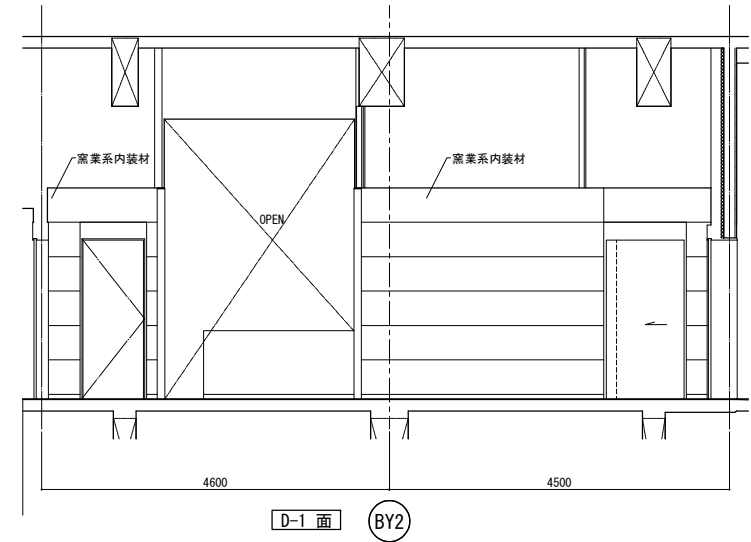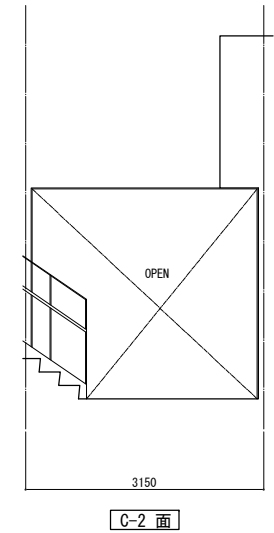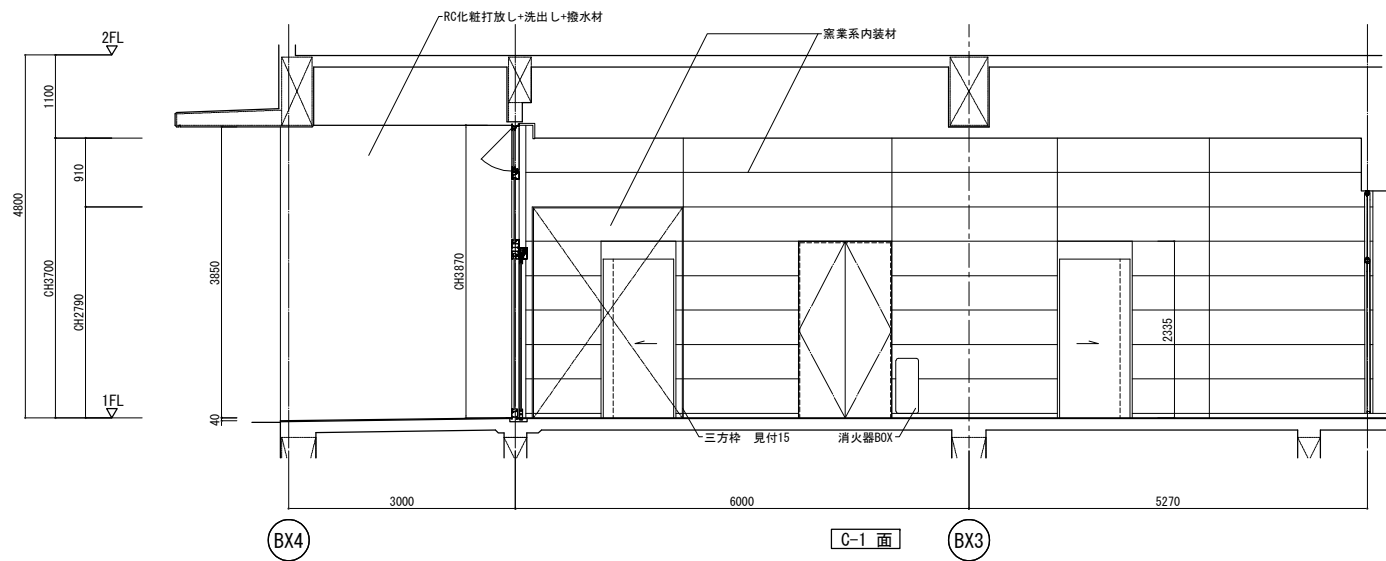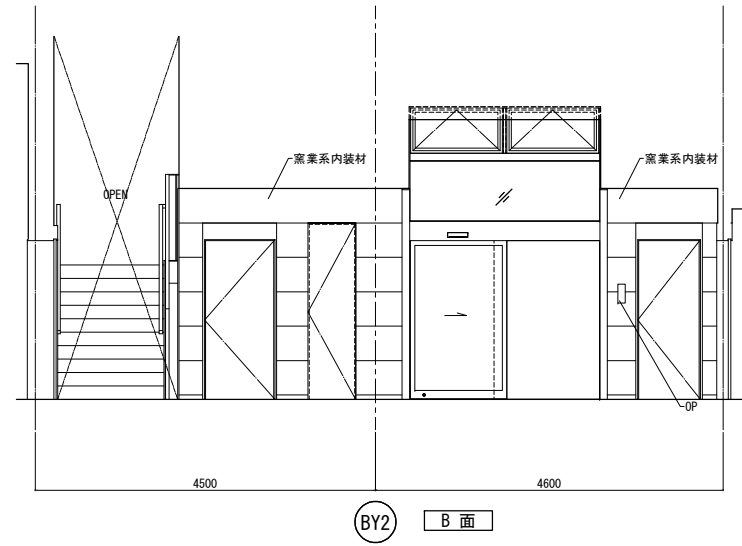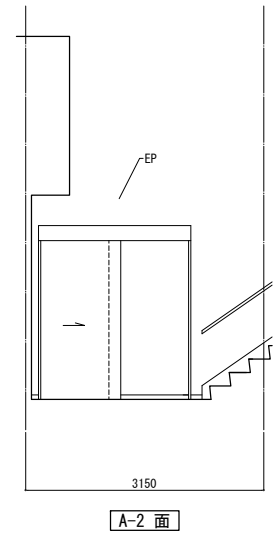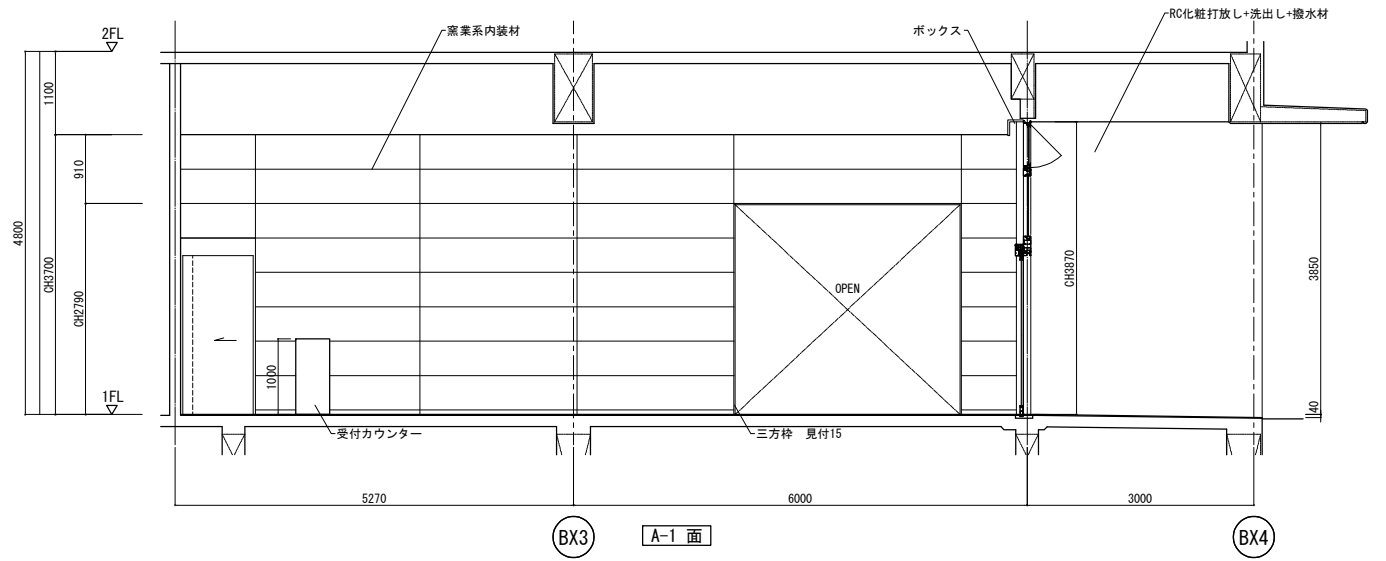

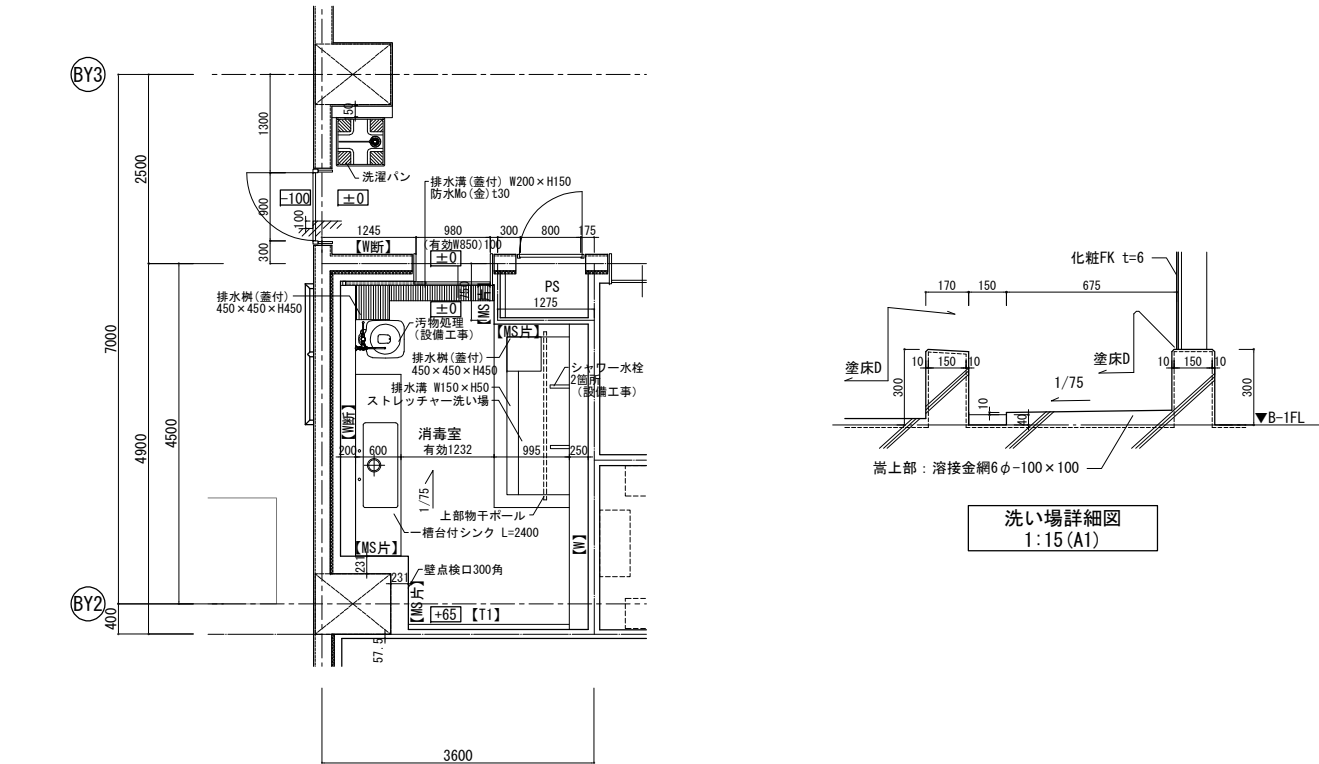


1階消毒室平面詳細図

※消毒室は四周RC立上り W150H300の上乾式壁を設置とする

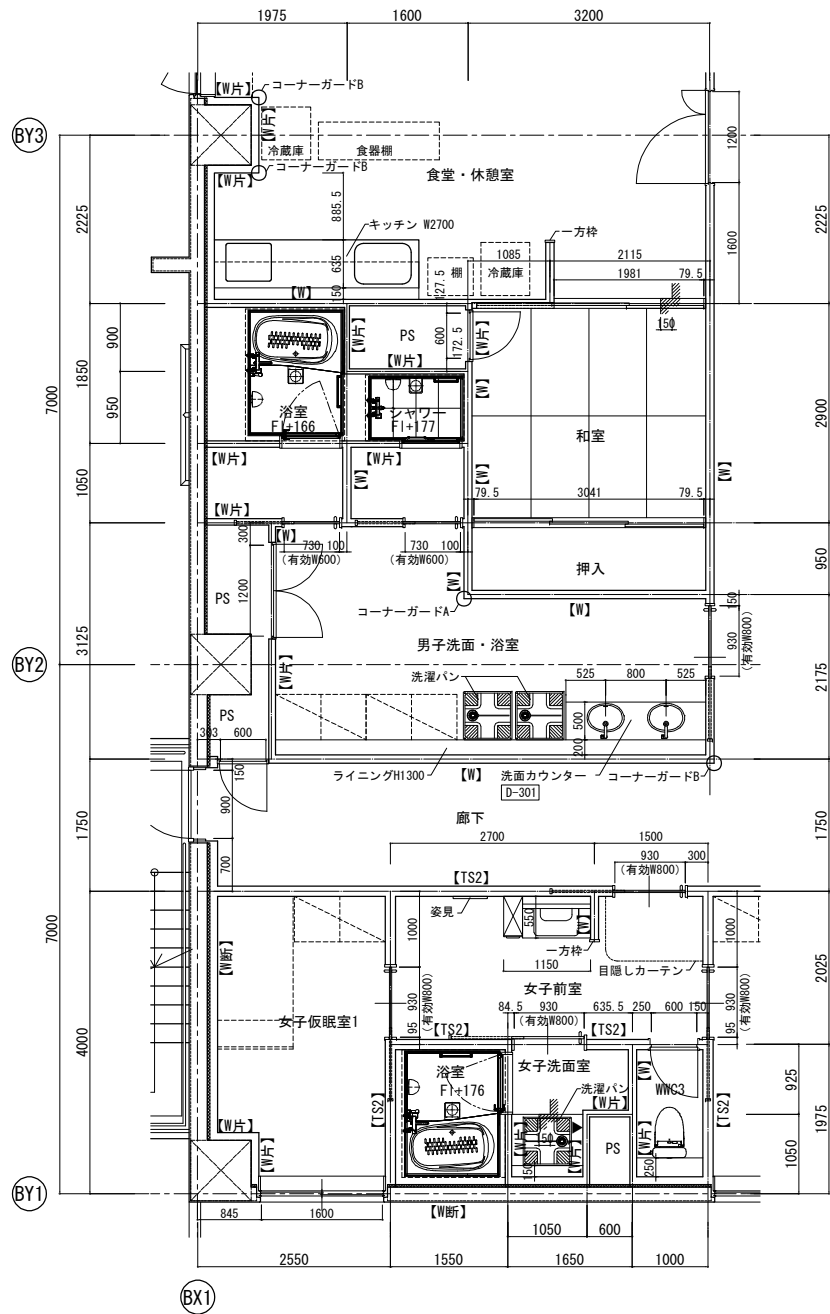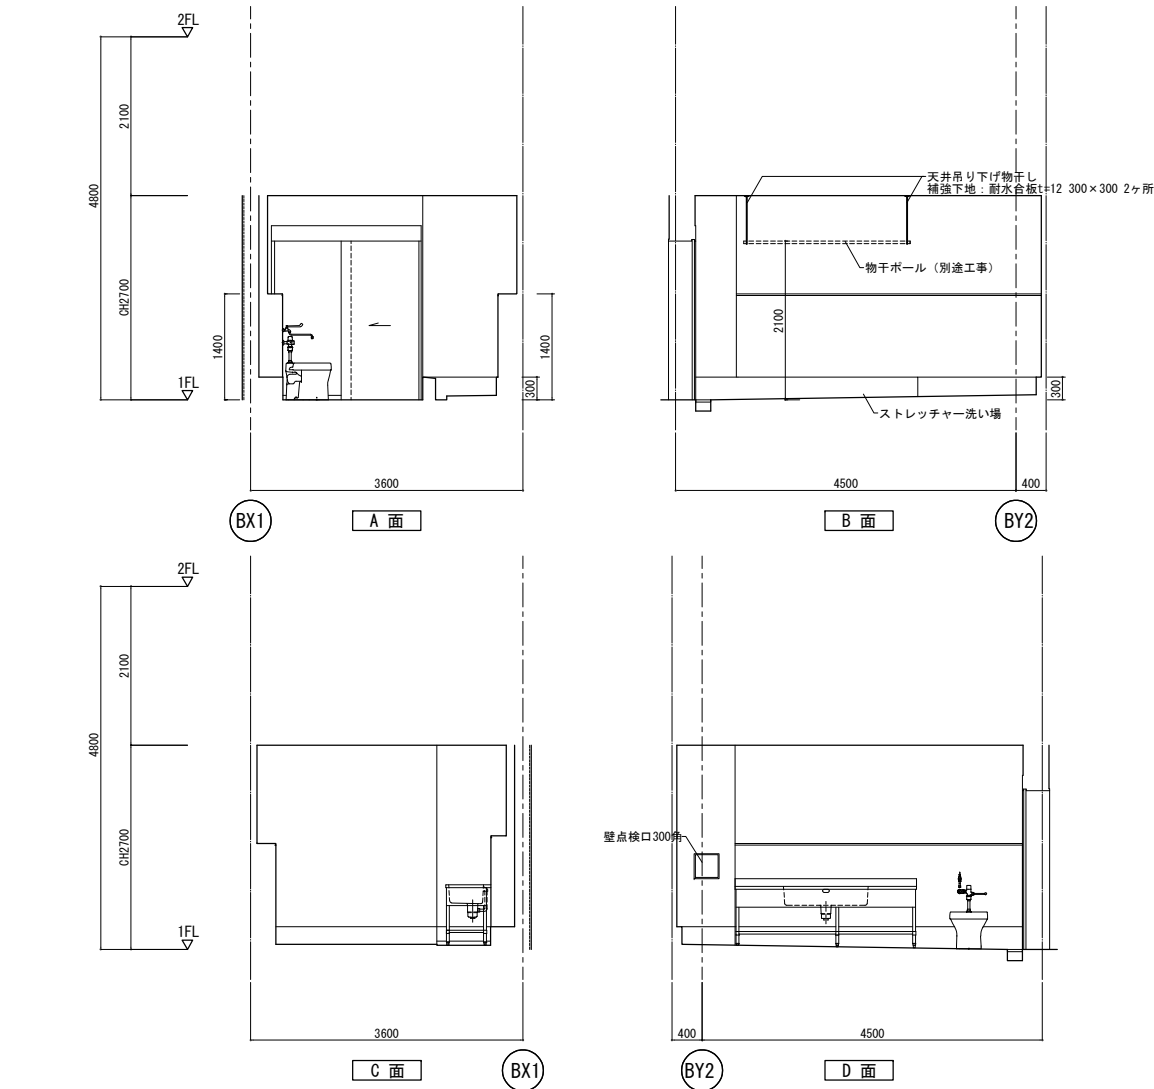


2階平面詳細図


竣工年月日	..	..		株式会社	接点ここを	DATE	2025	3	14	PRD.J TITLE	防災拠点整備事業 牟岐町役場新庁舎・海部消防組合新庁舎新築工事	【消防】 意匠
監理者印		..		大建設計		PRD.J NO				DWG TITLE	1階消毒室・2階洗面 浴室廻り詳細図	DWG NO
施工者印		..					0-2023-120			SCALE	1:50 (A1) 1:100 (A3)	A-516

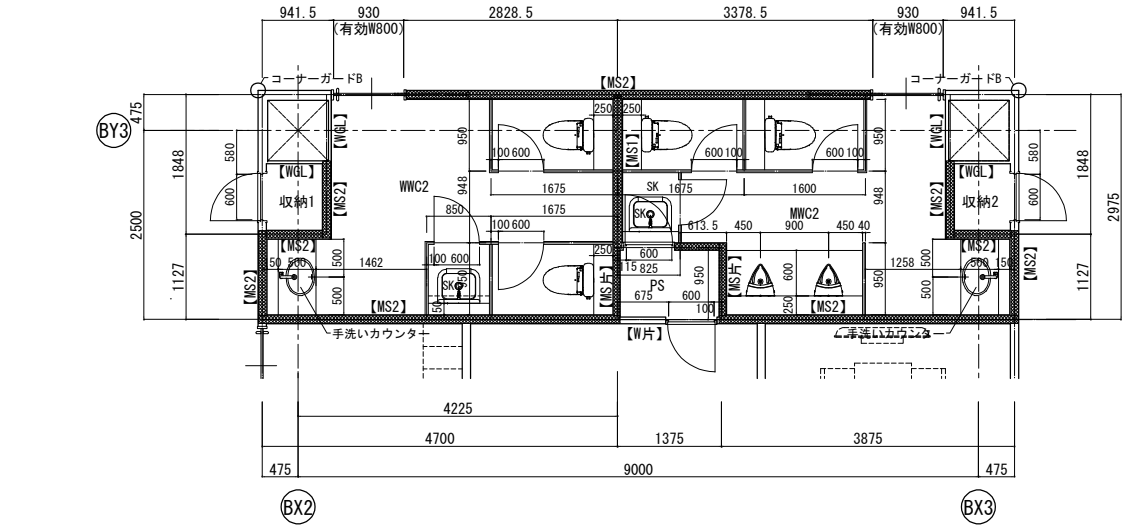

WWC2

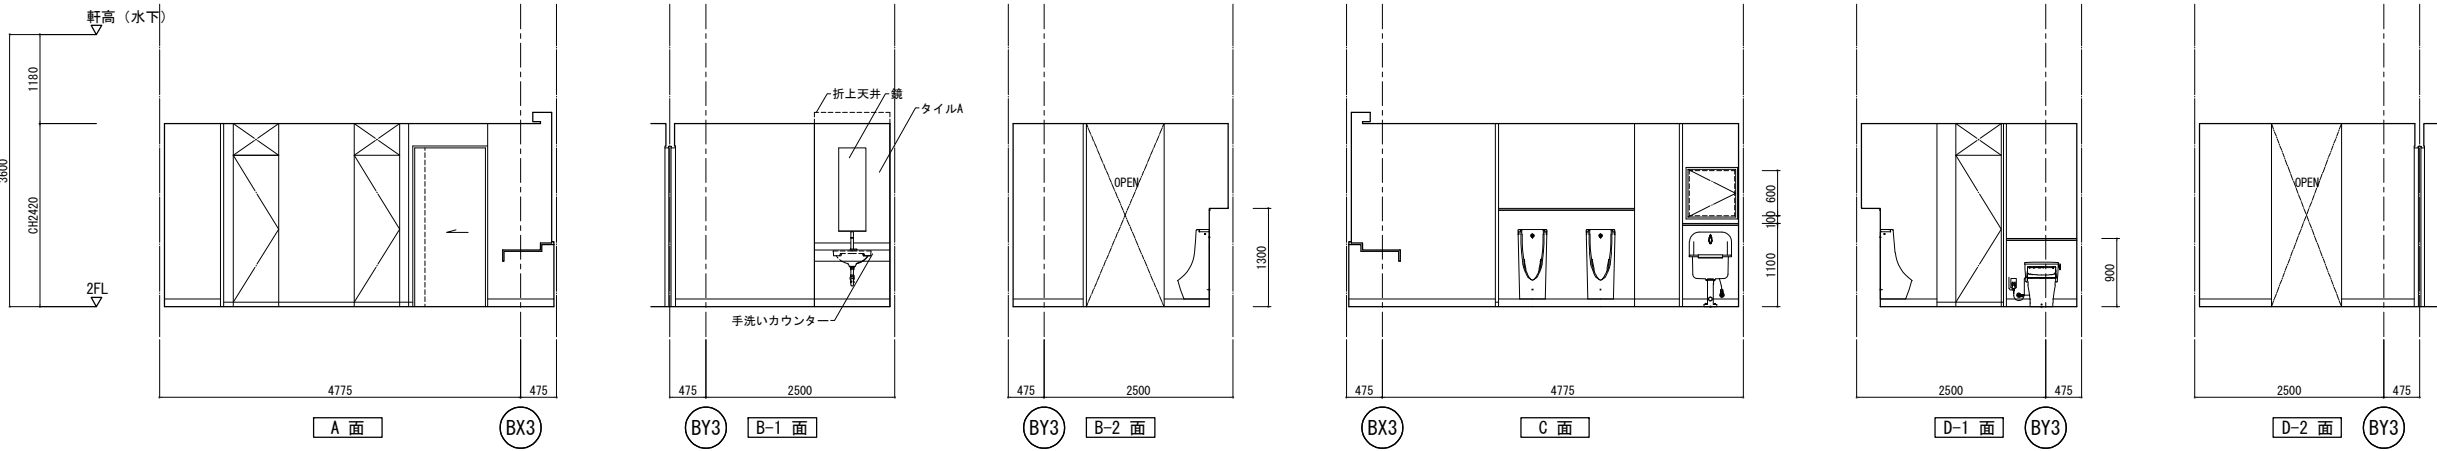

WWC2

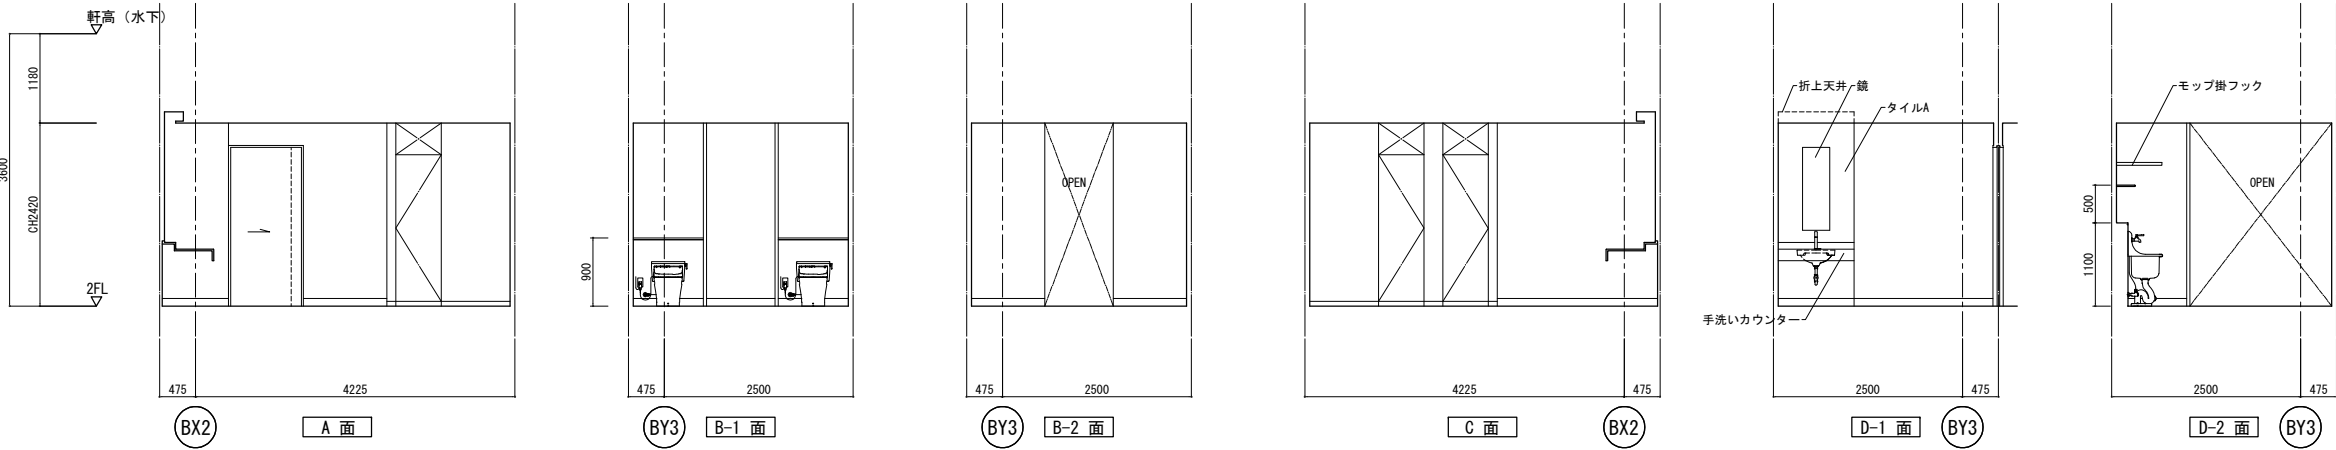



竣工年月日	..	..		株式会社 大建設計	DATE	2025. 3. 14	PROJ. TITLE	防災拠点整備事業 牟岐町役場新庁舎・海部消防組合新庁舎新築工事	【消防】 意匠
監理者印		..			PROJ. NO	0-2023-120	DWG. TITLE	2階WWC2詳細図	DWG. NO
施工者印		..					1:50 (A1)		
		..					SCALE 1:100 (A3)		A-517

[illegible][illegible][illegible][illegible]



	名称	寸法			一般			感染症対策室			応援職員受入施設			ユニバーサルデザイン化			女性活躍のための施策			計
		1F	2F	計	1F	2F	計	1F	2F	計	1F	計	2F	計						
天井 点検口	設備	450 × 450	36	62	98	9	21	30			5	5		1	1		6	6	140	
		600 × 600	4	5	9			1	1			2	2			0		0	12	
開口 補強	電気設備																			
	照明器具	1235 × 100	29	23	52			0			0			0			0	52		
		1250 × 130	2		2			2	2			0		0			0	4		
	機械設備																			
	エアコン	950 × 950	6	5	11			0			2	2		0		0	1	13		
		1100 × 700		2	2	1		1			0			0		1	1	4		
		900 × 700	1	2	3			0			0			0		0	0	3		
全熱 交換器	500 × 600	1	3	4			0			0			0		0	0	4			
	500 × 840	2	2	2	1		1			0			0		0	0	3			
天井扇	300 × 300	2	2	4	1	8	9			0			0	3	3	16	3			
	350 × 350	1	2	3			0				1	1		0	4	0	4			
制気口	200 × 200	3	13	16	10	10	20			0			0	1	1	37	0			
	250 × 250	3	6	9			0			0			0		0	9	9			
	300 × 300	4	7	11			0			0			0		0	11	0			
	350 × 350		2	2			0			4	4		0		0	6	6			
	400 × 400		1	1			0				0		0		0	1	1			
	100 × 1000	5		5			0			0			0		0	5	5			

凡 例	記号	概要	記号	概要	記号	概要	備考
	BB	ブラインドボックス（ブラインド共） （特記なき限りD150xH100とする）	— SS —	シャッター			※特記なき限り天井仕上は仕上表にならう ※特記なき限りPS、EPS、MRは直天とする ※階段は階段詳細図による ※下がり壁はGBt12.5+12.5 EPとすること ※下がり天井の出隅は塩ビ見切縁とすること
			— P —	ピクチャーレール			
	CB	カーテンボックス（レール、カーテン共） （特記なき限りD150xH100、遮光仕様、ダブルとする）	— T1 —	防煙垂壁（T2：巻取式）特記無き限りH500			
			☒	天井点検口 目地タイプ アルミ既製品（図示部は600×600）			
	RS	ロールスクリーンボックス（ロールスクリーン共） （特記なき限りD150xH100とする）					


竣工年月日	.	.	.		後はこちらを 株式会社 大建設計		DATE	2025 . 3 . 14	PROJ. TITLE	防災拠点整備事業 牟岐町役場新庁舎・海部消防組合新庁舎新築工事	【消防】 意匠				
監理者印			.	.						PROJ. NO	0-2023-120	DWG. TITLE	1：150 (A1) 天井伏図 SCALE 1:300 (A3)	DWG. NO	A-518
施工者印			.	.											
			.	.											

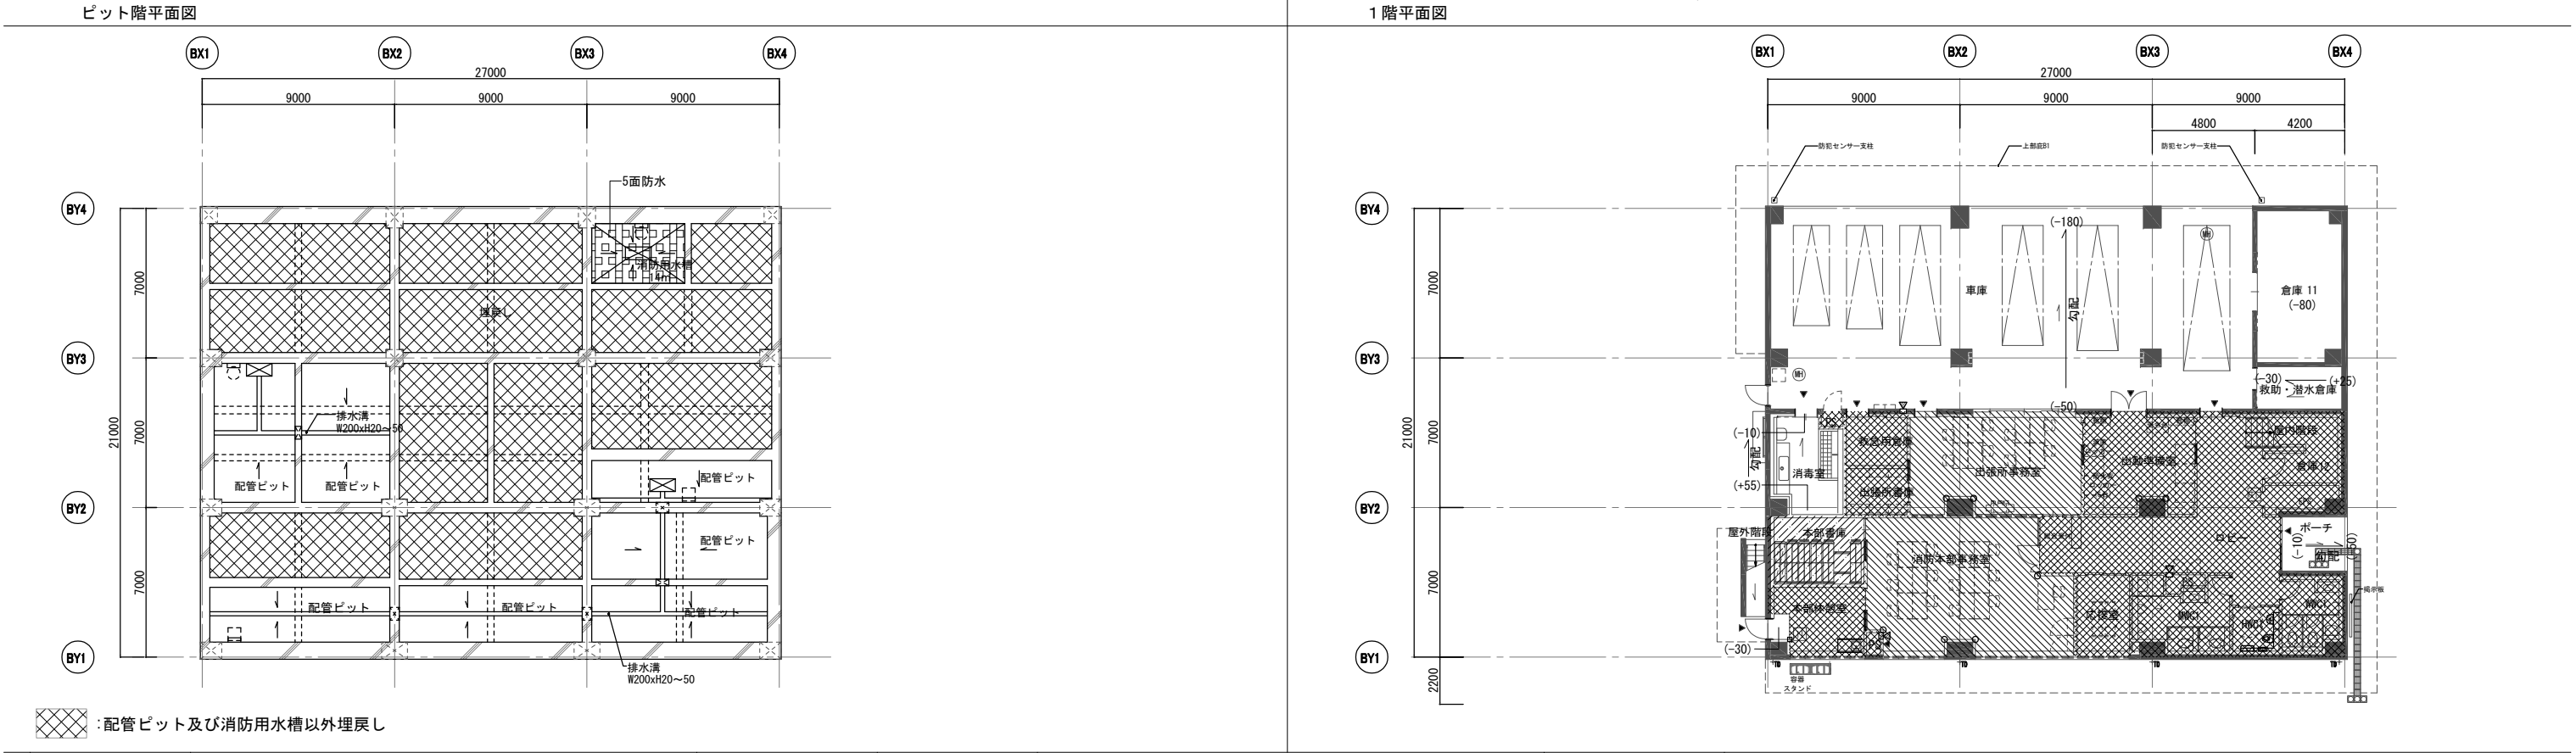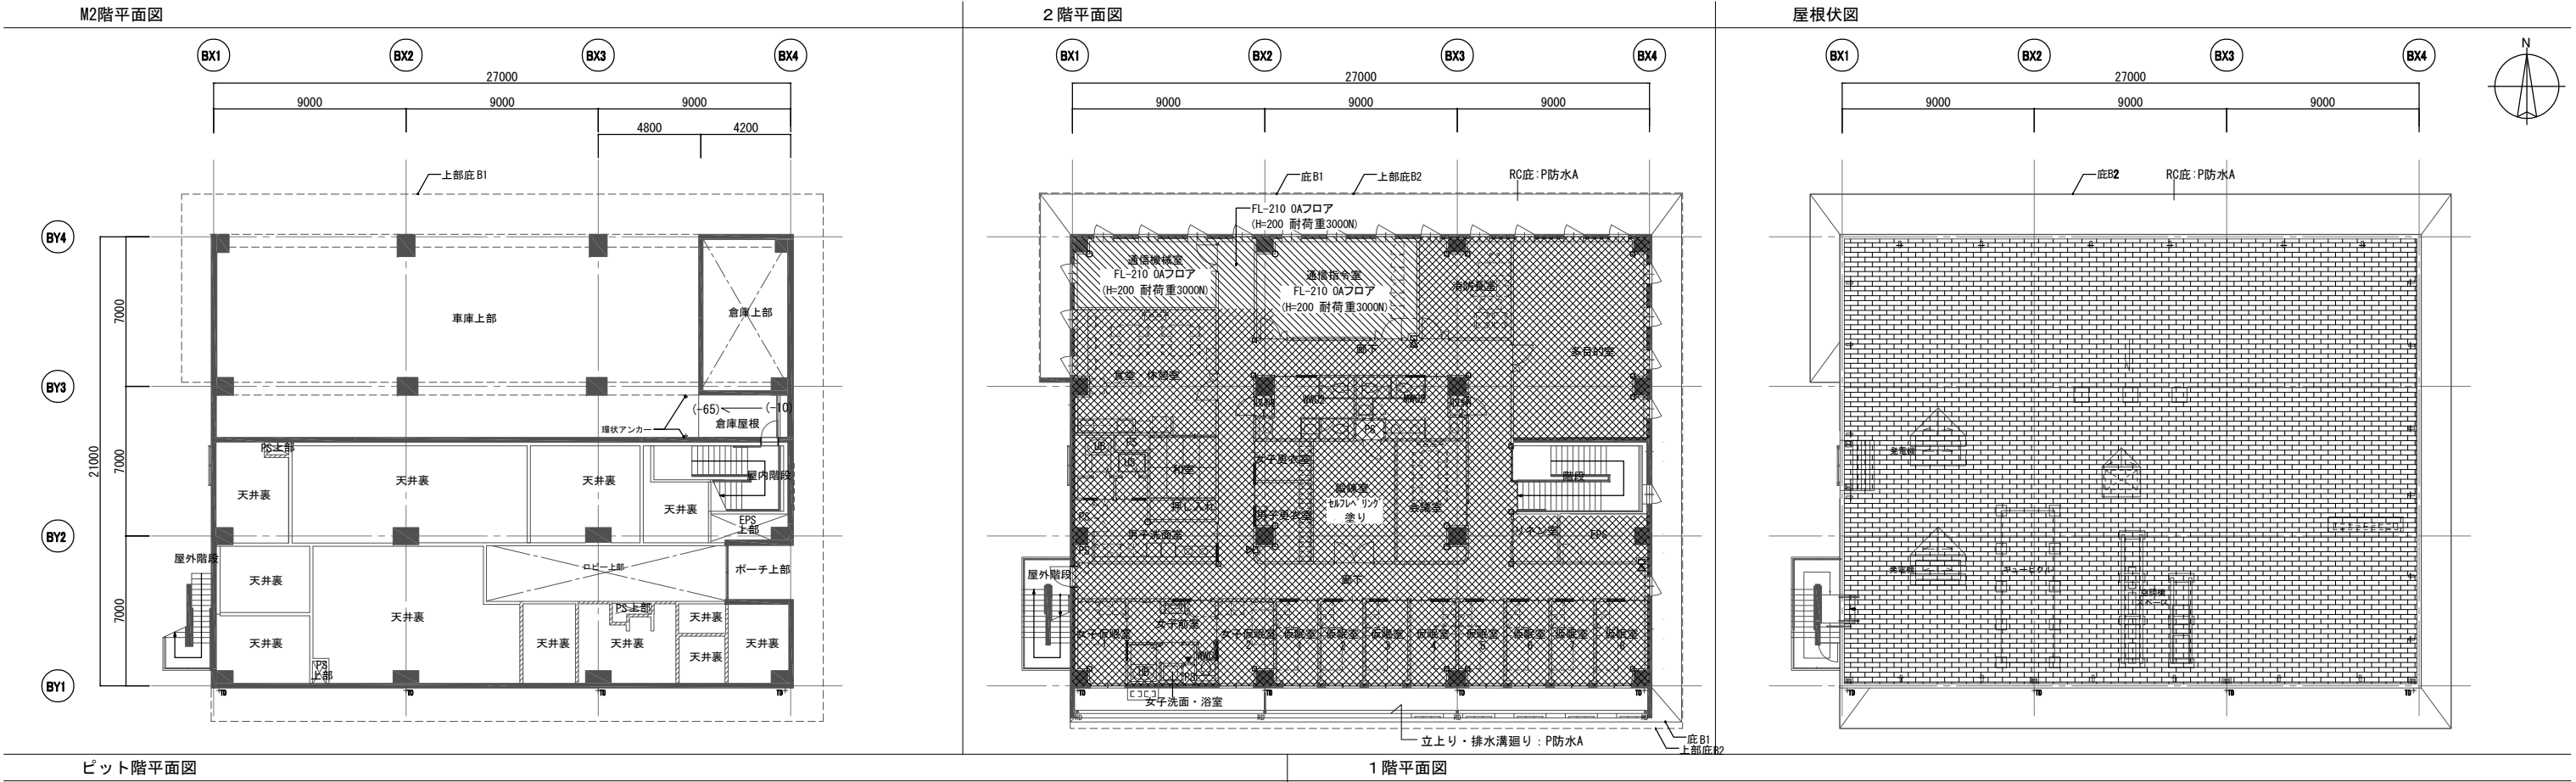


 : 配管ピット及び消防用水槽以外埋戻し

凡例	床スラブレベル		床記号		床スラブレベル	床記号	凡例 (防水)		
		FL-10 (特記なき限り、コンクリート直均し)	仕上表による		FL-110 (特記なき限り、OAフロア H=100 耐荷重3000N)	F-05			
		FL-40 (モルタル)	F-06						
		FL-110 (コンクリート直均し)	仕上表による						
				(-160)	床スラブレベル (FLからの高さ)			底	P防水A
									P防水B
									P防水C
※特記無き限り見下げ図とする。外部床レベル及び配管ピット床レベルは平面図による。									
竣工年月日				株式会社		技にこころを		DATE	2025 3 14
監理者印				大建設計				PRD. NO	0-2023-120
施工者印								PRD. TITLE	防災拠点整備事業 牟岐町役場新庁舎・海部消防組合新庁舎新築工事
								DWG. TITLE	床伏・防水範囲図
								SCALE	1:150 (A1) 1:300 (A3)
								DWG. NO	A-519


1 階平面図

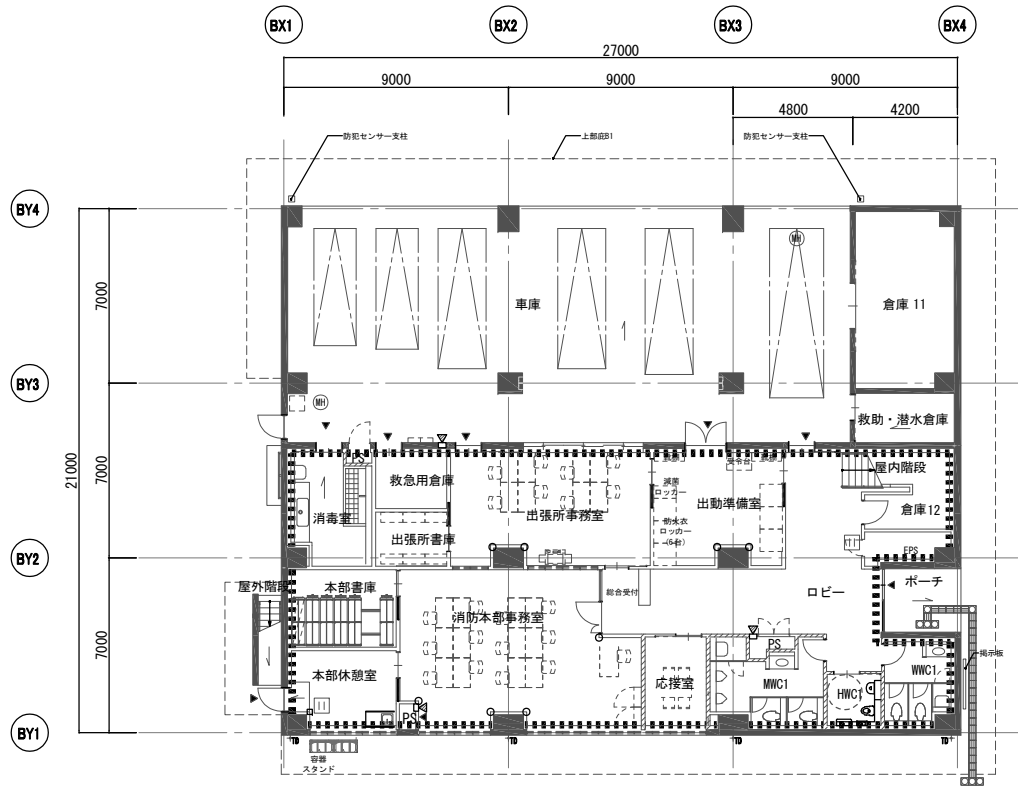


2 階平面図

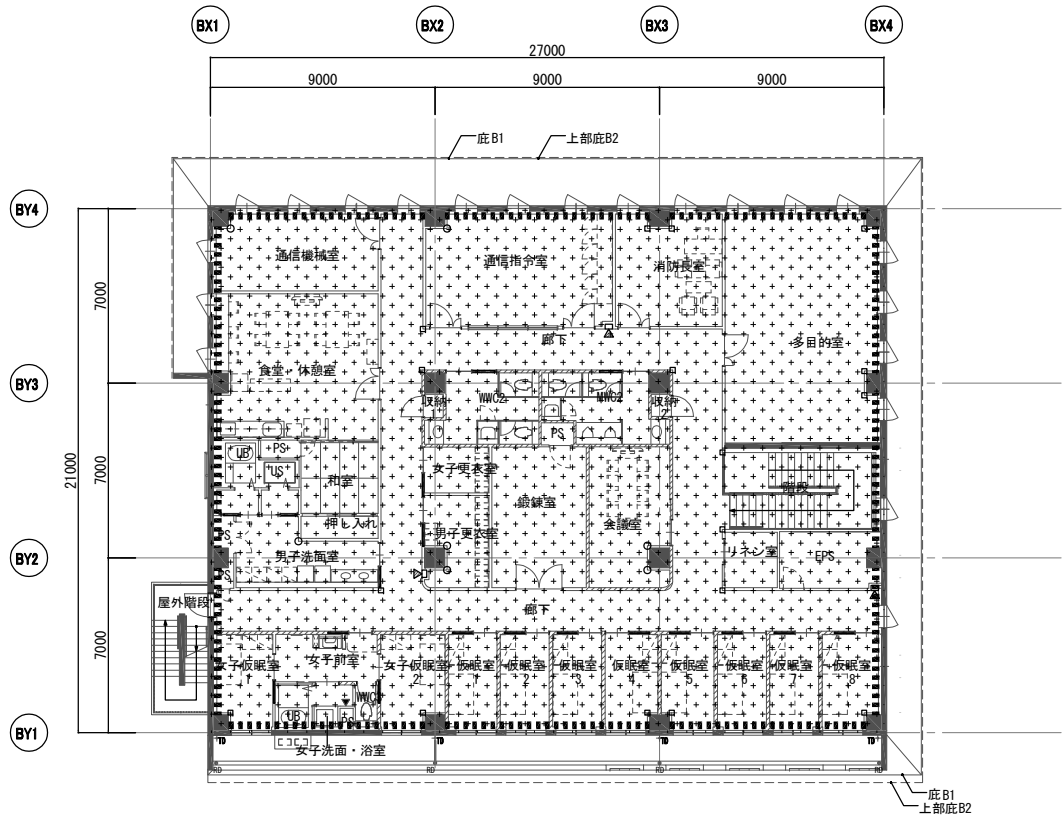

ピット階平面図

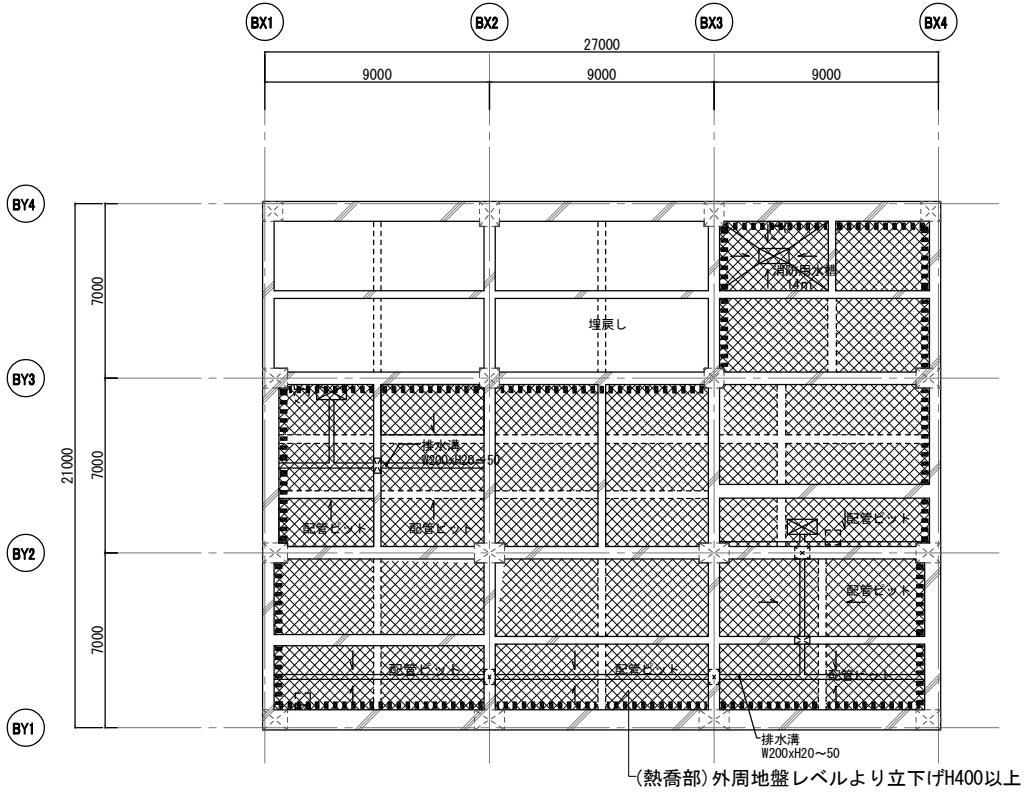


M2階平面図

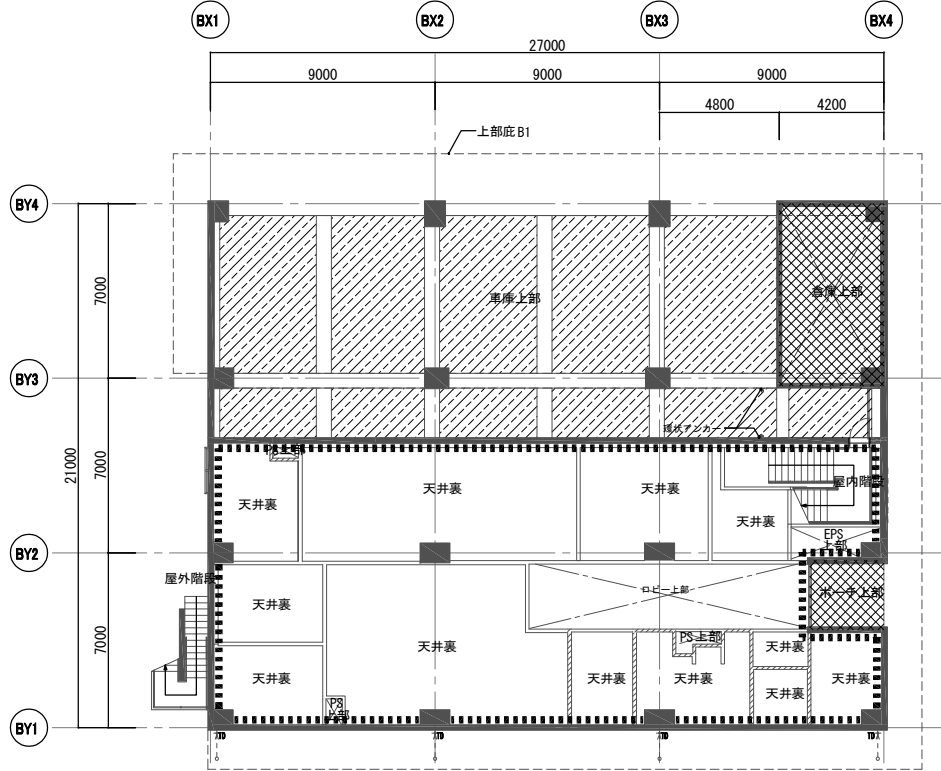


記号		概要	・特記なき限り、見上げ図とする。			
凡例		硬質ウレタンフォーム吹付 A種1H t35（外壁）				
	XXXXXX	押出法ポリスチレンフォーム 3種bA(スキン有) t35（スラブ下、ピット天井部、埋戻し部）				
	*****	硬質ウレタンフォーム吹付 A種1H t50（屋根下）				
	////	RC打込み＋不燃認定品（不燃認定番号：NM-3381）フクビ化学工業 フェノバポードウチコミフノンDF t30（熱抵抗値：1.5㎡・K/W）				
竣工年月日	..	..	株式会社 大建設			
監理者印		..				
施工者印		..				
			接点		DATE 2025 3 14	PROJ. TITLE 防災拠点整備事業 車岐町役場新庁舎・海部消防組合新庁舎新築工事
					PROJ. NO 0-2023-120	DWG. TITLE 断熱範囲図 1:150 (A1) SCALE 1:300 (A3)
						DWG. NO A-520


建具関連共通事項		(下記事項は共通とする。ただし、これと異なる表示のある場合を除く) (選択のうち、○印を適用する。)		凡例	(本表は、本工事に用いる建具を一括して表す。戸欄、カウンター、便所ブース その他これに類する建具は詳細図によるものとし、本表に含まない。)		開き戸標準姿図タイプ	1/50																																																																																				
一般共通		1) 建具工事及びガラス工事のシーリングについては、特記仕様による。 2) アルミサッシの性能は、特記仕様による。 3) アルミサッシの特見込みは、特記なき限り (○70mm・100mm) とする。 4) アルミカーテンウォールの仕様は、特記仕様による。 5) アルミサッシ、アルミカーテンウォールの表面仕上は、特記なき限り複合被膜 (B-2) 6) 本建具表になき建具及び無記入の項については詳細图等、別図による。 7) OAフロア等下部防火区画は、スチールプレート・ロックウール充填の区画処理をする。 8) 強化ガラス及び耐熱強化ガラスは、特記なき限り飛散防止フィルム張りとする。 9) 自然排煙窓のハンドル等の取付位置は、FL+800以上1500以内とする。 10) 外部開りアルミ製建具には結露受けを設ける。特記なき限りH=5mmとする。 11) 強化ガラス戸のガラス厚は、特記なき限りt10とする。 12) ガラス寸法は特記なき限り開き戸標準姿図タイプによる。 13) 特記仕様書と相違がある場合、特記仕様書を正とする。 14) カードリーダーは設備工事とする。 15) PS等の点検扉には開保持ステーを設けること。 16) アルミサッシは結露排水機構付とすること。 17) 特記なき限り、目隠しバードはケイカル板t8 外部側:EP、耐火バードはケイカル板t20 外部側:EPとすること。 18) 建具表記載の★寸法は排煙有効開口高さを示す。		1 標準建具金物	(建具表の特記金物欄に記載のない建具金物は以下による。)																																																																																							
鋼製建具		1) かつずりの材質・仕上はSUS製 H.L仕上とする。ただし、外部に面する建具は、SUS製 塩害対策仕様とする。 2) 外部に面するSDはSAT型とし、三方枠、かつずりはクロロブレングム入り (面タッチ) とする。 3) AT・PAT戸の三方枠、かつずりはクロロブレングム入り、戸エッジSUS製 t=1.5とする。 4) 外部に面するSDで上部に底のない場合には、小底 (SUS製 t=2.0 D=100 W=枠幅 塩害対策仕様) を設ける。 5) 外部に面する鋼製戸枠および防水層のある厨扉出入口等は、戸及び三方枠の下枠から300mmの範囲を下地共SUS製とする。 6) 外部建具の下地鋼板は、両面溶融亜鉛めっき鋼板 (片面120g/㎡以上) とし、形鋼は電気亜鉛めっき2種4級以上、ボルトナットは2種3級以上とする。枠 (発泡ウレタン) ・扉 (ロックウール充填) を防炎仕様。 7) 両開き、親子開きの防火戸は、単位調整器付とする。 8) PS、DS、EPの小型点検口は、特記なき限り扉面上付とし、軸吊りヒンジとする。 9) オートドアは、方立部分に補助センサー組込とする。 (安全ガイドブック (全国自動ドア協会) 公共建築物等の基準適合) 10) 扉厚寸法は、特記なき限り鋼製戸40mm、鋼製経量戸 (・36mm ○40mm) とする。 11) SUS製建具は、304材を使用し、足元H450は下地SUS製、ボルト・ナットはA2-50、耐久性向上とゆるみ防止を図る。 12) 片面フラッシュ戸は、あおり止めチェーンとする。 13) 一方枠は特記なき限り、三方枠と同仕様とすること。		2 建具の種類と符号	<table><tr><td>WD</td><td>木製戸</td><td>SSD</td><td>ステンレス製戸</td><td>SS</td><td>重量シャッター</td></tr><tr><td>WW</td><td>木製窓</td><td>SSW</td><td>ステンレス製窓</td><td>LS</td><td>軽量シャッター</td></tr><tr><td>WG</td><td>木製ガラリ</td><td>SSG</td><td>ステンレス製ガラリ</td><td>GS</td><td>グリルシャッター</td></tr><tr><td>WP</td><td>木製スクリーン</td><td>SSP</td><td>ステンレス製スクリーン</td><td>TS</td><td>耐火スクリーン</td></tr><tr><td>WF</td><td>木製三方 (一・二・四方) 枠</td><td>AD</td><td>アルミ製戸</td><td>SW</td><td>防護扉壁</td></tr><tr><td>FU</td><td>ふすま</td><td>AW</td><td>アルミ製窓</td><td>OWD</td><td>オーバーヘッドドア</td></tr><tr><td>SJ</td><td>障子</td><td>AG</td><td>アルミ製ガラリ</td><td>SLW</td><td>スライドウォール</td></tr><tr><td>SD</td><td>鋼製戸</td><td>ACW</td><td>アルミ製カーテンウォール</td><td>AB</td><td>アルミ製止水板</td></tr><tr><td>LSO</td><td>鋼製経量戸</td><td>AP</td><td>アルミ製スクリーン</td><td>FB</td><td>FRP止水板</td></tr><tr><td>SW</td><td>鋼製窓</td><td>TD</td><td>強化ガラス戸</td><td>EC</td><td>アルミ製折れ戸 (イースターカーテン)</td></tr><tr><td>SG</td><td>鋼製ガラリ</td><td>TW</td><td>強化ガラス窓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SCW</td><td>鋼製カーテンウォール</td><td>GW</td><td>サスペンションガラス窓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SP</td><td>鋼製スクリーン</td><td>GCW</td><td>ガラスカーテンウォール</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SF</td><td>鋼製三方 (一・二・四方) 枠</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		WD	木製戸	SSD	ステンレス製戸	SS	重量シャッター	WW	木製窓	SSW	ステンレス製窓	LS	軽量シャッター	WG	木製ガラリ	SSG	ステンレス製ガラリ	GS	グリルシャッター	WP	木製スクリーン	SSP	ステンレス製スクリーン	TS	耐火スクリーン	WF	木製三方 (一・二・四方) 枠	AD	アルミ製戸	SW	防護扉壁	FU	ふすま	AW	アルミ製窓	OWD	オーバーヘッドドア	SJ	障子	AG	アルミ製ガラリ	SLW	スライドウォール	SD	鋼製戸	ACW	アルミ製カーテンウォール	AB	アルミ製止水板	LSO	鋼製経量戸	AP	アルミ製スクリーン	FB	FRP止水板	SW	鋼製窓	TD	強化ガラス戸	EC	アルミ製折れ戸 (イースターカーテン)	SG	鋼製ガラリ	TW	強化ガラス窓			SCW	鋼製カーテンウォール	GW	サスペンションガラス窓			SP	鋼製スクリーン	GCW	ガラスカーテンウォール			SF	鋼製三方 (一・二・四方) 枠						
WD	木製戸	SSD	ステンレス製戸	SS	重量シャッター																																																																																							
WW	木製窓	SSW	ステンレス製窓	LS	軽量シャッター																																																																																							
WG	木製ガラリ	SSG	ステンレス製ガラリ	GS	グリルシャッター																																																																																							
WP	木製スクリーン	SSP	ステンレス製スクリーン	TS	耐火スクリーン																																																																																							
WF	木製三方 (一・二・四方) 枠	AD	アルミ製戸	SW	防護扉壁																																																																																							
FU	ふすま	AW	アルミ製窓	OWD	オーバーヘッドドア																																																																																							
SJ	障子	AG	アルミ製ガラリ	SLW	スライドウォール																																																																																							
SD	鋼製戸	ACW	アルミ製カーテンウォール	AB	アルミ製止水板																																																																																							
LSO	鋼製経量戸	AP	アルミ製スクリーン	FB	FRP止水板																																																																																							
SW	鋼製窓	TD	強化ガラス戸	EC	アルミ製折れ戸 (イースターカーテン)																																																																																							
SG	鋼製ガラリ	TW	強化ガラス窓																																																																																									
SCW	鋼製カーテンウォール	GW	サスペンションガラス窓																																																																																									
SP	鋼製スクリーン	GCW	ガラスカーテンウォール																																																																																									
SF	鋼製三方 (一・二・四方) 枠																																																																																											
がらり		1) 外部に面するがらりタイプはa型、屋内はb又はc型とし、がらりの材質はSDの場合スチール製、WDの場合アルミ製とする。 2) がらりとダクトを接続する場合は、室内側の接続枠表面に結露防止材を施す。 3) W=1000mmを超えるアルミ製がらりは、裏面に補強材 (アルミ押出材) を1000mmごとに取付ける。 4) 特記なき限り外部に面するアルミがらりはSUS製防鳥網φ1.5、15mmメッシュ黒・塗装を取付ける。		3 防火性能の種類と符号	<table><tr><th>符号</th><th>名称</th><th>符号</th><th>名称</th></tr><tr><td>不</td><td>常時閉鎖式不燃扉</td><td>CAS</td><td>CAS認定品</td></tr><tr><td>特1</td><td>外壁開口部用防火設備 建築基準法第94号二一ロ、法第44条 特1自閉 令112条第14項一号 特定防火設備 (自閉式) *</td><td>特1自閉</td><td>令112条第14項一号 特定防火設備 (自閉式) *</td></tr><tr><td>特1</td><td>令112条第14項一号 特定防火設備 (常時閉鎖式) *</td><td>防1自閉</td><td>令112条第14項一号 防火設備 (自閉式) *</td></tr><tr><td>特1</td><td>令112条第14項一号 防火設備 (常時閉鎖式) *</td><td>特2煙感</td><td>令112条第14項二号 特定防火設備 (自閉式・遠感) *</td></tr><tr><td>特2</td><td>令112条第14項二号 特定防火設備 (常時閉鎖式・遠感) *</td><td>防2煙感</td><td>令112条第14項二号 防火設備 (自閉式・遠感) *</td></tr><tr><td>防2</td><td>令112条第14項二号 防火設備 (常時閉鎖式・遠感) *</td><td></td><td>*印は建具表に特記なき限り告示仕様とする</td></tr></table>		符号	名称	符号	名称	不	常時閉鎖式不燃扉	CAS	CAS認定品	特1	外壁開口部用防火設備 建築基準法第94号二一ロ、法第44条 特1自閉 令112条第14項一号 特定防火設備 (自閉式) *	特1自閉	令112条第14項一号 特定防火設備 (自閉式) *	特1	令112条第14項一号 特定防火設備 (常時閉鎖式) *	防1自閉	令112条第14項一号 防火設備 (自閉式) *	特1	令112条第14項一号 防火設備 (常時閉鎖式) *	特2煙感	令112条第14項二号 特定防火設備 (自閉式・遠感) *	特2	令112条第14項二号 特定防火設備 (常時閉鎖式・遠感) *	防2煙感	令112条第14項二号 防火設備 (自閉式・遠感) *	防2	令112条第14項二号 防火設備 (常時閉鎖式・遠感) *		*印は建具表に特記なき限り告示仕様とする																																																										
符号	名称	符号	名称																																																																																									
不	常時閉鎖式不燃扉	CAS	CAS認定品																																																																																									
特1	外壁開口部用防火設備 建築基準法第94号二一ロ、法第44条 特1自閉 令112条第14項一号 特定防火設備 (自閉式) *	特1自閉	令112条第14項一号 特定防火設備 (自閉式) *																																																																																									
特1	令112条第14項一号 特定防火設備 (常時閉鎖式) *	防1自閉	令112条第14項一号 防火設備 (自閉式) *																																																																																									
特1	令112条第14項一号 防火設備 (常時閉鎖式) *	特2煙感	令112条第14項二号 特定防火設備 (自閉式・遠感) *																																																																																									
特2	令112条第14項二号 特定防火設備 (常時閉鎖式・遠感) *	防2煙感	令112条第14項二号 防火設備 (自閉式・遠感) *																																																																																									
防2	令112条第14項二号 防火設備 (常時閉鎖式・遠感) *		*印は建具表に特記なき限り告示仕様とする																																																																																									
建具金物		1) 特記なき限りケースロックとし、片面シリンドラー、片面サムターンとするが、オペレーション上の検討を加えて決定する。 2) 錠前、バックセットは、特記なき限り100mm以上 (レバーハンドル、転扉は除く) 3) 大型鋼製建具の丁番は戸重量に見合う大型丁番及び枚数にすること。 4) 特記なき限り、ドアクローザー (標準型またはパラレル型) 及びあおり止め付戸当りを取り付ける。 又、バックチェック機能、ラッキング機能付とする。 5) 戸袋収納型防火戸には中心吊形ヒンジクローザーを用いる。 二つ折りの場合には中心吊形ヒンジクローザー、丁番形ヒンジクローザー及び外戸ロック装置を用いる。 6) 特記なき限り排煙オペレータ装置は隠蔽仕様とする。 7) 戸枠に戸当りゴムを取付ける。 8) 特記なき限りレバーハンドル錠とする。 9) 電気錠付き戸は、戸・枠に電気錠用通電金具取付用加工及び戸内に電気錠通電用配管を行う。 10) 電気錠は自動火災報知機連動とする。 11) 扉の共通事項は、丁番・戸当り (外部のみあおり止め付) ・DC・フランス落し (両開、親子開のみ) ・単位調整器 (両開、親子開の特定防火設備、防火設備のみ) ・レバーハンドル (フラッシュ戸はカムロック錠) ・レバーハンドル錠 12) 外部建具のDCは耐風強度を考慮すること。 14) マスターキー有。		4 気密性能の種類と符号	<table><tr><th>符号</th><th>程度の種類</th></tr><tr><td>SAT</td><td>気密性はJIS等級のA-3 (8等級線) とする。</td></tr><tr><td>AT</td><td>気密性はJIS等級のA-4 (2等級線) とする。遮音性はJIS等級のT-2 (30等級線) とする。</td></tr><tr><td>PAT</td><td>ATの性能を上回る建具で、気密性、遮音性、その他仕様は特記による。</td></tr></table>		符号	程度の種類	SAT	気密性はJIS等級のA-3 (8等級線) とする。	AT	気密性はJIS等級のA-4 (2等級線) とする。遮音性はJIS等級のT-2 (30等級線) とする。	PAT	ATの性能を上回る建具で、気密性、遮音性、その他仕様は特記による。																																																																														
符号	程度の種類																																																																																											
SAT	気密性はJIS等級のA-3 (8等級線) とする。																																																																																											
AT	気密性はJIS等級のA-4 (2等級線) とする。遮音性はJIS等級のT-2 (30等級線) とする。																																																																																											
PAT	ATの性能を上回る建具で、気密性、遮音性、その他仕様は特記による。																																																																																											
		5 ガラスの種類と符号	<table><tr><td>FL</td><td>フロート板ガラス</td><td>HS</td><td>倍強度ガラス</td><td>AWC</td><td>網入熱線吸収板ガラス (防火設備)</td></tr><tr><td>F</td><td>型板ガラス</td><td>L</td><td>合わせガラス</td><td>AWL</td><td>網入熱線吸収板ガラス</td></tr><tr><td>HFL</td><td>熱線吸収板ガラス</td><td>GB</td><td>ガラスブロック</td><td>FTG</td><td>耐熱強化ガラス (特定防火設備認定品)</td></tr><tr><td>OFL</td><td>熱線反射ガラス</td><td>PWC</td><td>網入磨き板ガラス (防火設備)</td><td>D</td><td>複層ガラス (A: 空気層)</td></tr><tr><td>HFL</td><td>熱線吸収反射ガラス</td><td>PWL</td><td>網入磨き板ガラス</td><td>TL</td><td>トップライト</td></tr><tr><td>RCFL</td><td>高性能熱線反射ガラス</td><td>FWC</td><td>網入型板ガラス (防火設備)</td><td>KG</td><td>学校用強化ガラス</td></tr><tr><td>TG</td><td>強化ガラス</td><td>PWL</td><td>網入型板ガラス</td><td>FKG</td><td>学校用型強化ガラス</td></tr></table>		FL	フロート板ガラス	HS	倍強度ガラス	AWC	網入熱線吸収板ガラス (防火設備)	F	型板ガラス	L	合わせガラス	AWL	網入熱線吸収板ガラス	HFL	熱線吸収板ガラス	GB	ガラスブロック	FTG	耐熱強化ガラス (特定防火設備認定品)	OFL	熱線反射ガラス	PWC	網入磨き板ガラス (防火設備)	D	複層ガラス (A: 空気層)	HFL	熱線吸収反射ガラス	PWL	網入磨き板ガラス	TL	トップライト	RCFL	高性能熱線反射ガラス	FWC	網入型板ガラス (防火設備)	KG	学校用強化ガラス	TG	強化ガラス	PWL	網入型板ガラス	FKG	学校用型強化ガラス																																														
FL	フロート板ガラス	HS	倍強度ガラス	AWC	網入熱線吸収板ガラス (防火設備)																																																																																							
F	型板ガラス	L	合わせガラス	AWL	網入熱線吸収板ガラス																																																																																							
HFL	熱線吸収板ガラス	GB	ガラスブロック	FTG	耐熱強化ガラス (特定防火設備認定品)																																																																																							
OFL	熱線反射ガラス	PWC	網入磨き板ガラス (防火設備)	D	複層ガラス (A: 空気層)																																																																																							
HFL	熱線吸収反射ガラス	PWL	網入磨き板ガラス	TL	トップライト																																																																																							
RCFL	高性能熱線反射ガラス	FWC	網入型板ガラス (防火設備)	KG	学校用強化ガラス																																																																																							
TG	強化ガラス	PWL	網入型板ガラス	FKG	学校用型強化ガラス																																																																																							
		6 材質仕上の種類と符号	<table><tr><td>W</td><td>木</td><td>SOP</td><td>合成樹脂鋼合ペイント</td><td>A-BE</td><td>アクリル樹脂エナメル焼付</td></tr><tr><td>S</td><td>スチール</td><td>FE</td><td>フタル酸樹脂エナメル</td><td>U-BE</td><td>ポリウレタン樹脂エナメル焼付</td></tr><tr><td>SUS</td><td>ステンレス</td><td>CL</td><td>クリアラッカー</td><td>F-BE</td><td>フッ素樹脂エナメル焼付</td></tr><tr><td>AL</td><td>アルミ</td><td>OS</td><td>オイルステイン</td><td>OP</td><td>耐候性塗料塗り</td></tr><tr><td>HL</td><td>ヘアライン</td><td>UC</td><td>ポリウレタン樹脂クリアー</td><td></td><td></td></tr><tr><td>BL</td><td>バイブレーション</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		W	木	SOP	合成樹脂鋼合ペイント	A-BE	アクリル樹脂エナメル焼付	S	スチール	FE	フタル酸樹脂エナメル	U-BE	ポリウレタン樹脂エナメル焼付	SUS	ステンレス	CL	クリアラッカー	F-BE	フッ素樹脂エナメル焼付	AL	アルミ	OS	オイルステイン	OP	耐候性塗料塗り	HL	ヘアライン	UC	ポリウレタン樹脂クリアー			BL	バイブレーション																																																								
W	木	SOP	合成樹脂鋼合ペイント	A-BE	アクリル樹脂エナメル焼付																																																																																							
S	スチール	FE	フタル酸樹脂エナメル	U-BE	ポリウレタン樹脂エナメル焼付																																																																																							
SUS	ステンレス	CL	クリアラッカー	F-BE	フッ素樹脂エナメル焼付																																																																																							
AL	アルミ	OS	オイルステイン	OP	耐候性塗料塗り																																																																																							
HL	ヘアライン	UC	ポリウレタン樹脂クリアー																																																																																									
BL	バイブレーション																																																																																											
		7 金物の種類と符号	<table><tr><td>DC</td><td>ドアクローザー</td><td>H</td><td>丁番</td><td>GH</td><td>ケースハンドル錠</td></tr><tr><td>PH</td><td>フロアヒンジ</td><td>CL</td><td>本締錠</td><td>GL</td><td>グレモン錠</td></tr><tr><td>FH</td><td>ピボットヒンジ</td><td>QP</td><td>ケースロック</td><td>EL</td><td>非常用錠 (非常用設置付本締錠)</td></tr><tr><td>LH</td><td>ラバトリーヒンジ</td><td>ML</td><td>モノロック</td><td>AMS</td><td>アームストッパー</td></tr><tr><td>HC</td><td>ヒンジクローザー</td><td>DML</td><td>本締錠付モノロック</td><td>FT</td><td>上げ落し (フランス落し)</td></tr><tr><td>SP</td><td>スプリングヒンジ</td><td>L</td><td>レバーハンドル</td><td>T</td><td>戸当り</td></tr><tr><td>SH</td><td>軸吊ヒンジ</td><td>GH</td><td>グレモンハンドル</td><td>AS</td><td>あおり止め</td></tr><tr><td>JC</td><td>単位調整器</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		DC	ドアクローザー	H	丁番	GH	ケースハンドル錠	PH	フロアヒンジ	CL	本締錠	GL	グレモン錠	FH	ピボットヒンジ	QP	ケースロック	EL	非常用錠 (非常用設置付本締錠)	LH	ラバトリーヒンジ	ML	モノロック	AMS	アームストッパー	HC	ヒンジクローザー	DML	本締錠付モノロック	FT	上げ落し (フランス落し)	SP	スプリングヒンジ	L	レバーハンドル	T	戸当り	SH	軸吊ヒンジ	GH	グレモンハンドル	AS	あおり止め	JC	単位調整器																																												
DC	ドアクローザー	H	丁番	GH	ケースハンドル錠																																																																																							
PH	フロアヒンジ	CL	本締錠	GL	グレモン錠																																																																																							
FH	ピボットヒンジ	QP	ケースロック	EL	非常用錠 (非常用設置付本締錠)																																																																																							
LH	ラバトリーヒンジ	ML	モノロック	AMS	アームストッパー																																																																																							
HC	ヒンジクローザー	DML	本締錠付モノロック	FT	上げ落し (フランス落し)																																																																																							
SP	スプリングヒンジ	L	レバーハンドル	T	戸当り																																																																																							
SH	軸吊ヒンジ	GH	グレモンハンドル	AS	あおり止め																																																																																							
JC	単位調整器																																																																																											

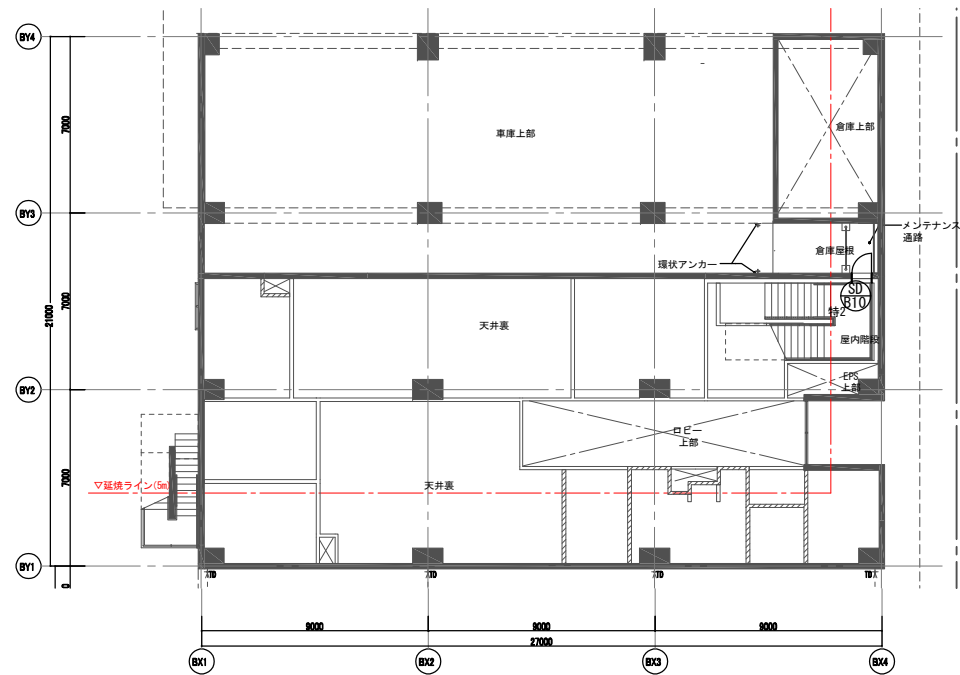


中2階平面図

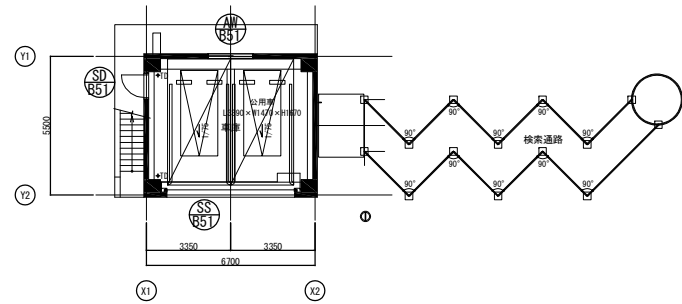

訓練棟1階平面図

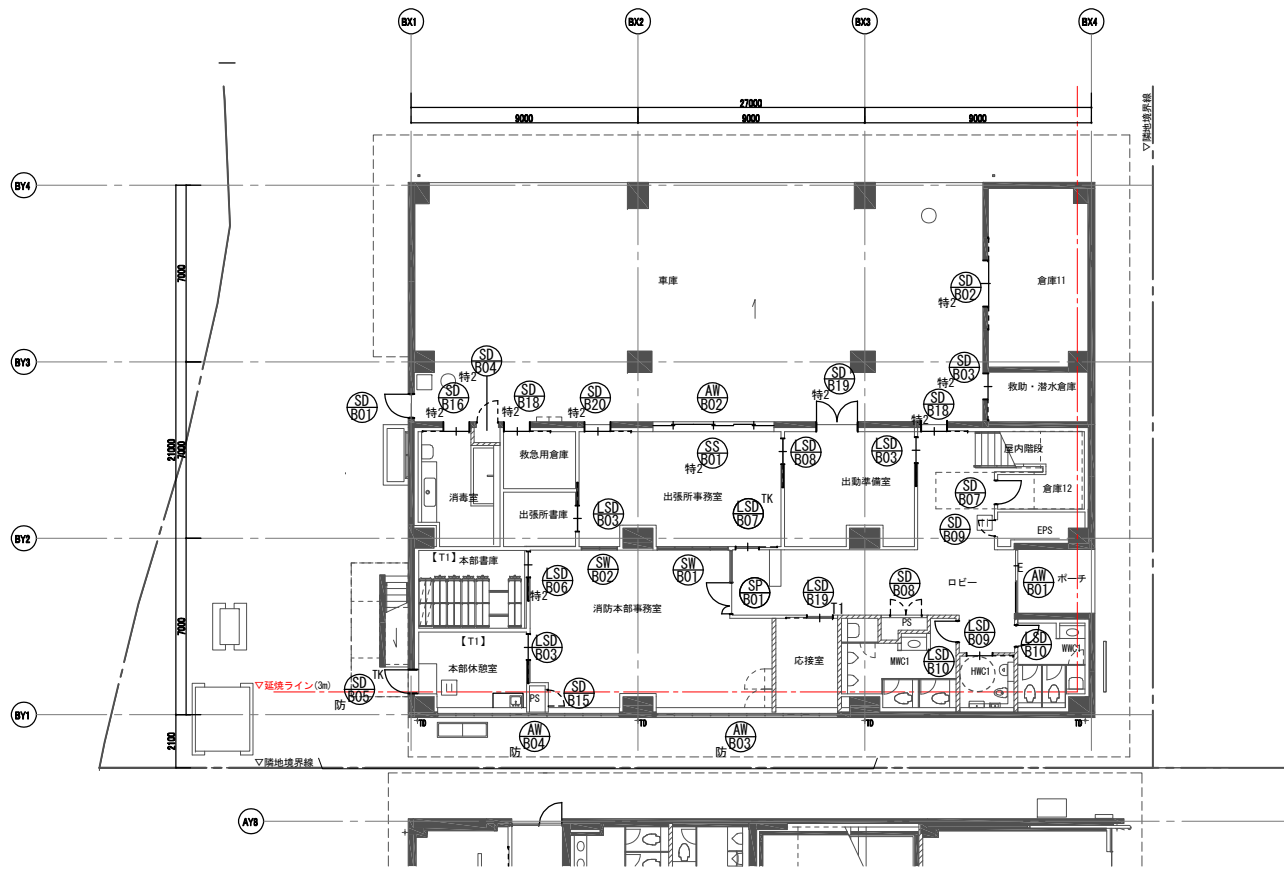

1階平面図

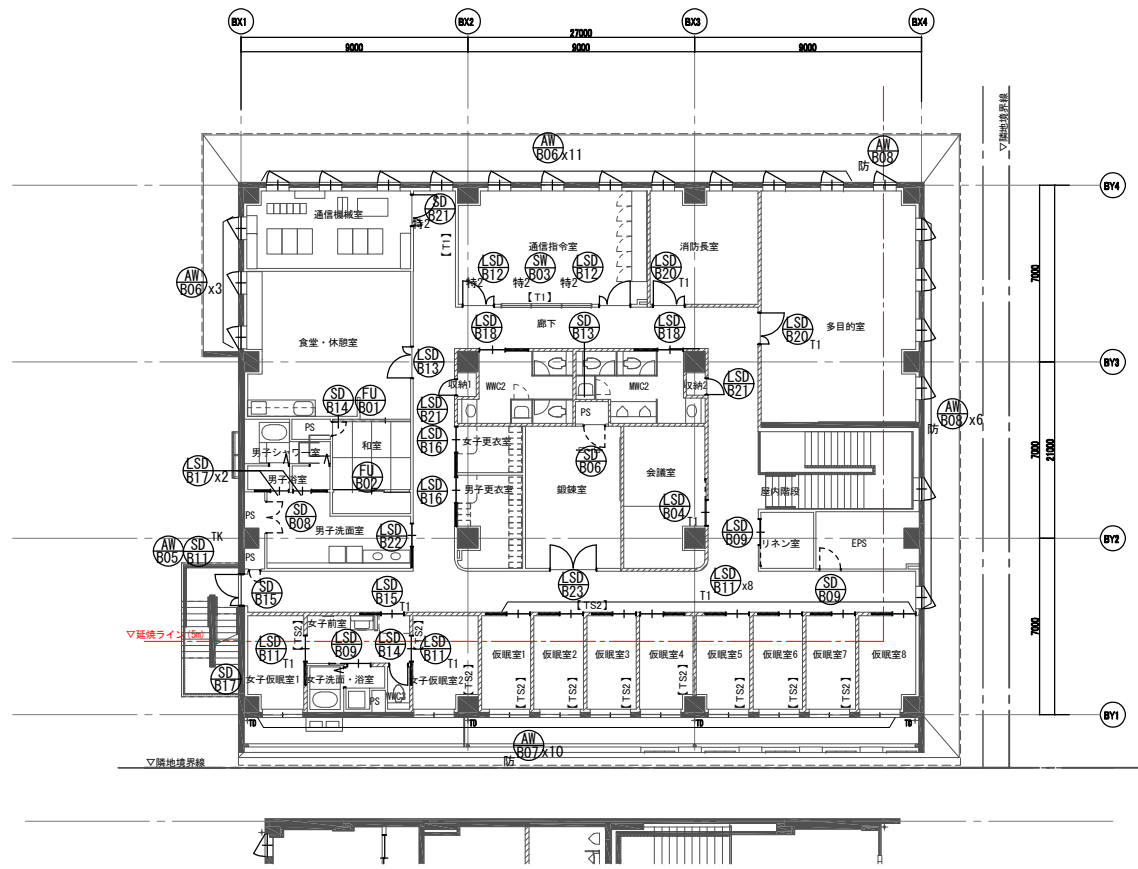

2階平面図

凡例	
E	電気錠
TK	自動施設型テンキーカードロック (電池式)
特1	防火性能
T1	遮音等級




竣工年月日	2025	3	14
監理者印			
施工者印			

株式会社 大建設


DATE	2025	3	14
PRJ. NO	0-2023-120		

PRJ. TITLE	防災拠点整備事業 車坂町役場新庁舎・海部消防組合新庁舎新築工事	【消防】 意匠
DWG. TITLE	建具配置図	DWG. NO A-522
SCALE	1:150 (A1) 1:300 (A3)	

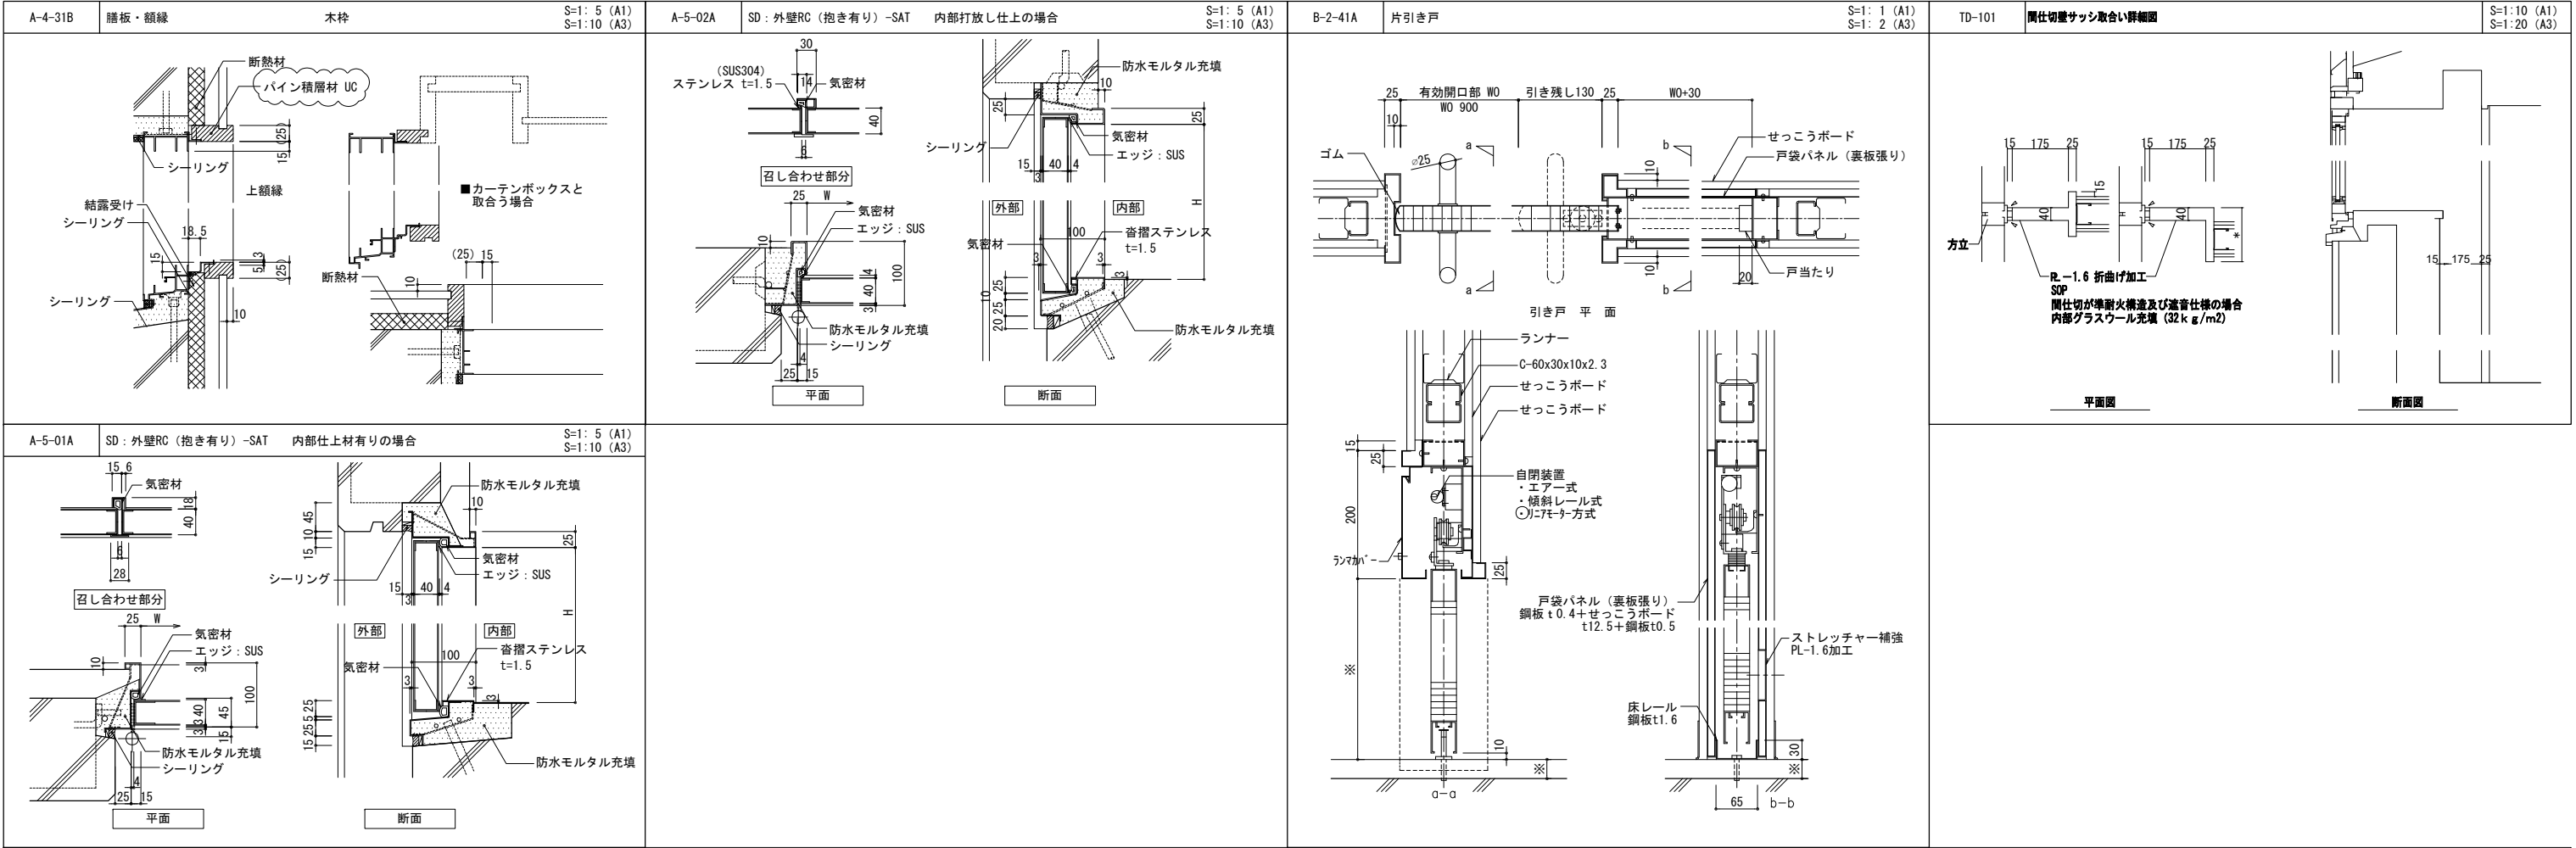


AW-B01 詳細図


S=1: 5 (A1)
S=1:10 (A3)

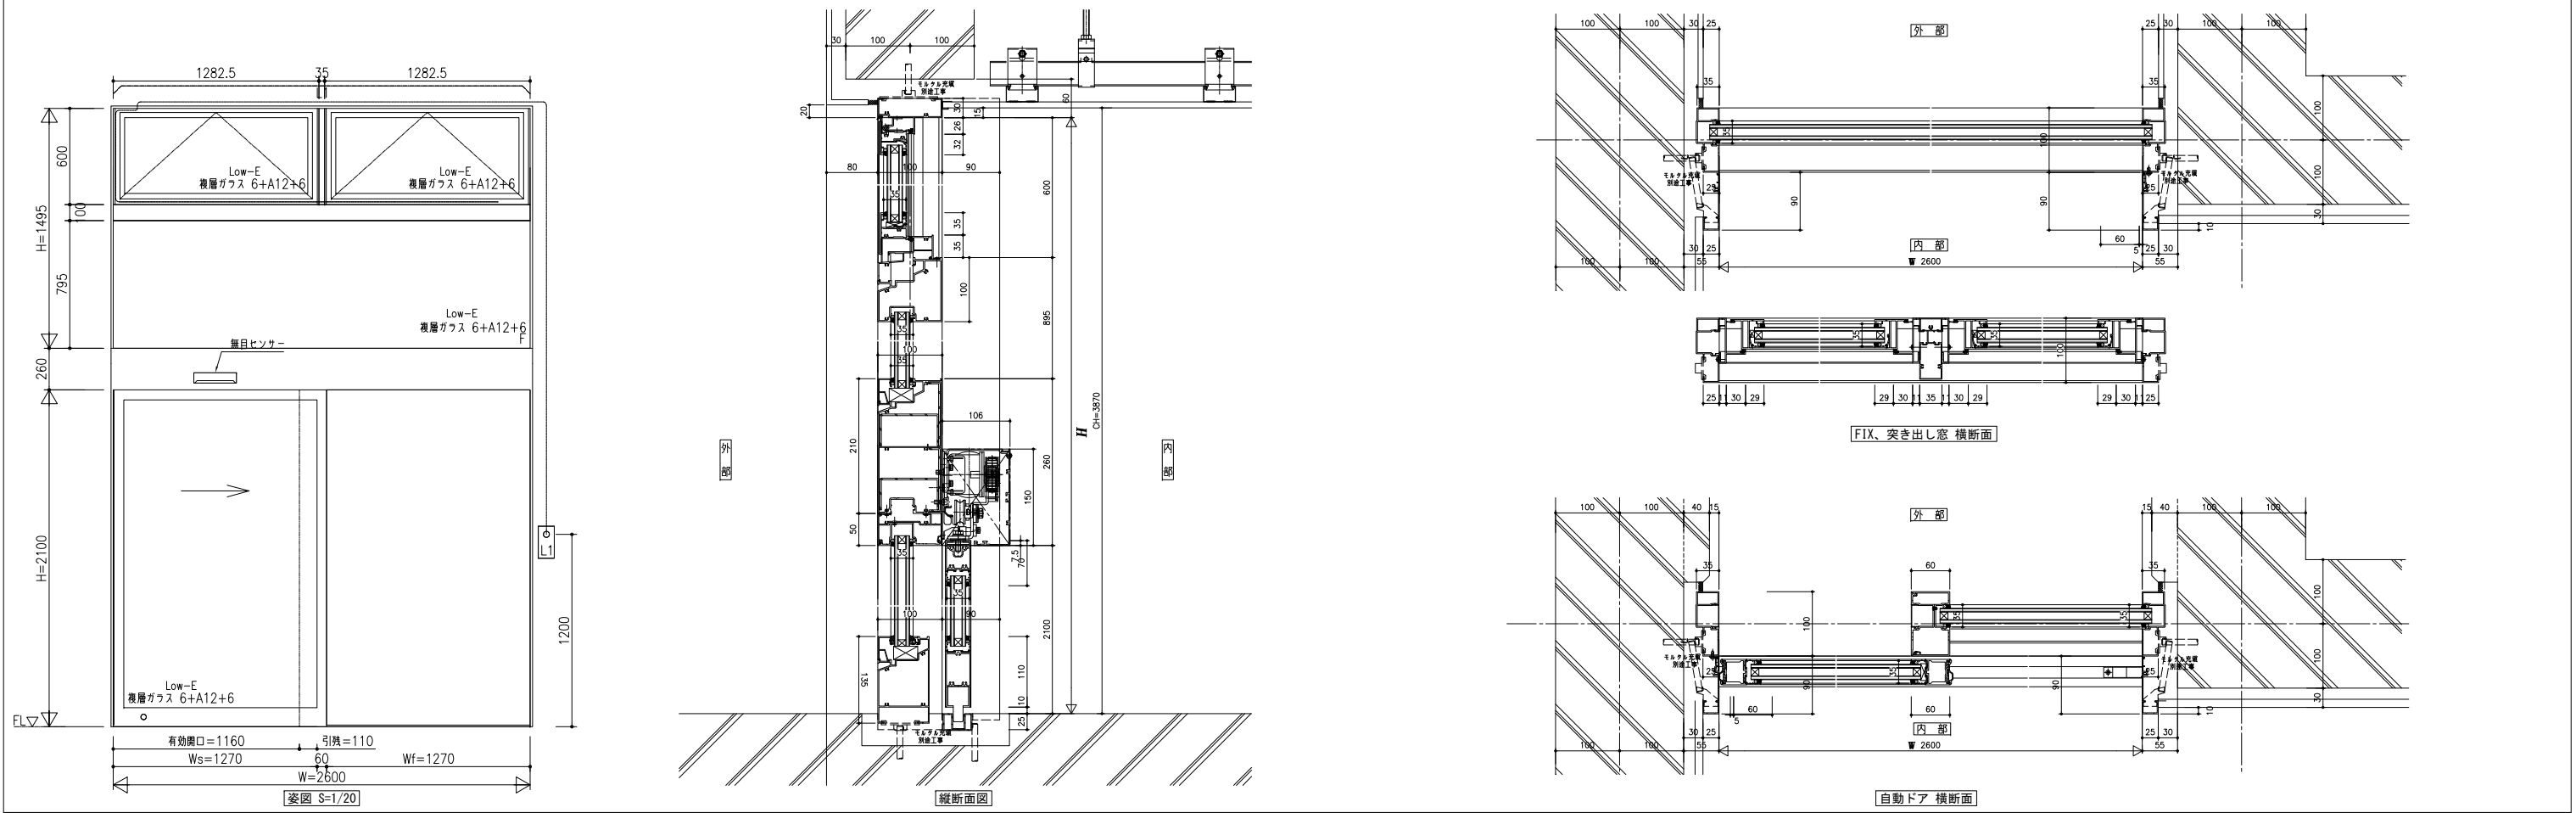


◇仕様表 (小壁クォール マイティ-GWALL)		
項 目	部 材	材 料 (板厚mm)
骨材	天吊レール	アルミ押出型材 <焼付塗装仕上>
	吊レール(ガラス間)	冷熱伝導断熱 0.8mm <焼付塗装仕上>
	吊レール(パネル間)	アルミ押出型材 <焼付塗装仕上>
	ポール (支腿)	アルミ押出型材 <焼付塗装仕上>
	下鉄	アルミ押出型材 <アルマイト処理仕上>
	パネル支鉄	アルミ押出型材 <焼付塗装仕上>
	ガラス基子鉄	アルミ押出型材 <焼付塗装仕上>
	巾木(ガラス間)	アルミ押出型材 <焼付塗装仕上>
	巾木(パネル間)	冷熱伝導断熱 0.8mm <焼付塗装仕上>
	ガラス天上枠	アルミ押出型材 <焼付塗装仕上>
枠	ガラス固定カバー・カバー受	アルミ押出型材 <焼付塗装仕上>
	押縁	アルミ押出型材 <焼付塗装仕上>
	ガラスビード	ポリ塩化ビニル 別紙ガラス厚6mm<グレー色>
パネル	パネル表面材	亜鉛めっき鋼板 0.5mm <焼付塗装仕上>
	芯 材	セッココボードφ12.5mm
扉	パネル表面材	亜鉛めっき鋼板 1.6mm <焼付塗装仕上>
金物	ロック	英和 L/A型/ゴールド LX錠
	Fアクローザ	ニュースター PS7002LW・リョーゼ S22PLW
	丁 番	旗丁番 (ステンレス)
	フランシス差し	ステンレス
	戸当り	床材付戸当り
切窓	切窓	アルミ押出型材 <焼付塗装仕上>
	ガラス	別紙ガラス厚6mm・8mm (8mmは、シール押入になります)
	ガラス押入	ポリ塩化ビニル <グレー色>

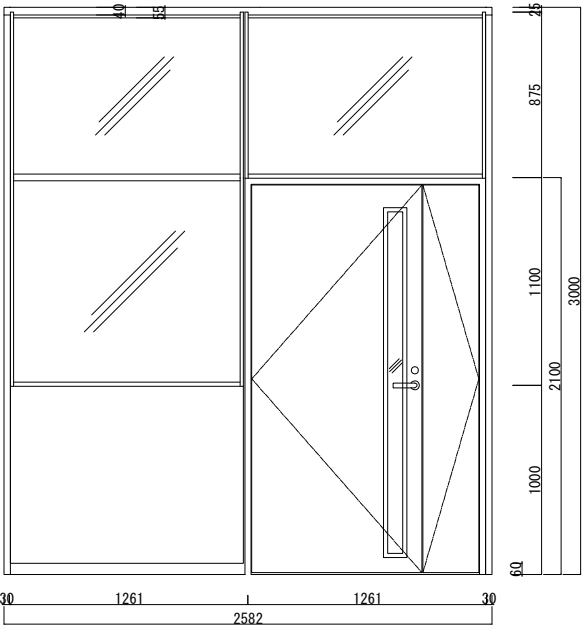


姿図 S=1/20

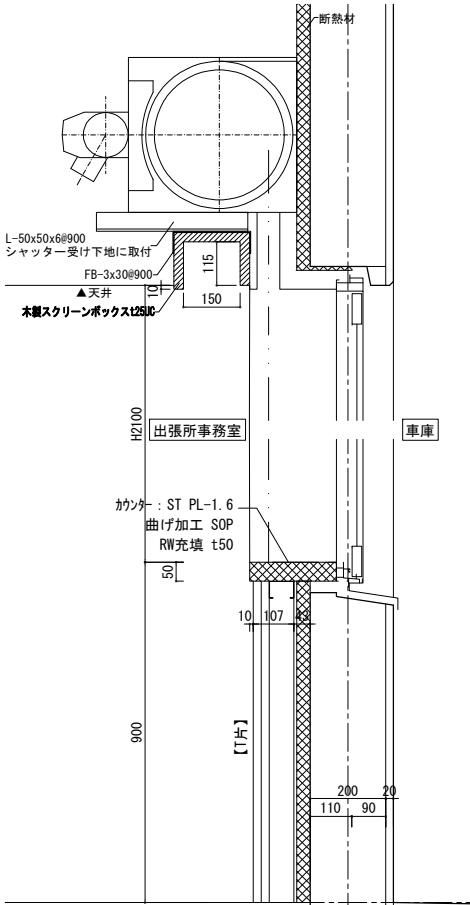


断面図

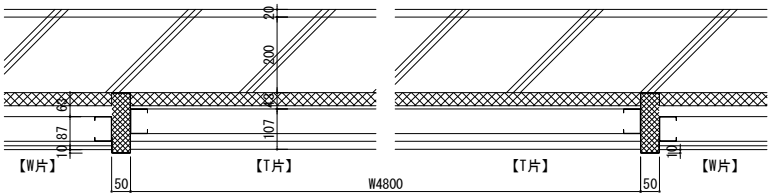


平面図

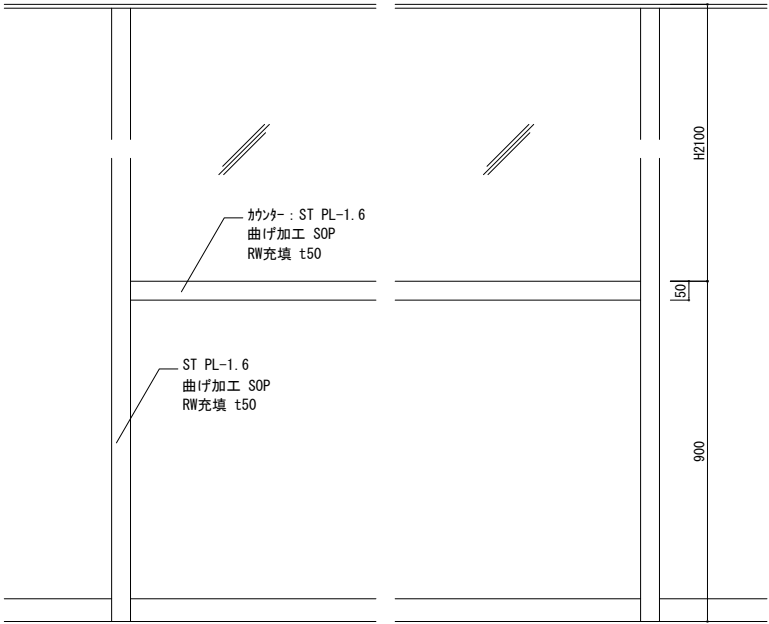


姿図

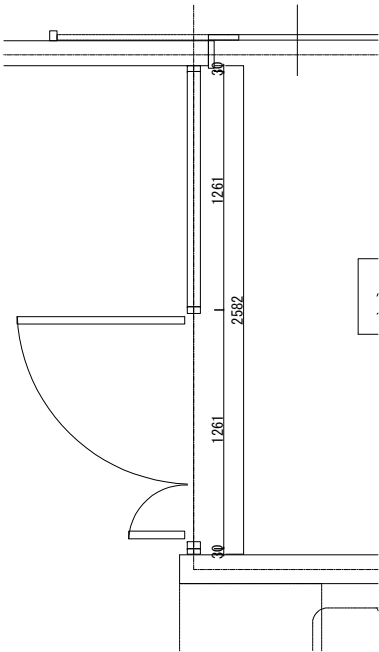


平面図 S=1/20



壁面接合部 S=1/5

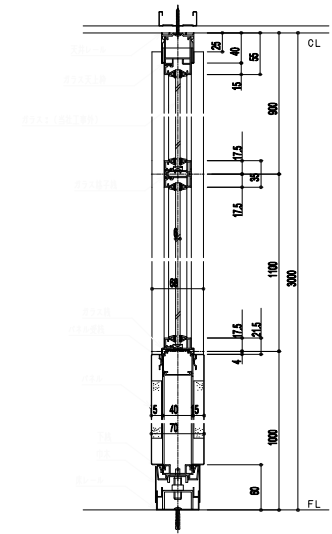

FIX断面図 S=1/5

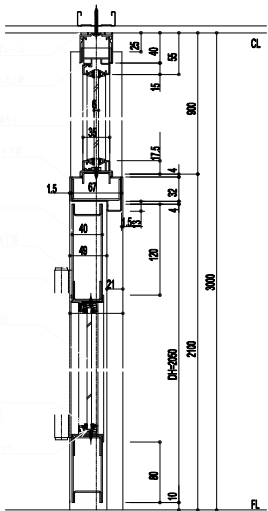

扉断面図 S=1/5














竣工年月日	..	..	
監理者印			
施工者印			

DATE	2025 . 3 . 14
PRGJ. NO	0-2023-120

PRGJ. TITLE	防災拠点整備事業 牟岐町役場新庁舎・海部消防組合新庁舎新築工事
DWG. TITLE	建具詳細図 (2) (SP, SS)
SCALE	A1 図示 A3 図示

【消防】 意匠
A-526

A-1-61A 樋 つかみ金物 (外壁 R C) S=1:10 (A1) S=1:20 (A3) (備考) 1. 樋樋の材質及び径は別図による。 2. ○印を適用する。	A-3-R-01 外壁RC打継目地 S=1:5 (A1) S=1:10 (A3) a コンクリート打放し b タイル型枠先付 (打込み) (備考) 1. ○印を適用する。	A-3-R-03 耐震スリット (完全スリット) S=1:5 (A1) S=1:10 (A3) (備考) 1. ○印を適用する。2. 振れ止め筋、補強筋は防錆塗装とする。	D-101 屋上配管出入口 超速硬化ウレタン防水 密着型複合法 S=1:10 (A1) S=1:20 (A3) ■スラブのない場合 ■スラブのある場合
A-1-63B 外樋の下部 S=1:20 (A1) S=1:40 (A3) a 側溝に放流 b 集水樹に放流 c 集水樹にエルボ放流 (備考) 1. ○印を適用する。	A-3-R-02 外壁RC ひび割れ誘発目地 S=1:5 (A1) S=1:10 (A3) a コンクリート打放し b タイル型枠先付 (打込み) (備考) 1. ○印を適用する。 2. (a+b) 寸法及び誘発目地位置は配筋基準図による。	A-3-R-03 耐震スリット (完全スリット) S=1:5 (A1) S=1:10 (A3) (備考) 1. ○印を適用する。2. 振れ止め筋、補強筋は防錆塗装とする。	D-101 屋上配管出入口 超速硬化ウレタン防水 密着型複合法 S=1:10 (A1) S=1:20 (A3) ■スラブのない場合 ■スラブのある場合
D-103 壁面立上り (目地切り) S=1:10 (A1) S=1:20 (A3) トップコート ウレタン防水 プライマー	D-104 基礎・架台 (H型鋼) S=1:10 (A1) S=1:20 (A3) ※ アンカーの周囲に抜き目地を設置し、 シーリングを充填した後に防水を行い、 その防水は立上げとする。	D-107 基礎A (H>300) S=1:20 (A1) S=1:40 (A3) ※配筋は構造図を正とする。	B-1-1-06A 消火器B0× (RC壁の場合) S=1:20 (A1) S=1:40 (A3) ※配筋は構造図を正とする。
D-105 スラブ貫通部 S=1:10 (A1) S=1:20 (A3) トップコート ウレタン防水 プライマー	D-106 基礎B (H≤300) S=1:20 (A1) S=1:40 (A3) ※ アンカーの周囲に抜き目地を設置し、 シーリングを充填した後に防水を行い、 その防水は立上げとする。	B-1-1-07D 床仕上見切 S=1:10 (A1) S=1:20 (A3) ※配筋は構造図を正とする。	B-1-1-09A 床下点検口 S=1:20 (A1) S=1:40 (A3) ※配筋は構造図を正とする。
D-105 スラブ貫通部 S=1:10 (A1) S=1:20 (A3) トップコート ウレタン防水 プライマー	D-106 基礎B (H≤300) S=1:20 (A1) S=1:40 (A3) ※ アンカーの周囲に抜き目地を設置し、 シーリングを充填した後に防水を行い、 その防水は立上げとする。	B-1-1-07D 床仕上見切 S=1:10 (A1) S=1:20 (A3) ※配筋は構造図を正とする。	B-1-1-09A 床下点検口 S=1:20 (A1) S=1:40 (A3) ※配筋は構造図を正とする。

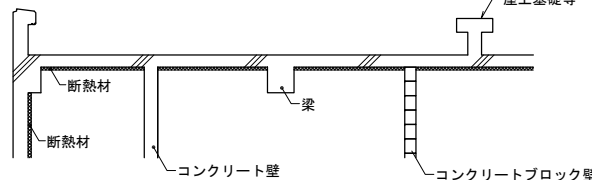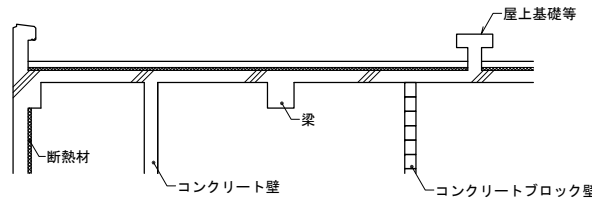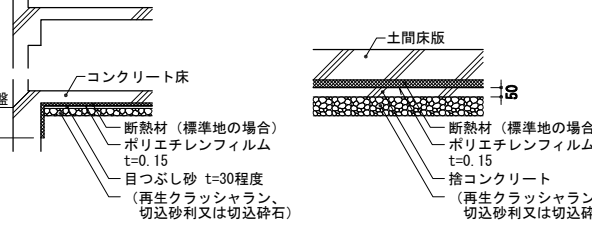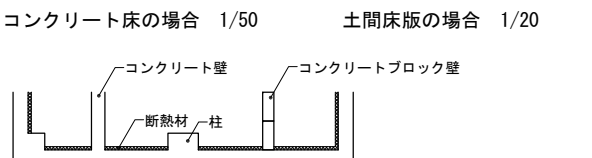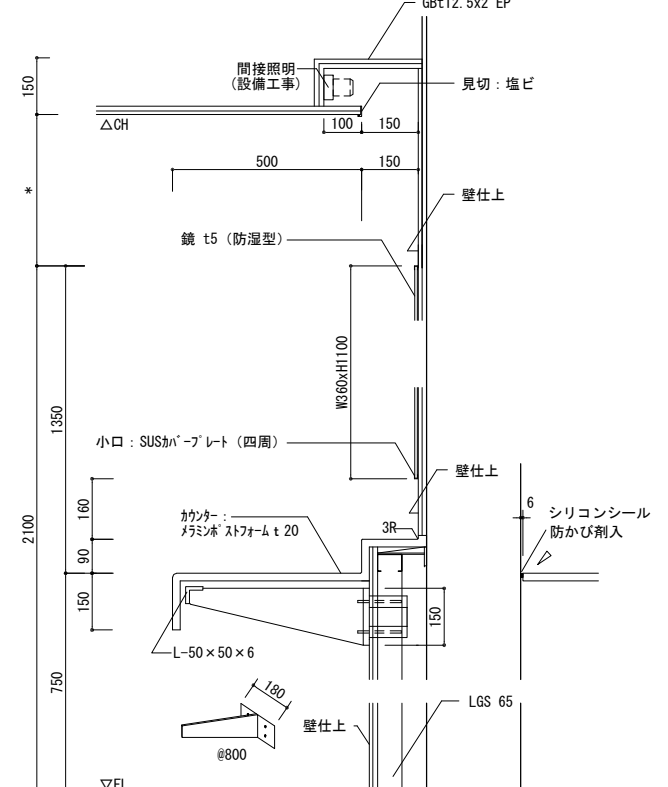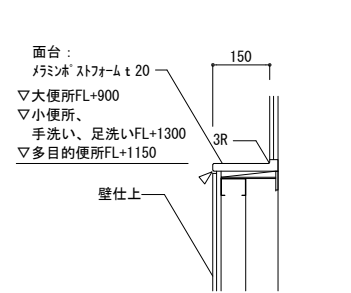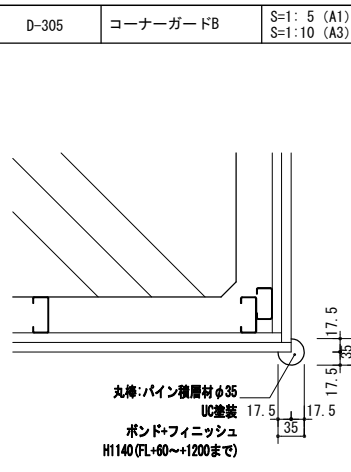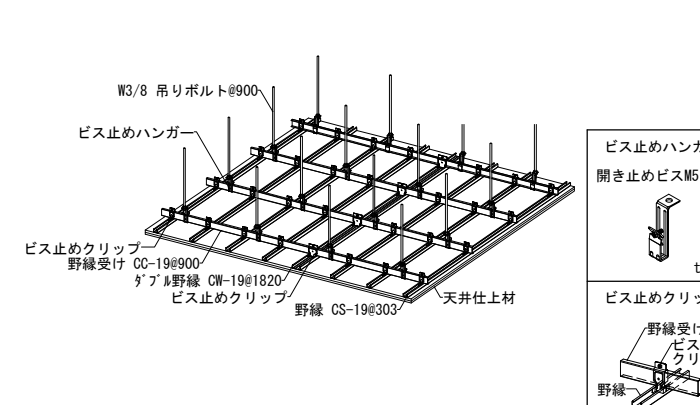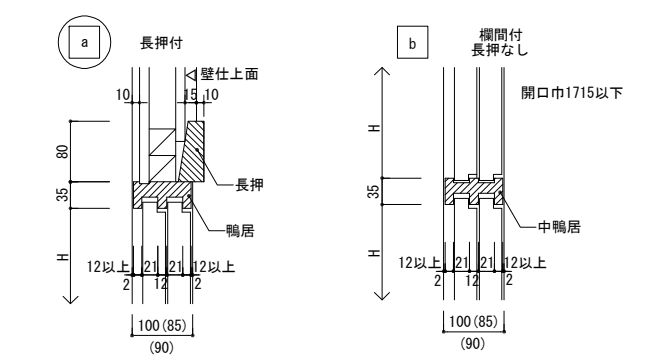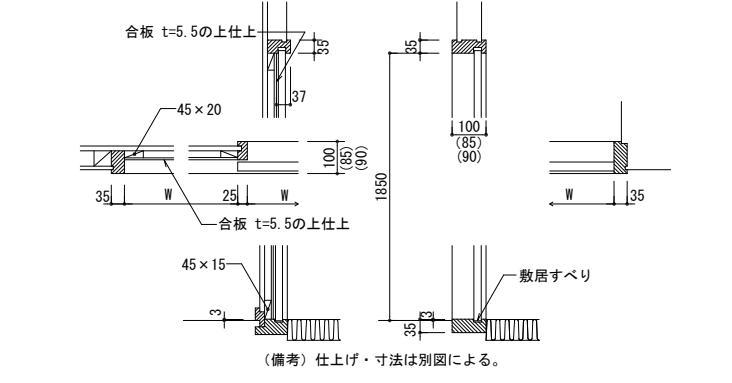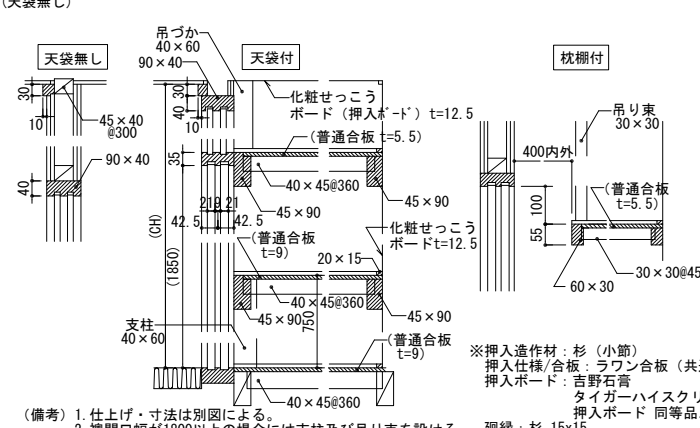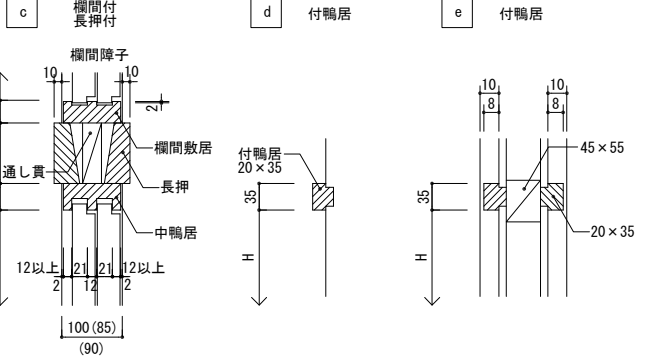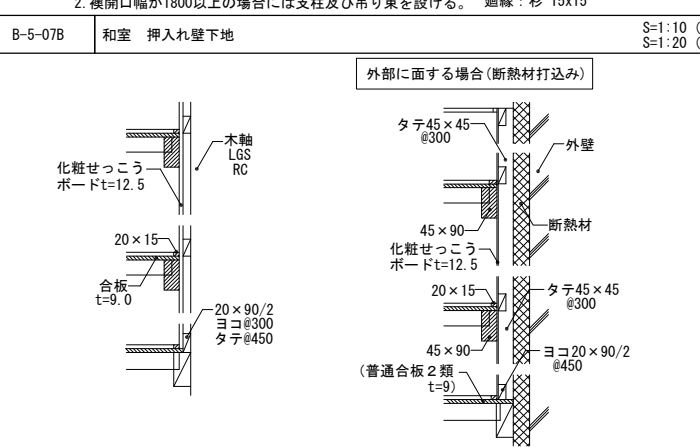B-1-4-02		断熱材打込み 標準地 及び 暖地		S=1:50 (A1) S=1:100 (A3)	D-301		洗面カウンター		S=1:10 (A1) S=1:20 (A3)	D-302		ライニング		S=1:10 (A1) S=1:20 (A3)	D-303		S K前面		S=1:20 (A1) S=1:40 (A3)	D-306		緊結在来天井 (天井ふところ寸法1250mm以内)		S=1:30 (A1) S=1:60 (A3)					
Ⓐ 屋根内断熱  Ⓑ 屋根外断熱  断面  平面 1/50 					 ※特記無き限り見え掛り鉄部はすべてSOPとすること。					 					 ビス止めハンガー 開き止めビスM5×20 ビス止めクリップ 野縁受け 野縁														
B-5-共通 和室共通事項					B-5-03 和室 ふすま・障子・鴨居廻り					B-5-05 和室 出入口まわり一片引きふすま					B-5-07 和室 押入れ														
※和室造作の樹種について 用材の樹種は下表による化粧材（集成材芯）とし、仕上げは生地仕上げとする。 柱：杉 畳寄：ヒノキ t0.7 敷居・付鴨居・長押：ヒノキ t0.7 襖枠：ヒノキ無垢材					 (備考) 仕上げ・寸法は別図による。					 (備考) 仕上げ・寸法は別図による。					 (備考) 1. 仕上げ・寸法は別図による。 2. 襖開口幅が1800mm以上の場合には支柱及び吊り束を設ける。 廻縁：杉 15x15														
B-5-01A 和室 上がり框A					 (備考) 1. ○印を適用する。 2. 吊材は障子4枚引きの場合に、欄間障子の召合わせ部分に設ける。 3. 柱と壁のちり寸法は長押なしの場合10mm、長押付の場合15mmを標準とする。 4. 集合住宅の場合、柱幅は、85程度とする。										 (備考) 1. 寸法は別図による。 2. 下地が木軸、LGSの場合は縦網縁不要。														
竣工年月日 監理者印 施工者印					株式会社 大建設					後はこちらを					DATE 2025 3 14 PRGJ NO 0-2023-120					PRGJ TITLE 防災拠点整備事業 牟岐町役場新庁舎・海部消防組合新庁舎新築工事 DWG TITLE 部分詳細図 (2) (標準) SCALE A1 図示 A3 図示					【消防】 意匠 DWG NO A-528				

D-351

ECP 詳細図

S=1:5 (A1)
S=1:10 (A3)

D-352

窯業系内装材 一般部

S=1:5 (A1)
S=1:10 (A3)

D-353

窯業系内装材 出隅部

S=1:5 (A1)
S=1:10 (A3)

D-354

窯業系内装材 縦目地部

S=1:5 (A1)
S=1:10 (A3)

D-355

窯業系内装材 天井接合部

S=1:5 (A1)
S=1:10 (A3)

D-356

窯業系内装材 入隅部

S=1:5 (A1)
S=1:10 (A3)

D-357

窯業系内装材 床接合部

S=1:5 (A1)
S=1:10 (A3)

D-358

環状アンカー

S=1:10 (A1)
S=1:20 (A3)

D-359

埋没式U型アンカー

S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)

D-360

女子洗面台

S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)

D-361

システムキッチン

S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)

番号 名称・仕様・仕上

① I型キッチンカウンター/SUSスクエアすべり合シンクエンボス

② フロアキャビD625/2段 (ステンレス底板・上段スライドトレイ)

③ シンクD625/ラクラクボックス・2段 (ステン底板・スぺーサーt10)

④ シングルレバー水栓:一般地・寒冷地共用

⑤ ジャバラ管

⑥ フロアキャビD625/2段 (ステンレス底板・上段スライドトレイ)

⑦ コンロ用D625/2段 (ステンレス底板・スぺーサーt15):シルバー

⑧ ホーロートップ片面焼きコンロH:シルバー

⑨ ミドルウォールキャビネットD400/ミドルウォール

⑩ ミドルウォールキャビネットD400/ミドルウォール (不燃仕様)

⑪ シロッコファンフード:シルバー

D-362

受付カウンター

S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)

D-363

壁付カウンターテーブル 詳細図

S=1:20 (A1)
S=1:40 (A3)

2F 食堂・休憩室 1式

名称 材質・仕様


主材 ヒノキ・シナ・メープル

塗装 ポリウレタン塗膜 (ナチュラルマツクリア仕上げ)

天板 ヒノキ集成材


脚部 シナ合板、木口・メープルムク材

その他 厳密な現場実測のうえ、実寸法を決定すること

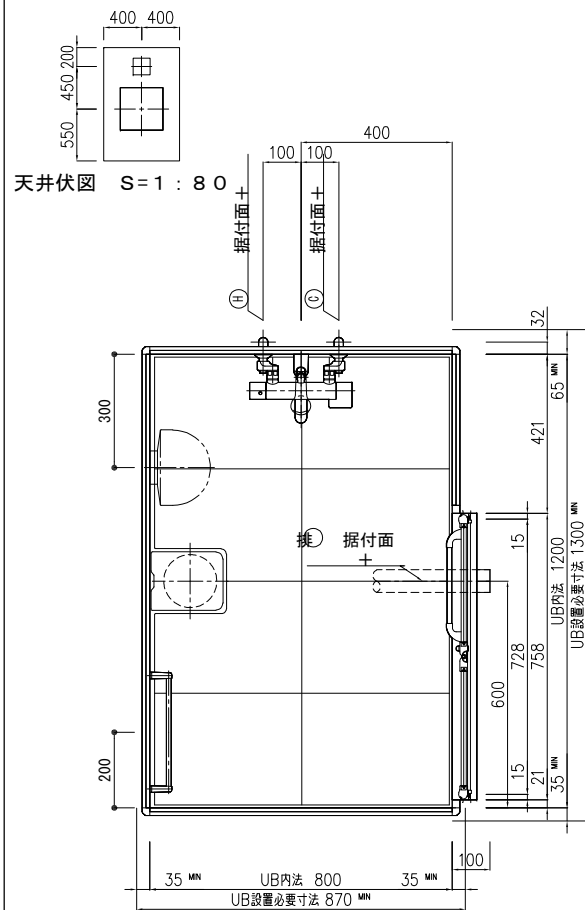


JSV0812UL				改新 4	
名 称	仕様・寸法	色・柄	特記事項	備 考	
天井パネル	化粧銅板複合パネル(抗菌防カビ仕様・モール式) 点検口450(縦り点検口・落下防止用継付・ 石膏ボード2枚貼リ)	ホワイト			0812
壁パネル	HQパネル	ベージュホワイト			0
床パネル	FRP カリ床(単色)	ホワイト(♯NW1)			0
ドア枠	アルミライト処理	アイボリー	(付録用取付ネジUB支給。 ネジ取付および付録別途)		0
ドアパネル	新戸 ドア嵌着機納付 面材:型板ステン板 W=800(有効開口幅 671mm)	アイボリー 面材:半透明			0
シャワー水栓	TBV03433J型 壁付サモスタットシャワー金具 (スバウトL=70)				0
シャワーヘッド	スプレーシャワー ホース:L=1600	ヘッド:ホワイトグレー ホース:シルバー			0
シャワーハンガー	TH556F6型	ホワイト			0
照明	半球形照明(LEDランプ) 消費電力9W以下 60W相当 電球色 VVF1.6φ×2C L=2.0m付		(壁穴加工なし) (以降接続別途)		0
ジョイントボックス	エコノミージョイント WJ3107相当品		(ジョイントボックスま での配線及びジョイント ボックス内の配線別途)		0
換気扇	AC100V 消費電力:10/12W (50/60HZ) カバー(抗菌・防カビ仕様)		(以降接続別途)	1KJ05	●
給水エルボ (シャワー用)	青銅鋳物製 接続口 Rc1/2		(以降接続別途)		0
給湯エルボ (シャワー用)	青銅鋳物製 接続口 Rc1/2		(以降接続別途)		0
排水トラップ	ABS樹脂 排水深50mm 接続口 VP50受口 ヘアークャッチャー付 最近洗浄対応				0
排水管	VP50 未端切渡し		(以降接続別途)	AHV02	●
タイル掛け	ステンレスパイプ φ13 L=300	ホワイト(♯NW1)			0

○：基本仕様 ●特：セレクト特 -：なし
●：セレクト ＊：特注

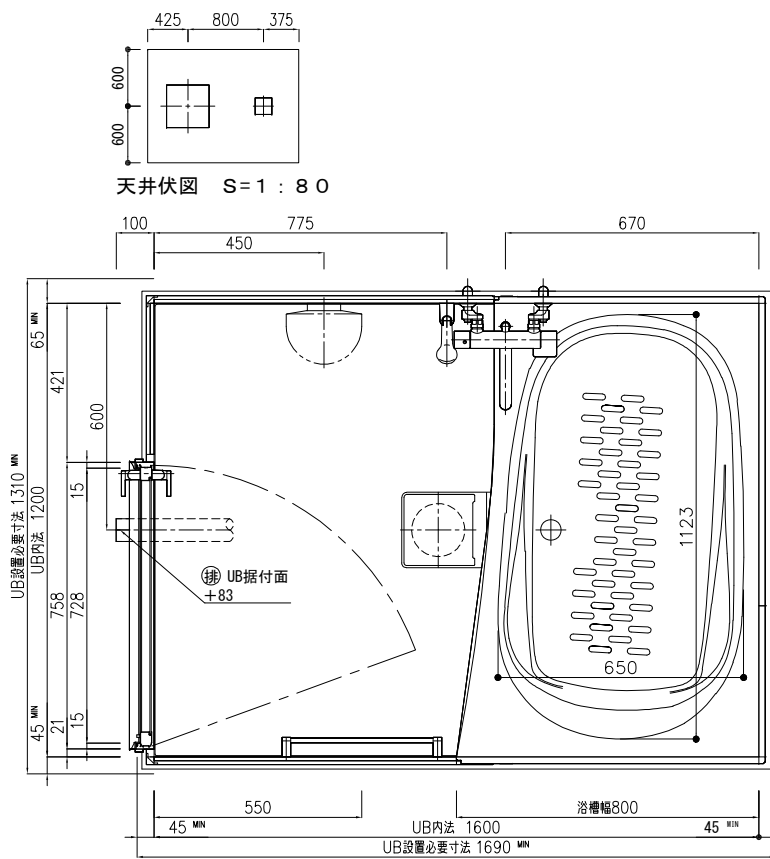

RW1216US			改新3	
名 称	仕様・寸法	色・柄	特記事項	備 考
天井パネル	化粧鋼板複合パネル(抗菌防カビ仕様・モール式) 点検口φ450(縦り点検口・落下防止用紐付・ 石膏ボード2枚貼り)	ホワイト		○
壁パネル	HQパネル	ベージュホワイト		○
床パネル	F R P カタリ床(単色)	ホワイト		○
ドア枠	アルミラミイト処理	ホワイト	(付枠用取付ネジUB支給、 ネジ取付および付枠別途)	○
ドアパネル	開き戸(スッキリドア)換気口開閉式 W=800(有効開口幅 704mm)H=2000 面材:塗装スチレン板	ホワイト		○
ドアロック	プッシュプルハンドル	ホワイト		○
ドアストッパー	コンシールドストッパー			○
浴槽	ゆるり浴槽 F R P 5本(ステップなし) ゴム栓 断熱防水パン付	ホワイト エプロン:ホワイト		○
浴槽水栓	TBV03438J型 壁付サーモスタットシャワー-金具 (スパウトL=170)			○
シャワーヘッド	スプレシャワー ホース:L=1600	ヘッド:ホワイトグレー ホース:シルバー	(現場加工)	○
シャワーハンガー	TH556F6型	ホワイト	(現場加工)	○
照明	半球形照明(LEDランプ) 消費電力9W以下 60W相当 電球色 VVFL1.6φ×2C L=2.0m付		(以降接続別途)	○
ジョイントボックス	エコノミージョイント WJ3107相当品		(ジョイントボックスま での配線及びジョイント ボックス内の経路別途)	○
換気扇	AC100V 消費電力:10/12W (50/60HZ) カバー(抗菌・防カビ仕様)		(以降接続別途) ●男子浴室のみ	1KJG5 ●
	2室換気(浴室+トイレまたは洗面所用)タイプ 24時間換気 AC100V 定格消費電力:1250W 建築基準法対6品 埋込みタイプ 開口カバー・表面パネル(抗菌・防カビ仕様) (天井開口寸法450×510)		(以降接続別途) (20A専用回路確保) ●女子浴室のみ	1KJGF ●
洗面所リモコン	洗面所並付け 三乾工用		(以降接続別途) ●女子浴室のみ	1KJGF ●
浴槽給水管(さや管) 給湯管(さや管)	架橋ポリエチレン管 M種(消音テープ付) 呼び径13 L=3500 未端切り直し さや管付(呼び径22・未端シリングソケット付)	C(給水):ブルー H(給湯):ピンク	(サドルバンド固定まで UB組立・未端アダプター 接続別途・壁加工付)	DHJ5A ●
排水トラップ	ABS樹脂製 封水深50mm 接続口 VP50受口 取っ手付ヘアキャッチャー 浴槽側逆流防止機構付			○
排水管	VP50 未端切り直し		(以降接続別途)	AHV02 ●
タオル掛け	ステンレスパイプ φ13 L=400	座:ホワイト		○

○：基本仕様 ●特：セレクト特 -：なし
●：セレクト ＊：特注




【消防：タイプ表】

建築タイプ	シャワー室	男子浴室	女子浴室	計
UBサイズ	JSV0812	RWV1216	RWV1216	
ドア勝手	C	D	D	
フロア	2F	2F	2F	
数量	1	1	1	3




【消防：タイプ表】


建築タイプ	シャワー室	男子浴室	女子浴室	計
UBサイズ	JSV0812	RWV1216	RWV1216	
ドア勝手	C	D	D	
フロア	2F	2F	2F	
数量	1	1	1	3

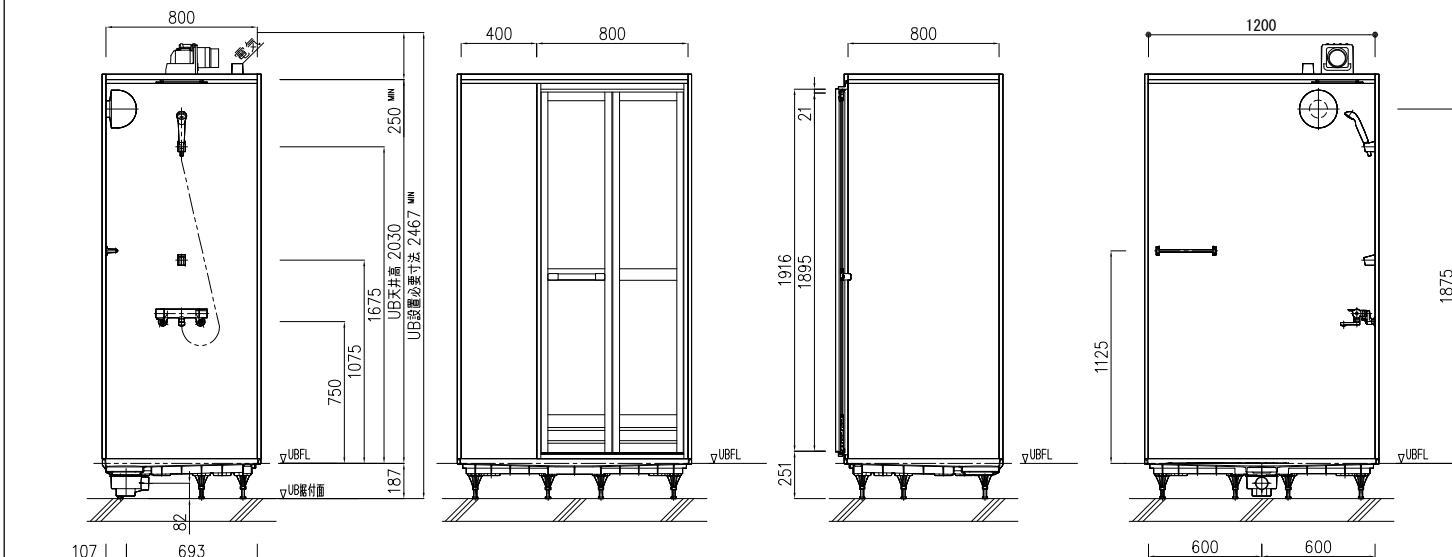


トアパリエーション



*各器具の穴開削・補強および梁カット（全面カット含む）に伴う壁・天井の加工は現場加工となります。

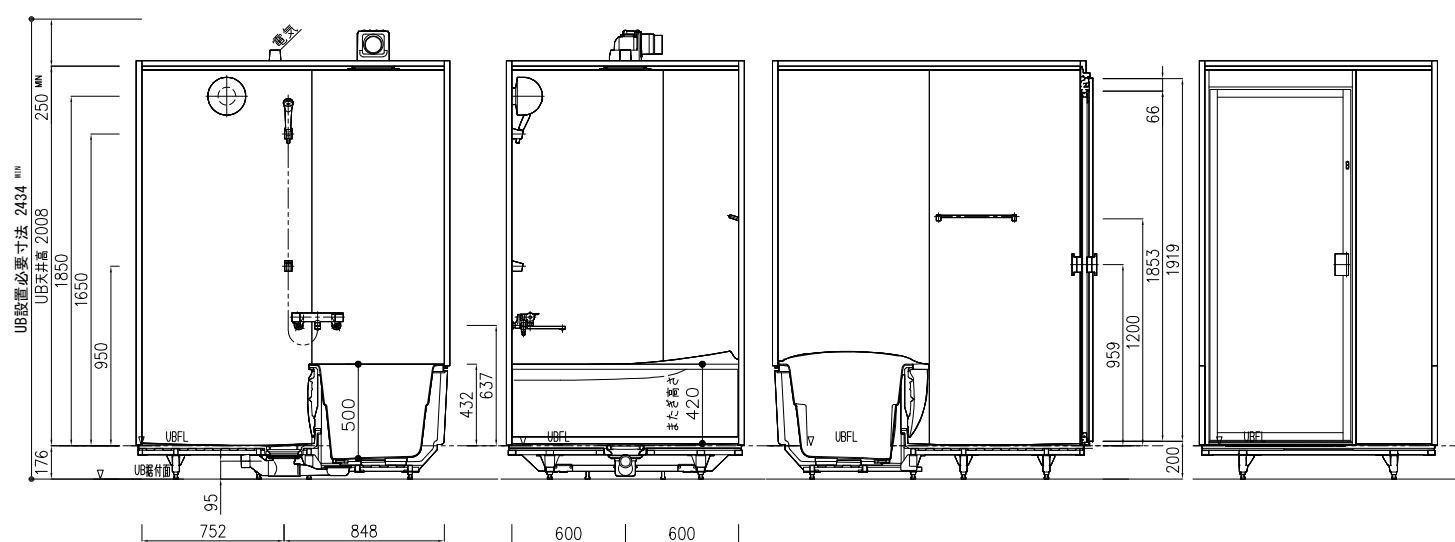

トアパリエーション



竣工年月日	. .	. .	
監理者印		. .	
		. .	
施工者印		. .	
		. .	

株式会社
大建設

DATE	2025 . 3 . 14	PROJ. TITLE 防災拠点整備事業 岐河町役場新庁舎・海部消防組合新庁舎新築工事	【消防】 意匠
PROJ. NO	0-2023-120	DWG. TITLE US, UB詳細図 SCALE A1 図示 A3 図示	DWG. NO A-531

●スライド・ハドル式移動書架(棚板実寸D240)GMタイプ

耐荷重: MAX60kg/段 (等分布荷重)

※棚1連当り耐荷重 MAX560Kg/連

タイプ: H2300xW1945xD498x有効6段2連複式固定1基

: H2300xW2055xD498x有効6段2連複式移動5基

バック埋め込み方式 L=4225mm 2本

荷重寸法:

総段数: 上3段、下3段 合計 120段※A4用

収納力/1mm数: 49.14m (0.819m/開口)上3段

: 51.42m (0.857m/開口)下3段

: 合計 100.56m

総段数: 上3段、下3段 合計 6段※A3用

収納力/1mm数: 2.457m (0.819m/開口)上3段

: 2.571m (0.857m/開口)下3段

: 合計 5.028m

バック荷重: 1200kg/m※段荷重46Kg/段にて計算

塗装色: 弊社標準色

AT用: 後ろパネル

- : 背当り板(複式部専用)
- : 背面パネル(複式固定棚のみ)
- : 地震式落下防止バー(上3段)一体型
- : 各段側当り※上3段はなし
- : 上部転倒防止装置付き

仕様: 棚調整幅 25mm

ISO14001,9001取得工場製品

JIS規格製作工場製品

アライメント適合製品

ISO9001認定製品(バック本体)

粉体塗装 F☆☆☆☆

※特記事項

- ・移動棚本体には後ろパネル、側当り板、地震式落下防止バー付きとする。
- ・複式固定棚には、後ろパネル、側当り板、背面パネル、地震式落下防止バー付きとする。
- ・棚板段変更幅は25mmとし、棚板段荷重は60kgとする。
- ・支柱形状は口40x40の角パイプ形状とする。
- ・台枠は溶接構造とし、支柱を落とし込みで固定するものとする。
- ・駆動は全ての車輪が円滑な回転をするように、台枠内の中央軸から前後2本の通し軸を同時に回転できる構造とし、全輪駆動方式とする。
- ・車輪の材質は球状黒鉛鉄又は機械構造用炭素鋼とする。
- ・バックは新震型とすること。
- ・バック部は車輪からの回転を伝えない自動クランクを内蔵し、バック中央部にDr機能があること。
- ・バック力量は、20tの物を3kg～4kgの範囲で動かすことが出来る構造とする。
- ・バック部は無機炭素鋼を含有した抗腐蝕面製とする。
- ・バック本体は塗装が剥がれ難い電気亜鉛メッキとする。
- ・移動棚部は有害物質を含まない粉体塗装(F☆☆☆☆)とし、塗膜は35μm以上とする。

※安全機構及び地震対策

- ・Dr装置が作動中でも、震度5以上の地震を感知した場合、Drが自動解除され揺れを逃がす免震装置付きとする。
- ・移動棚下部に転倒を防止する下部転倒防止金具付きとする。
- ・移動棚上部に転倒を防止する上部転倒防止装置付きとする。

※製品規定


- ・製作企業は、ISO9001及びISO14001の取得企業である事とする。
- ・棚本体はJIS S 1039認定製品とする。
- ・棚本体はISO9001認定製品とする。
- ・アライメント適合製品とする。

平面図



姿図

レール詳細図 S=1/5

※和研ハーディ GM書架シリーズ(旧TM書架シリーズ)同等品以上とすること。

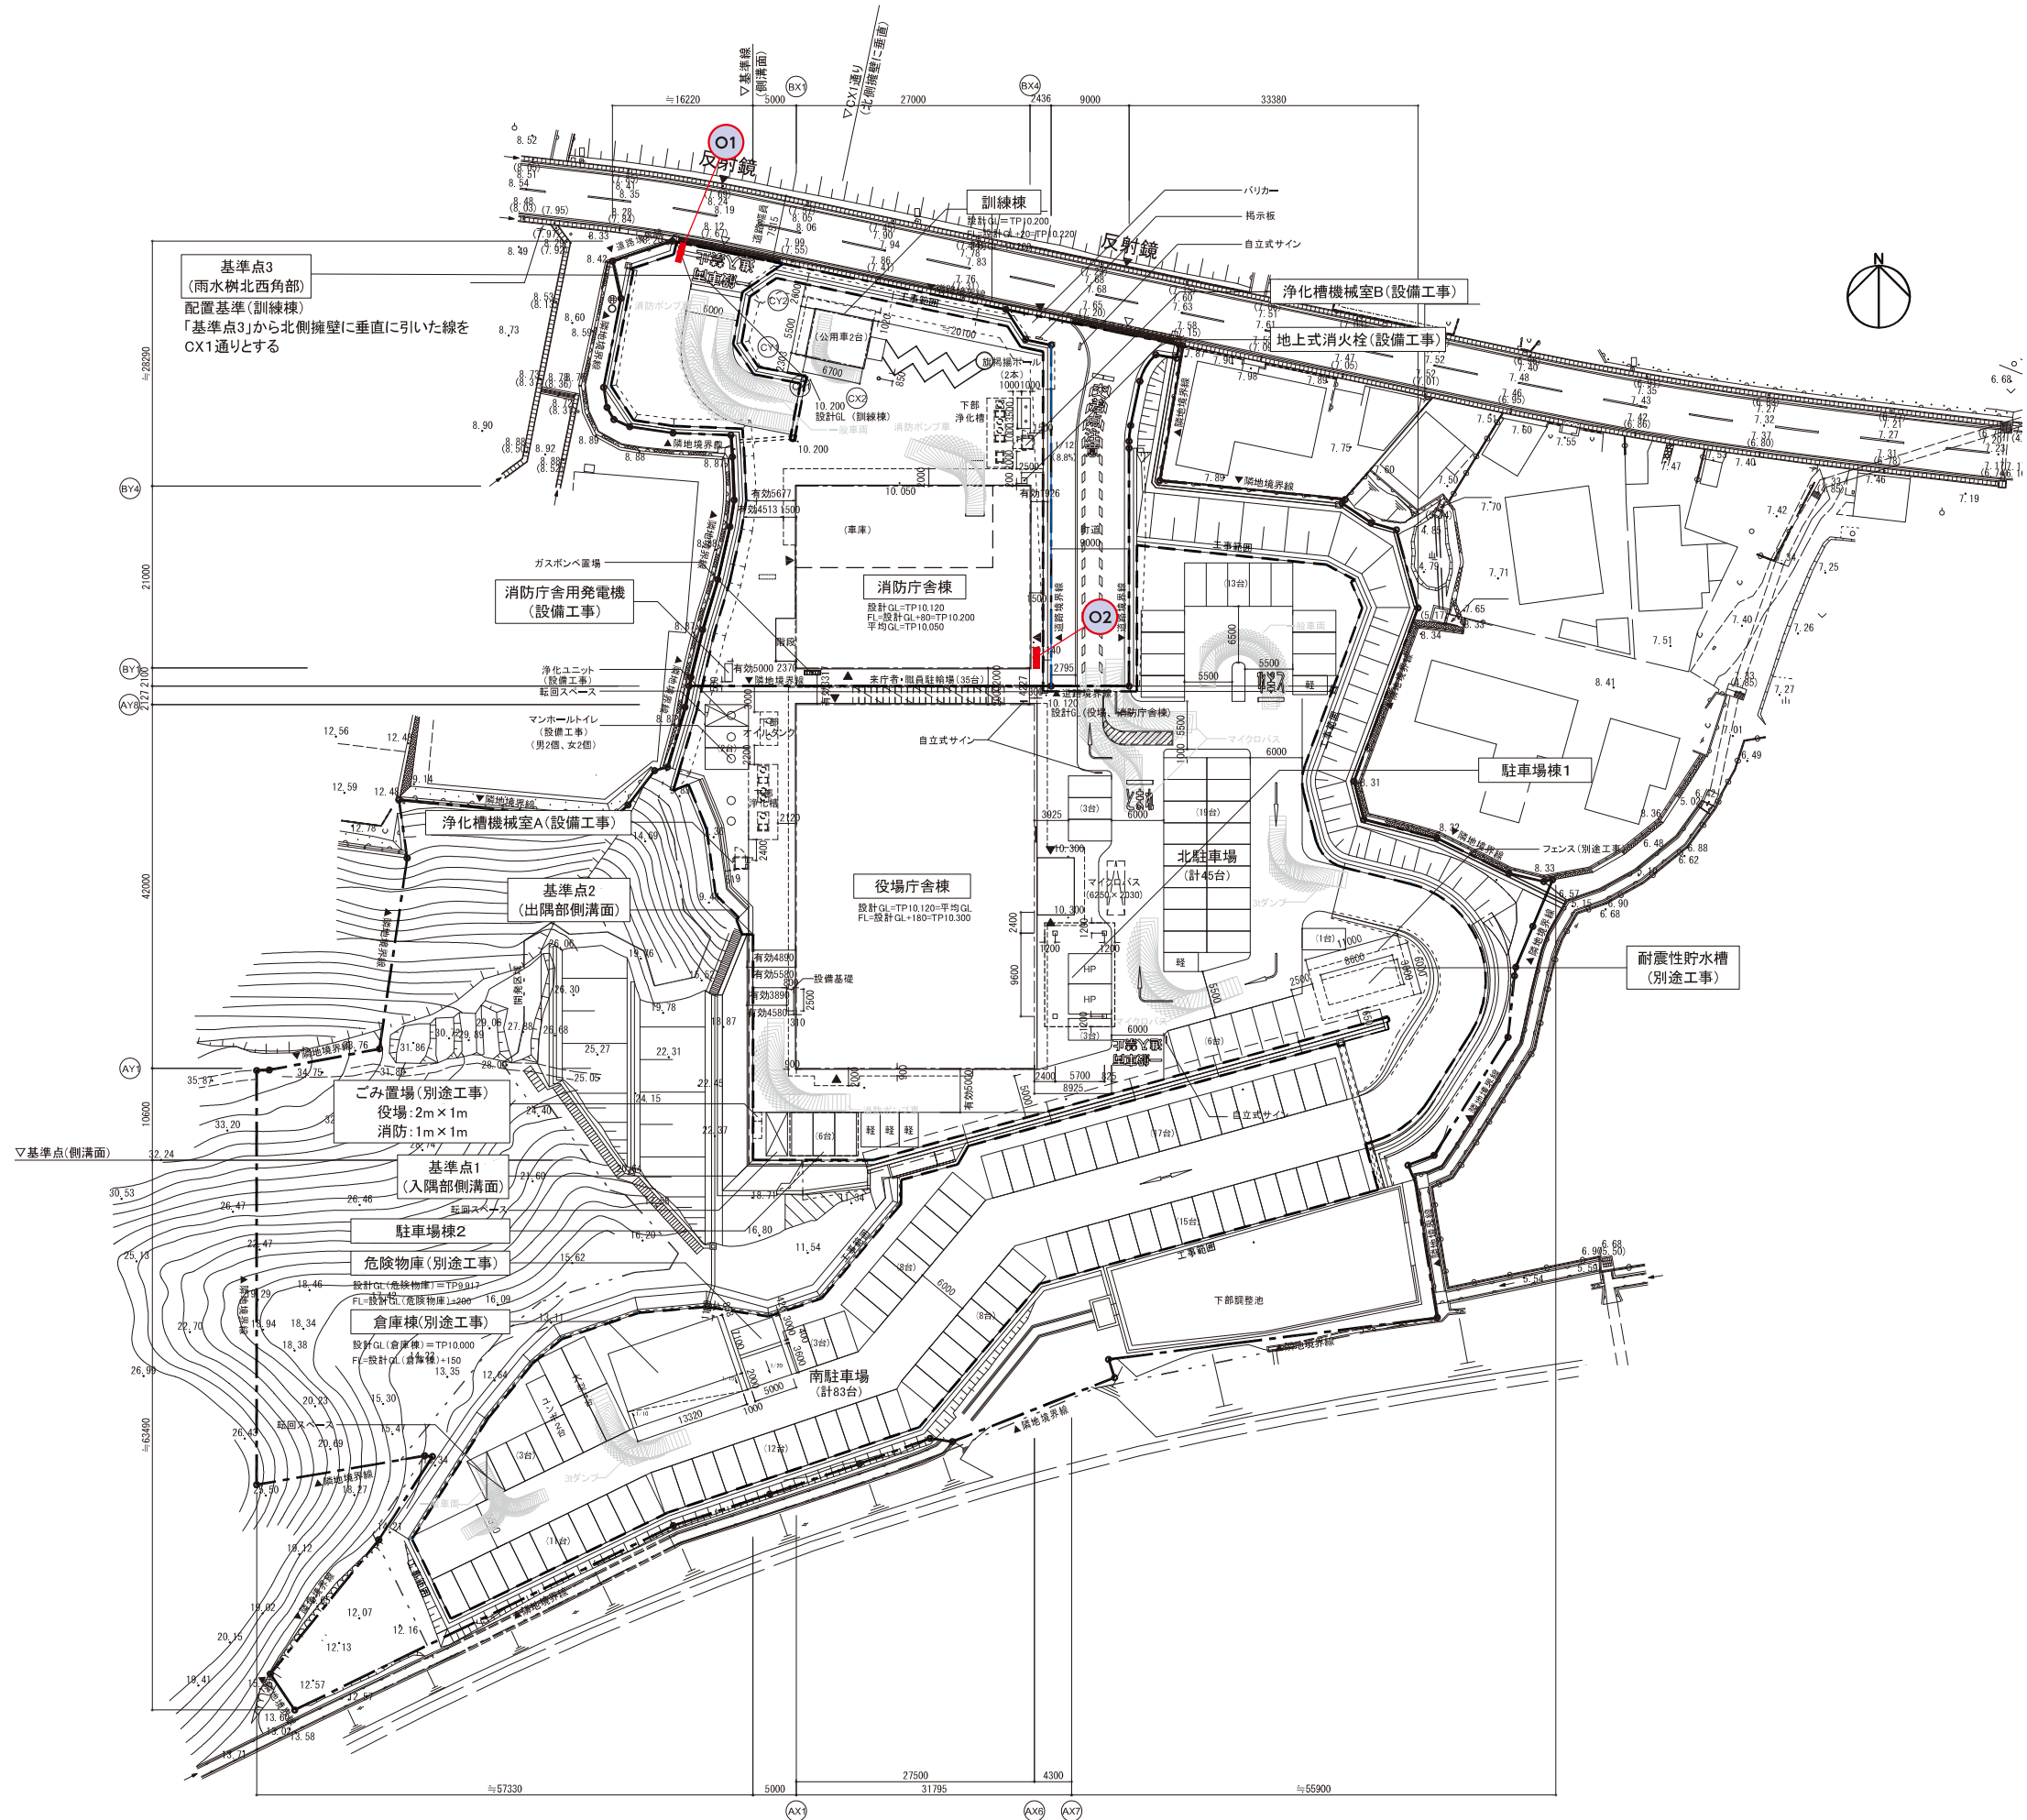

記号	サイン名称
O1	O1 標識表示 (自立)
O2	O2 掲示板(自立)
A1	A1 総合案内表示
A2	A2 各階 フロア案内表示
A3	A3 インターホン表示
B1	B1 誘導表示(壁付)
C1	C1 名称表示
C2	C2 消防紋章
C3	C3 セーフティライン
C4	C4 防犯センサー (自立)
D1	D1 ピクト表示(一般)
D2	D2 ピクト表示(突出)
D3	D3 ピクト表示(シート)
E1	E1 室名表示(一般)
E2	E2 室名表示(在室)
E3	E3 室名表示(突出)
E4	E4 室名表示(バック)
E5	E5 室名表示(オビ)
F1	F1 階数表示(当階)
F2	F2 階数表示(踊場)
G1	G1 掲示板
G2	G2 多目的スタンド

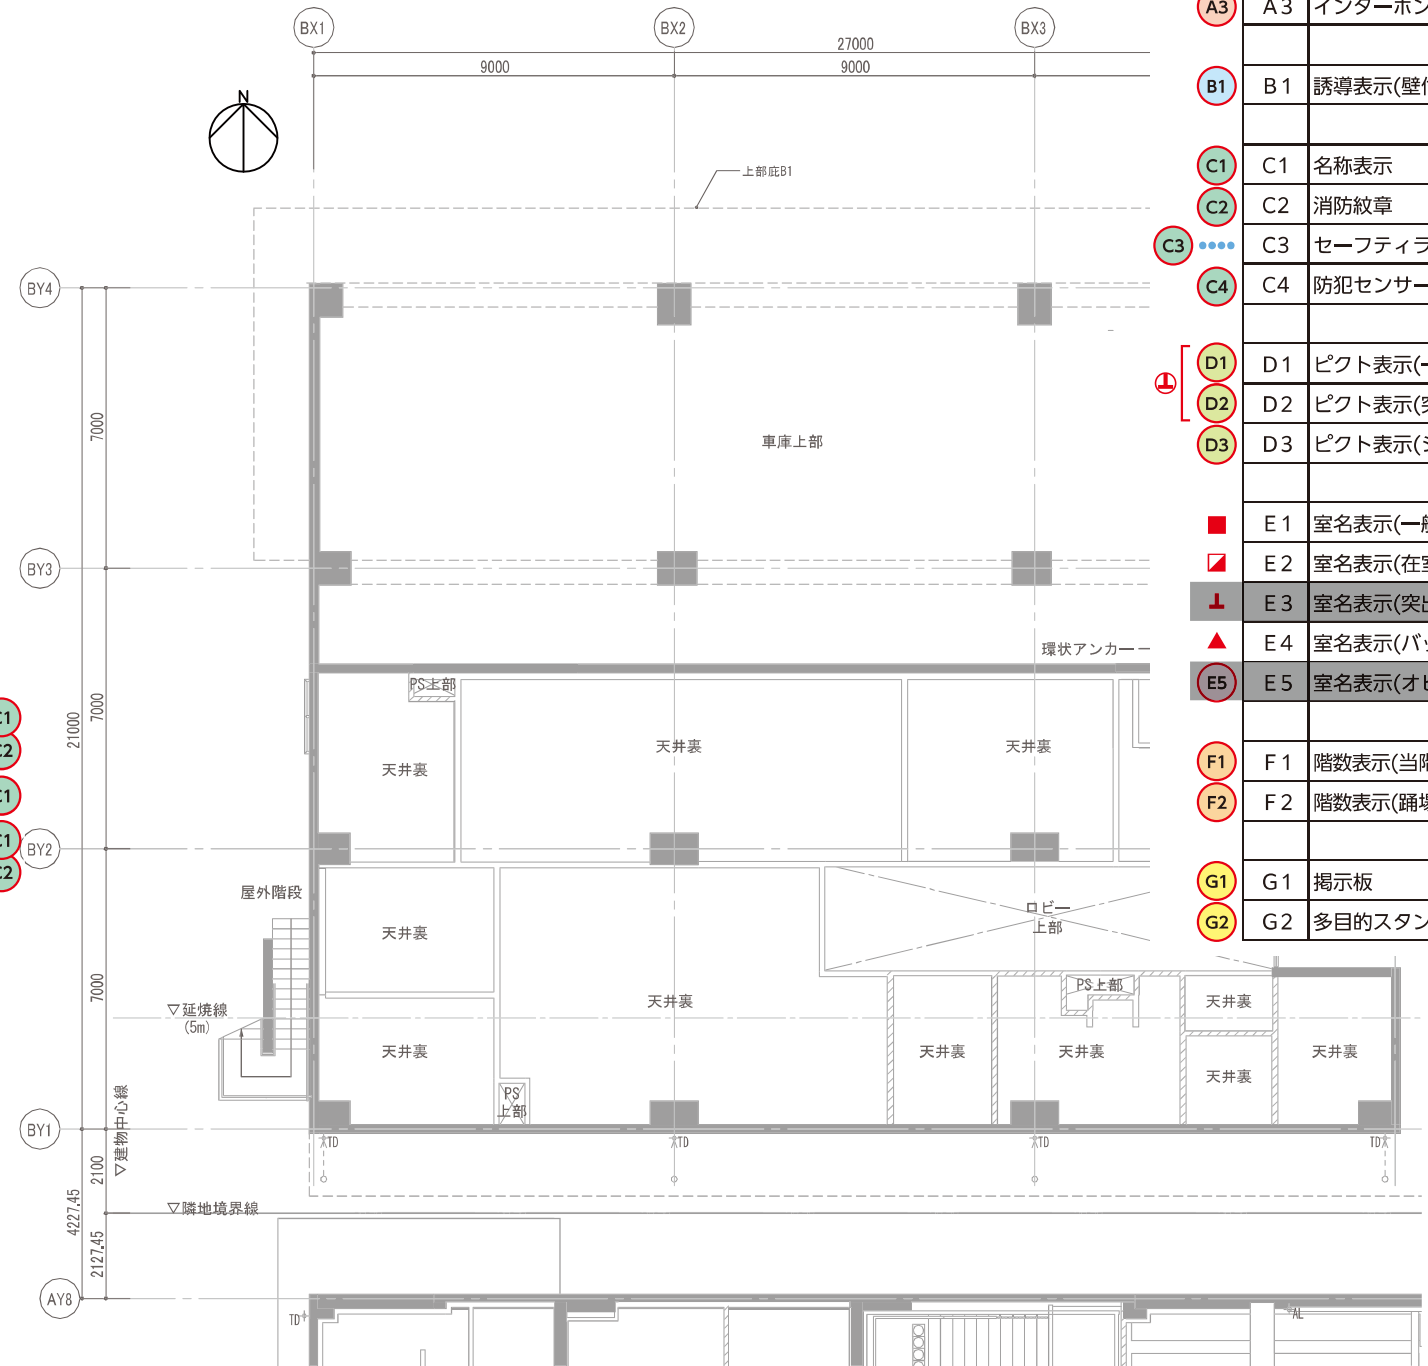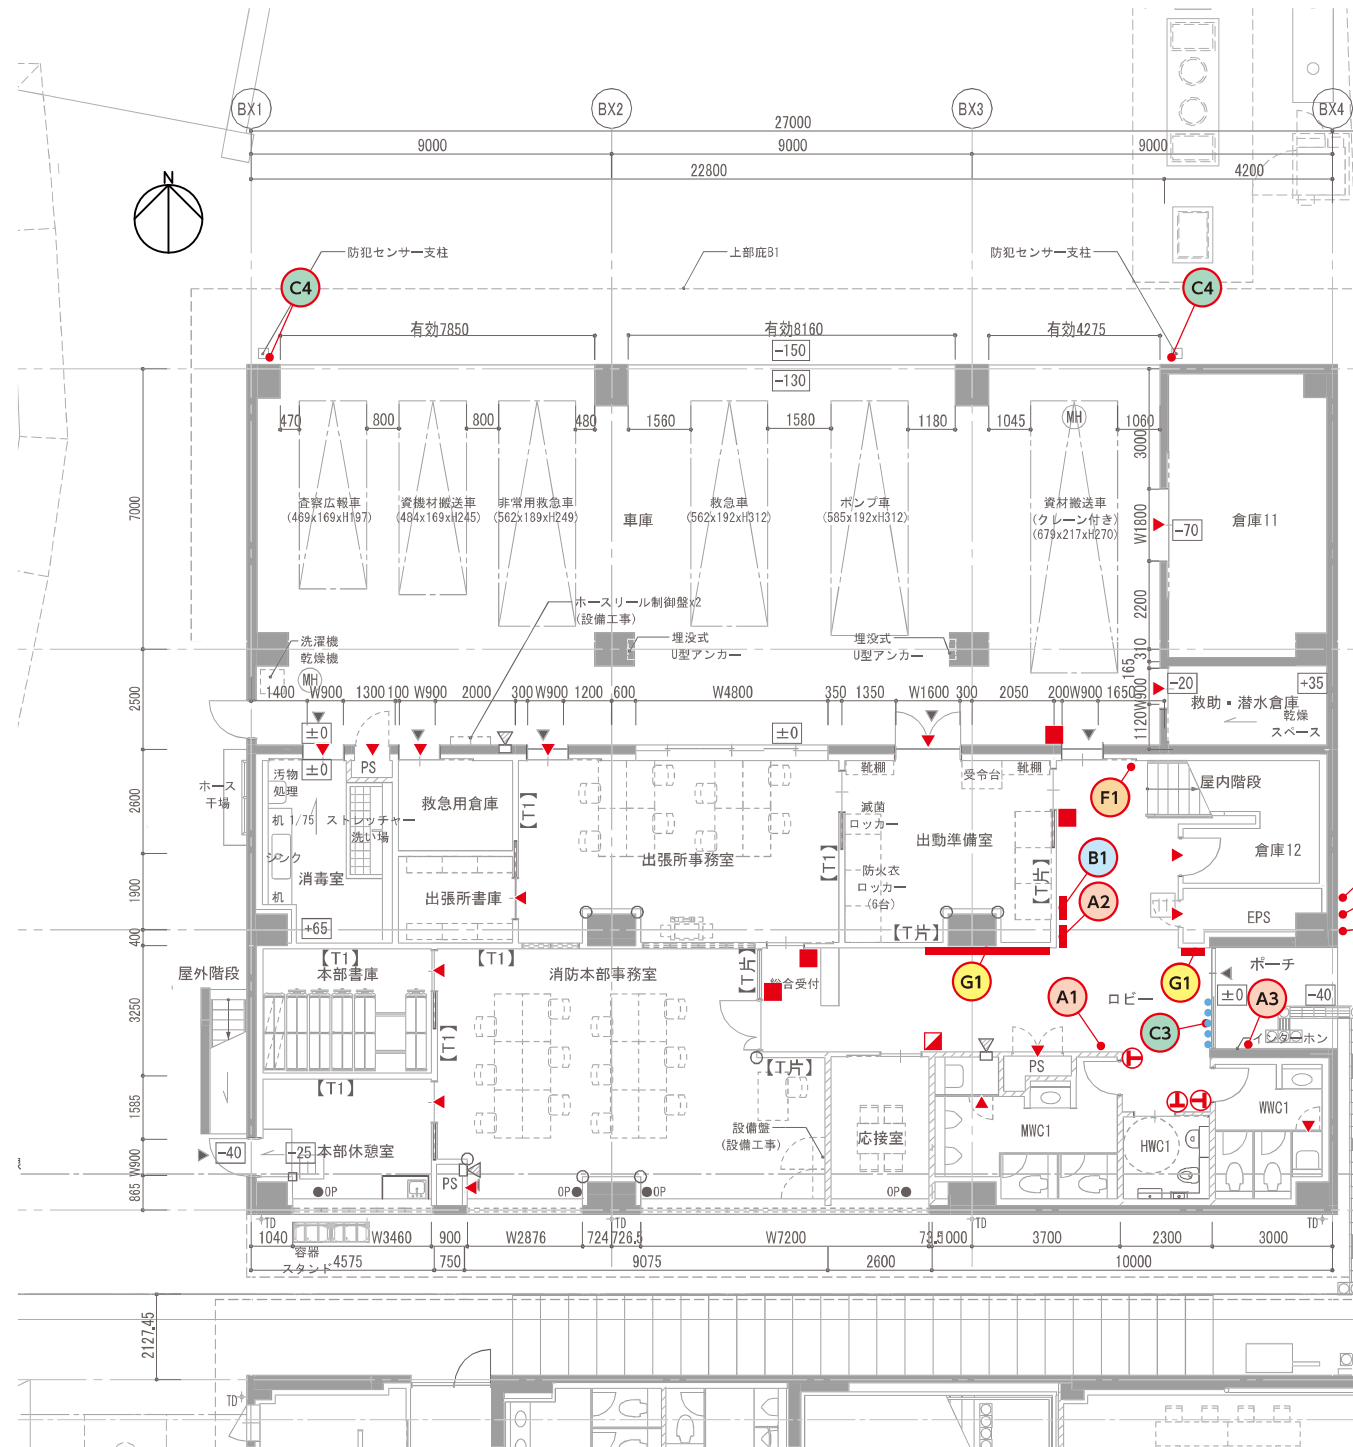

	記号	サイン名称
	O1	標識表示(自立)
	O2	揭示板(自立)
	A1	総合案内表示
	A2	各階 フロア案内表示
	A3	インターホン表示
	B1	誘導表示(壁付)
	C1	名称表示
	C2	消防紋章
	C3	セーフティライン
	C4	防犯センサー(自立)
	D1	ピクト表示(一般)
	D2	ピクト表示(突出)
	D3	ピクト表示(シート)
	E1	室名表示(一般)
	E2	室名表示(在室)
	E3	室名表示(突出)
	E4	室名表示(バック)
	E5	室名表示(オビ)
	F1	階数表示(当階)
	F2	階数表示(踊場)
	G1	揭示板
	G2	多目的スタンド

サインNo.
D3

サイン名称
ピクト表示 (シート)

幅尺
A1
1/10,1/20

高さ
A3
1/20,1/40

表示：塩ビシート切文字貼

200

女性更衣室

男性更衣室

+2140

+1550

サインNo.
E1

サイン名称
室名表示 (一般)

幅尺
A1
1/10,1/20

高さ
A3
1/20,1/40

表示面：テント生地バナー加工メッシュターポリン
表示：インクジェットプリント
上バトン：アクリル半丸+ST角+木目調塗装
下バトン：アクリル棒

250
240

10

160

消防本部事務室

消防本部事務室

+2140

+1550

サインNo.
E2

サイン名称
室名表示 (在室)

幅尺
A1
1/10,1/20

高さ
A3
1/20,1/40

表示面：テント生地バナー加工メッシュターポリン
表示：インクジェットプリント
上バトン：アクリル半丸+ST角+木目調塗装
下バトン：アクリル棒

可変表示：アクリル加工スライド加工
富士樹脂工業FJ-A-off

250
240

10

15

160

中会議室

中会議室

中会議室

+2140

+1550

サインNo.
E4

サイン名称
室名表示 (バック)

幅尺
A1
1/5,1/10

高さ
A3
1/10,1/20

表示：塩ビシート切文字貼

30

倉庫

SK

50

戸先側

+2140

+1550

サインNo.
F1

サイン名称
階数表示 (当階)

幅尺
A1
1/10,1/20

高さ
A3
1/20,1/40

表示：t5.0 アクリル切文字+塗装仕上
取付方法：裏面ピン出し+シリコンボンド・両面テープ接着

150

2

+2140

+1550

サインNo.
F2

サイン名称
階数表示 (踊場)

幅尺
A1
1/10,1/20

高さ
A3
1/20,1/40

表示：t5.0 アクリル切文字+塗装仕上
取付方法：裏面ピン出し+シリコンボンド・両面テープ接着

100
45
100

2
1

+2140

+1550

サインNo.
G1

サイン名称
揭示板

幅尺
A1
1/20

高さ
A3
1/40

表示基盤：t24.0 ペニヤ合板
表示面：押しピン&マグネット兼用クロス
表示：ドットマーク シルク印刷
上部化粧バー：角P 32×32+化粧木目シート貼
周囲3方：L金物受け

1400

900

32

900

30

+2140

+1550

@100

18

出羽島マーク

サインNo.
G2

サイン名称
多目的スタンド

幅尺
A1
1/20

高さ
A3
1/40








本体：アルミ押出型材
表示：スチール複合板+インクジェットシート貼
キャスト加工

450

1200








+1550

記号	サイン名称	外部	1階	1階上	2階	R階	合計	備考	D1	ピクト表示(一般)			3		2		5	
O1	標識表示 (自立)	1					1		D2	ピクト表示(突出)			3				3	
O2	揭示板(自立)	1					1		D3	ピクト表示(シート)					2		2	
A1	総合案内表示		1		1		2		E1	室名表示(一般)			4		4		8	
A2	各階 フロア案内表示		1				1		E2	室名表示(在室)			1		13		14	
A3	インターホン表示		3				3		E3	室名表示(突出)							0	
									E4	室名表示(バック)			16		12		28	
B1	誘導表示(壁付)		1				1		E5	室名表示(オビ)							0	
C1	名称表示		3				3	※1名称1セット	F1	階段表示(当階)			1		1		2	
C2	消防紋章		2				2		F2	階段表示(踊場)					1		1	
C3	セーフティライン		2				2	※単位はメートル										
C4	防犯センサー (自立)		2				2		G1	揭示板			2		1		3	
									G2	多目的スタンド			1		2		3	

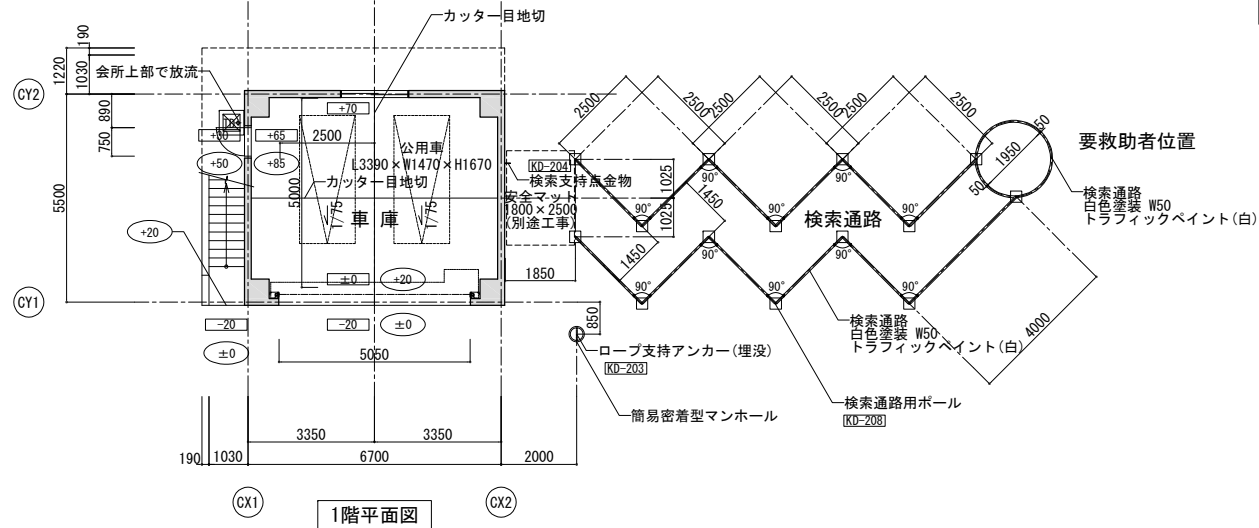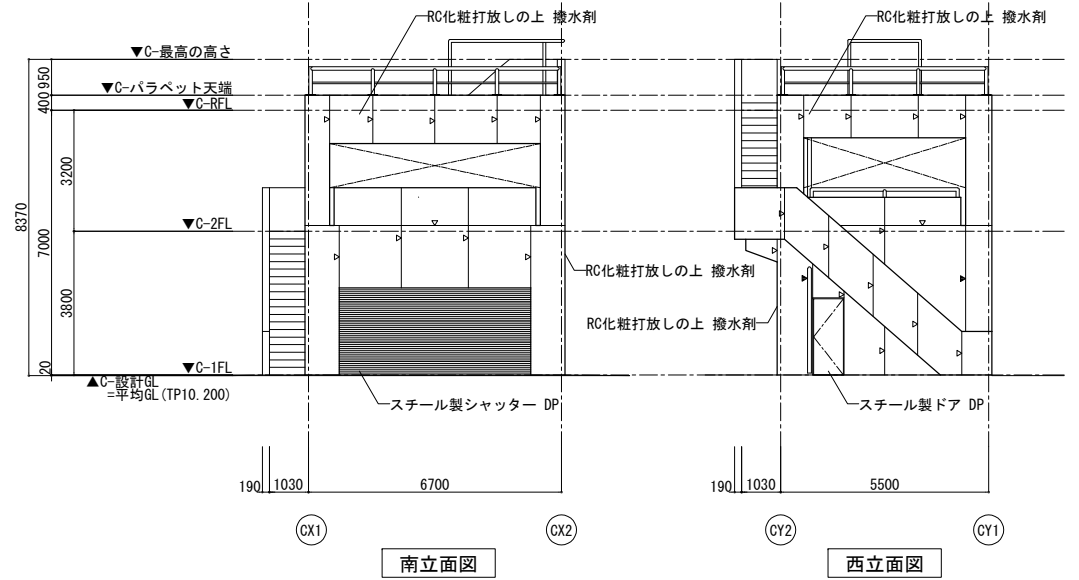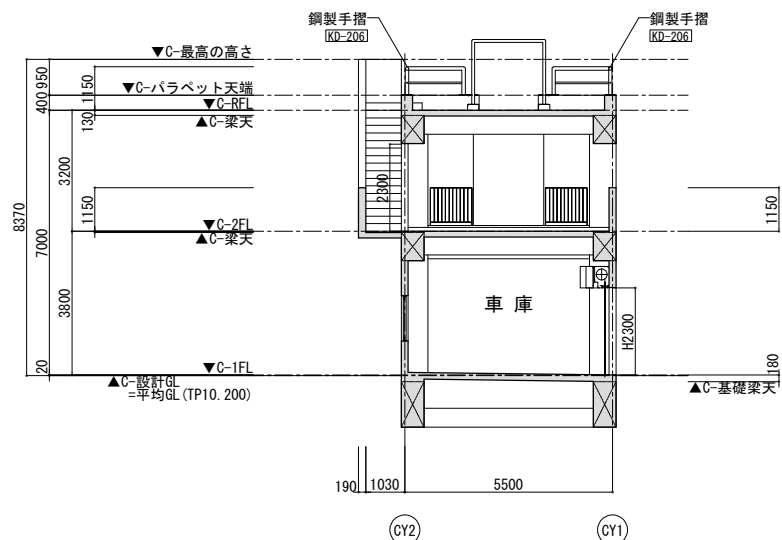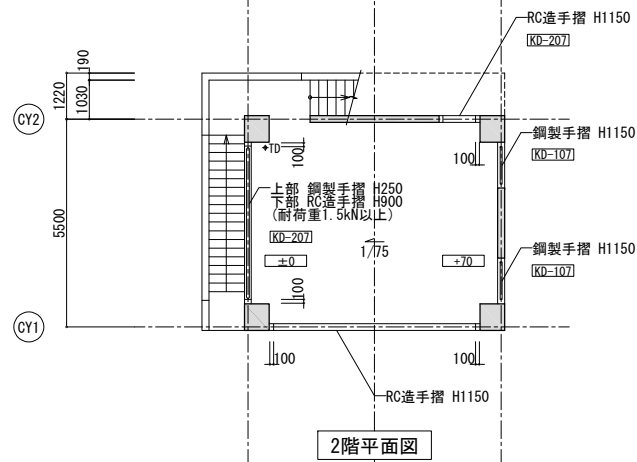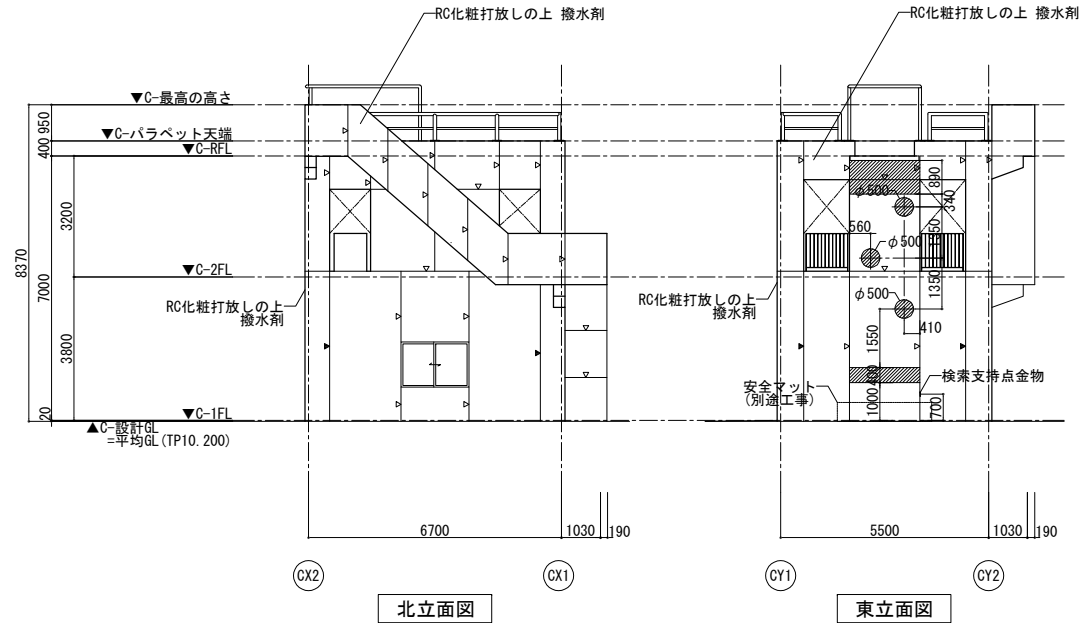
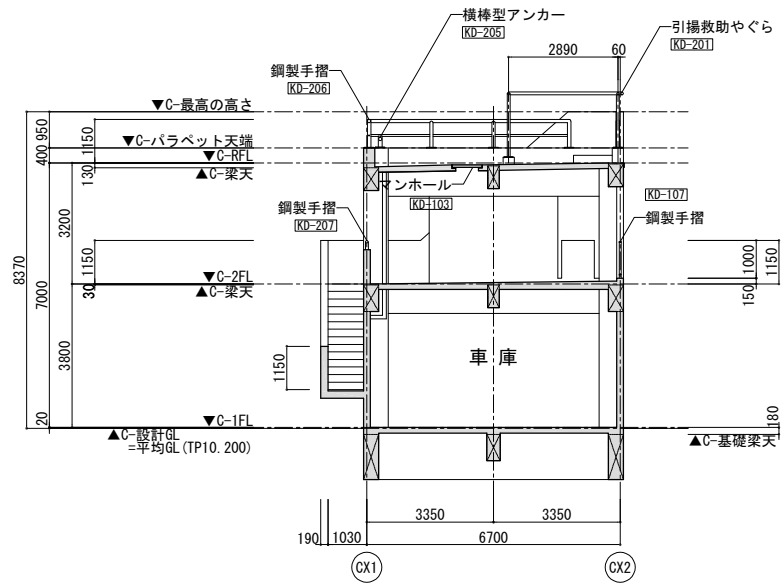
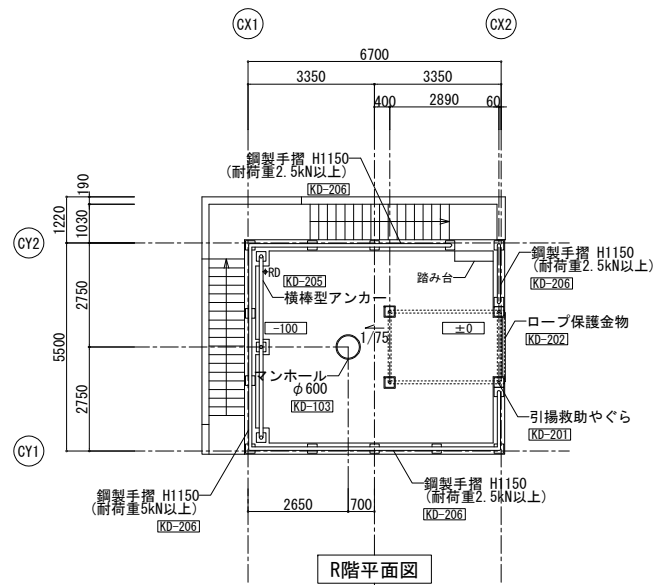


凡例	RC壁
水勾配	
±0	GLからの高さ(±0=T.P. 10. 200)
FLからの高さ(特記なき限り FL±0)	
TD	縦樋(特記なき限り カラーVP φ100 中継ドレン付)
RD	ルーフドレン(特記なき限り 100A 鋳鉄製 既製品)
排水樹	
RC化粧打放しの上 DP塗装(赤色)	
誘発目地	
構造スリット	
詳細図番号	




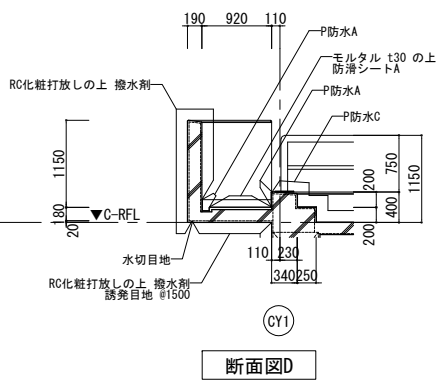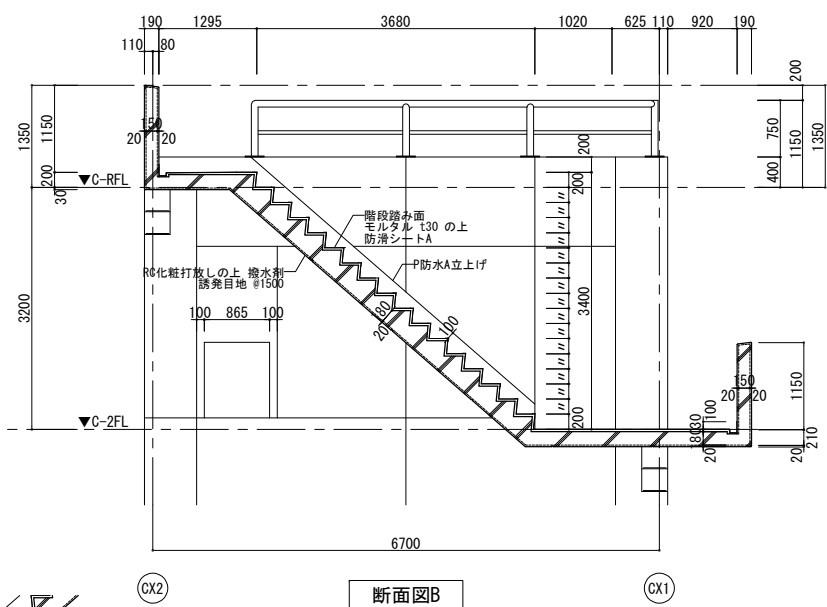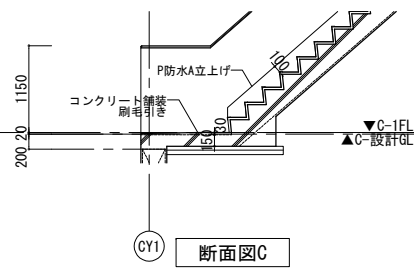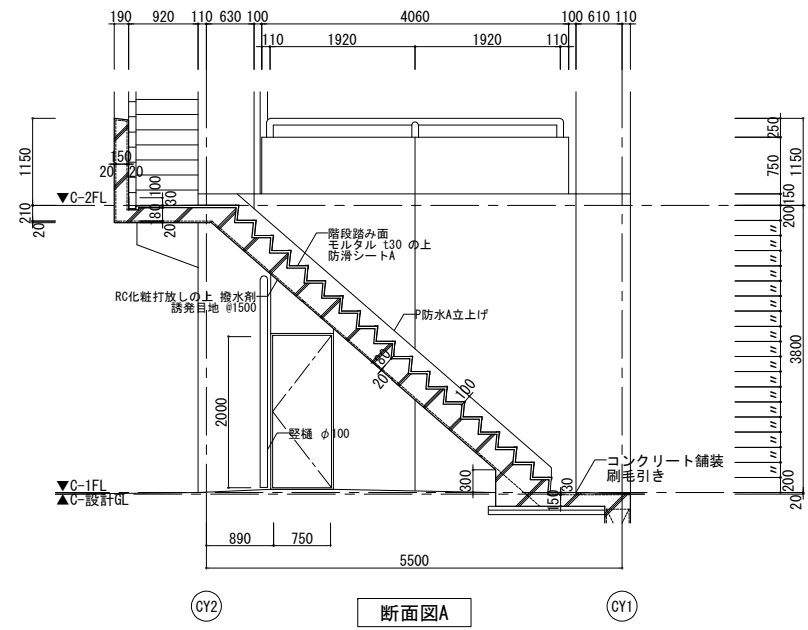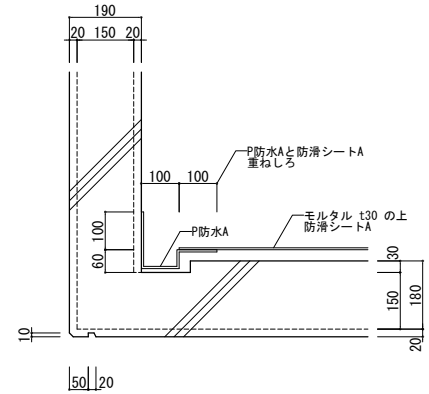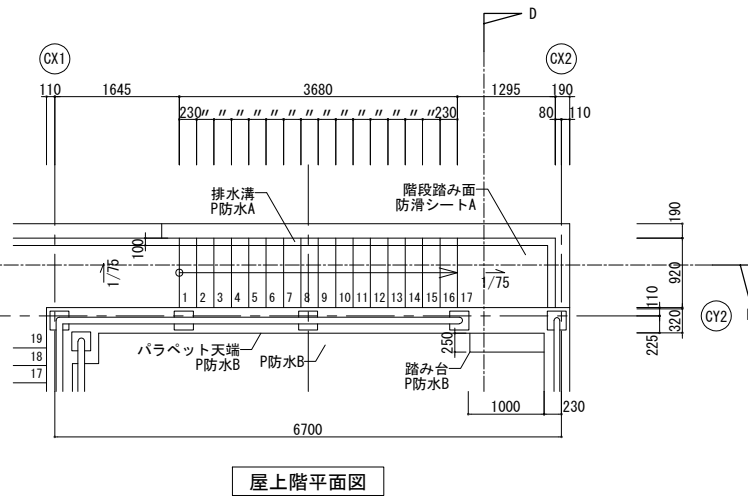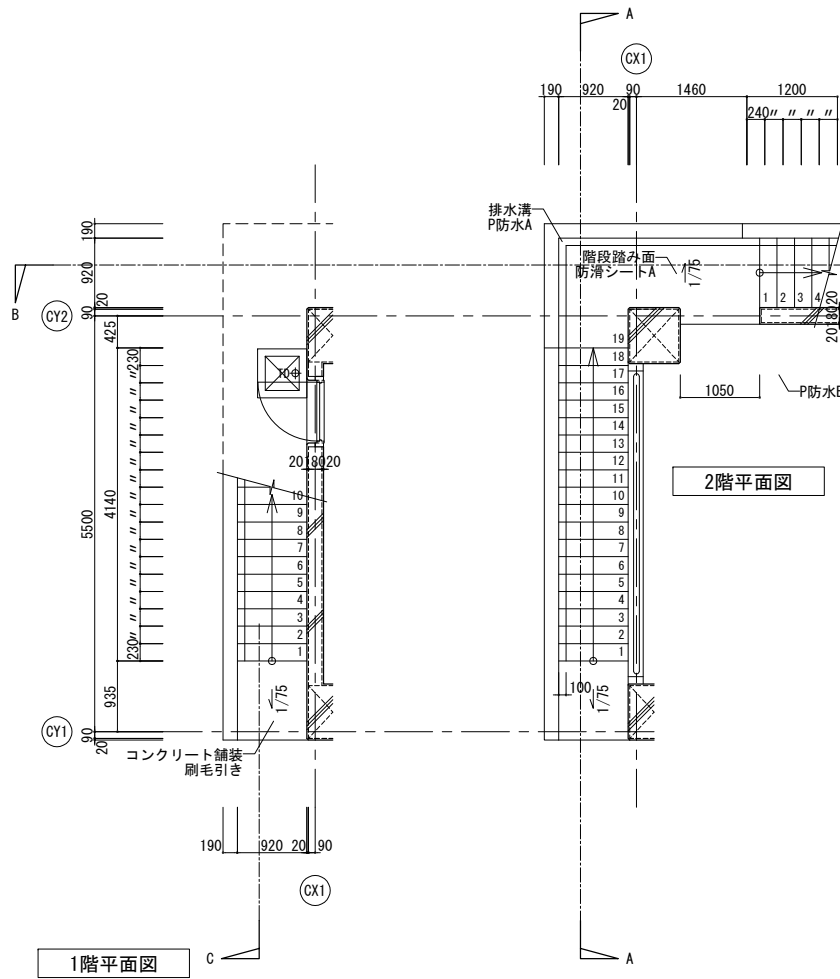

竣工年月日	..	..	..	株式会社	技にこころを	DATE	2025	3	14	PRD.J.TITLE	防災拠点整備事業	【消防】
監理者印	..	..	..	大建設						岸根町役場新庁舎・海部消防組合新庁舎新築工事		意匠
施工者印	..	..	..			PRD.NO	0-2023-120			訓練棟 階段詳細図	1: 50 (A1) SCALE 1:100 (A3)	A-540

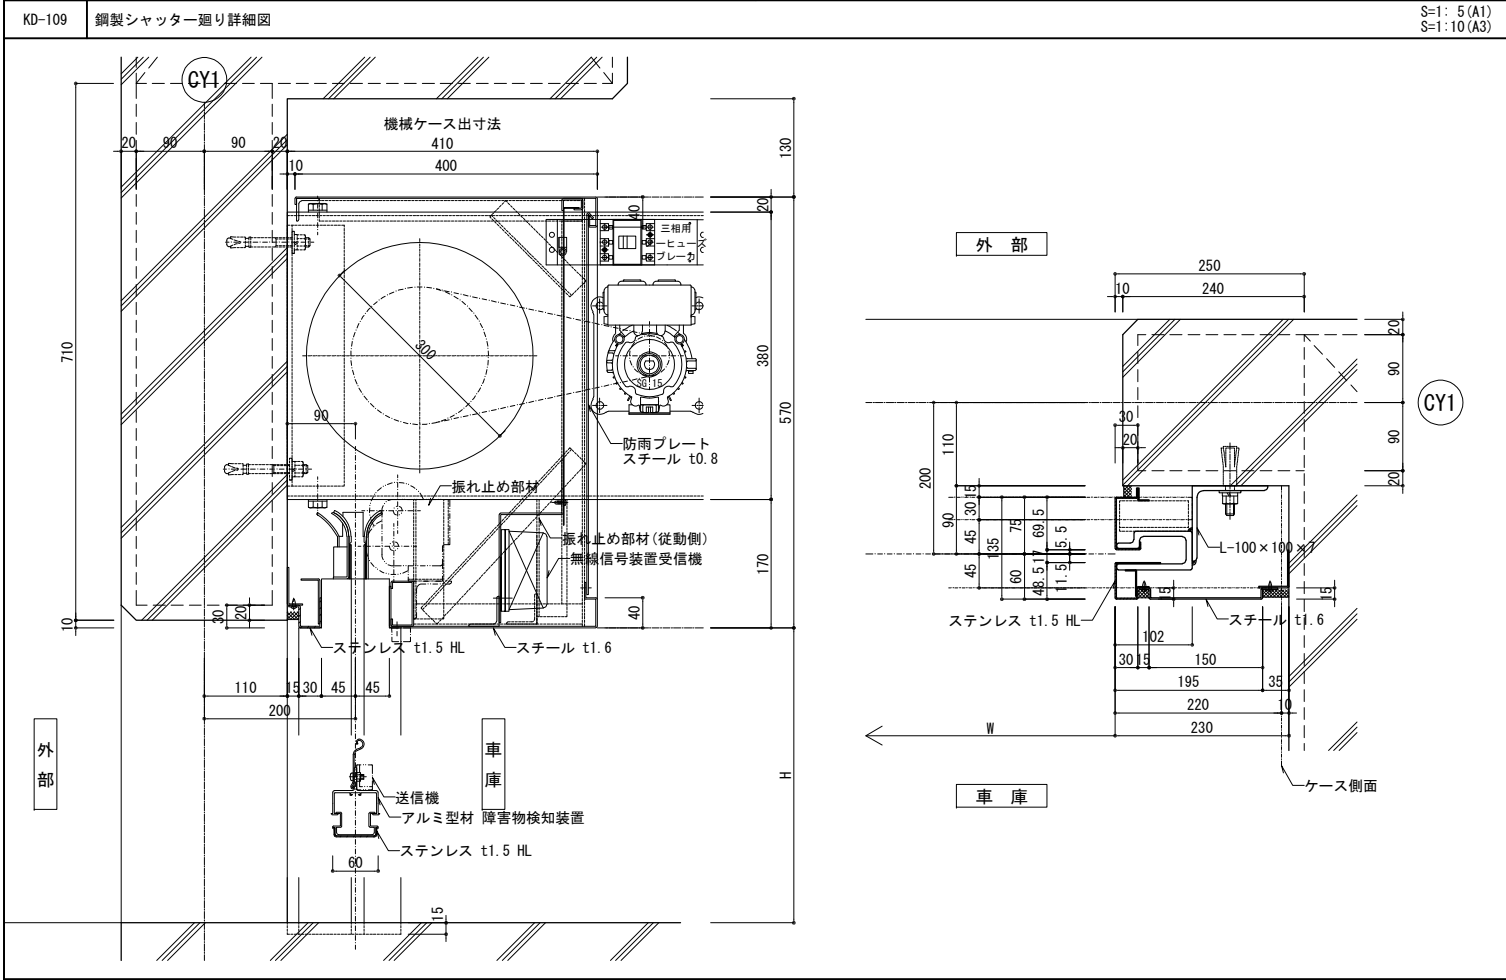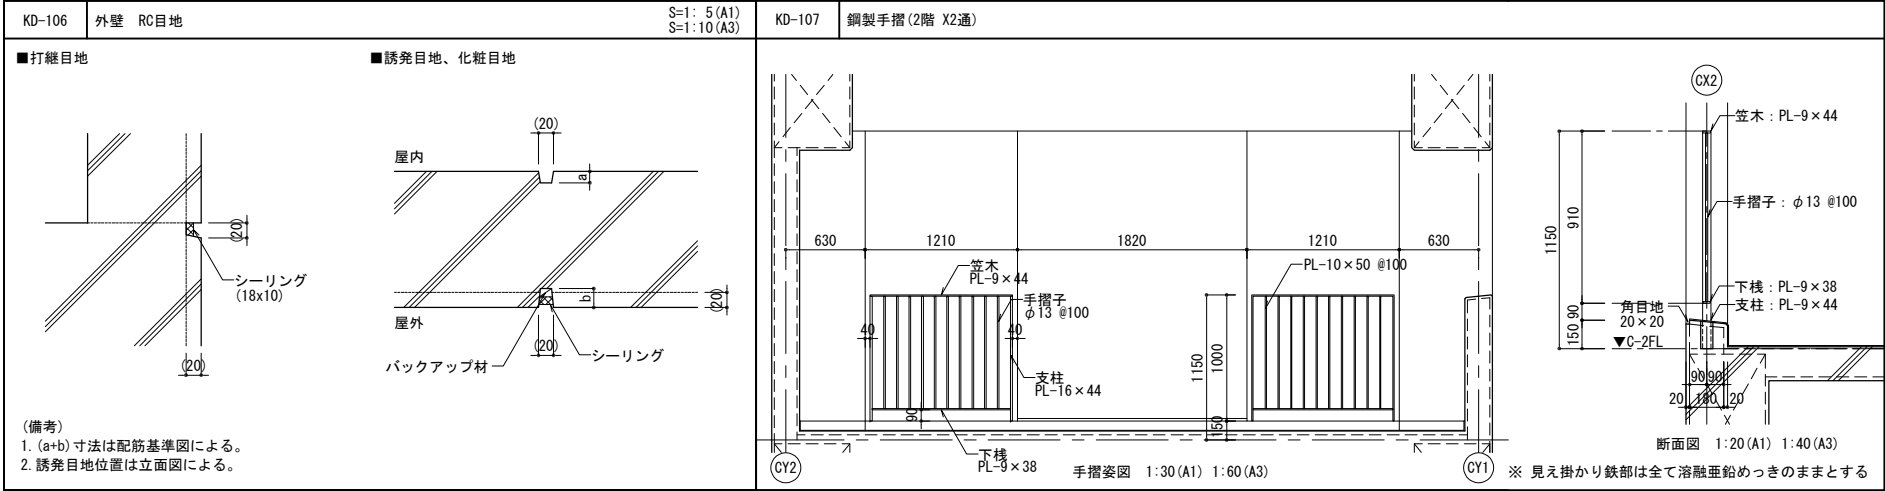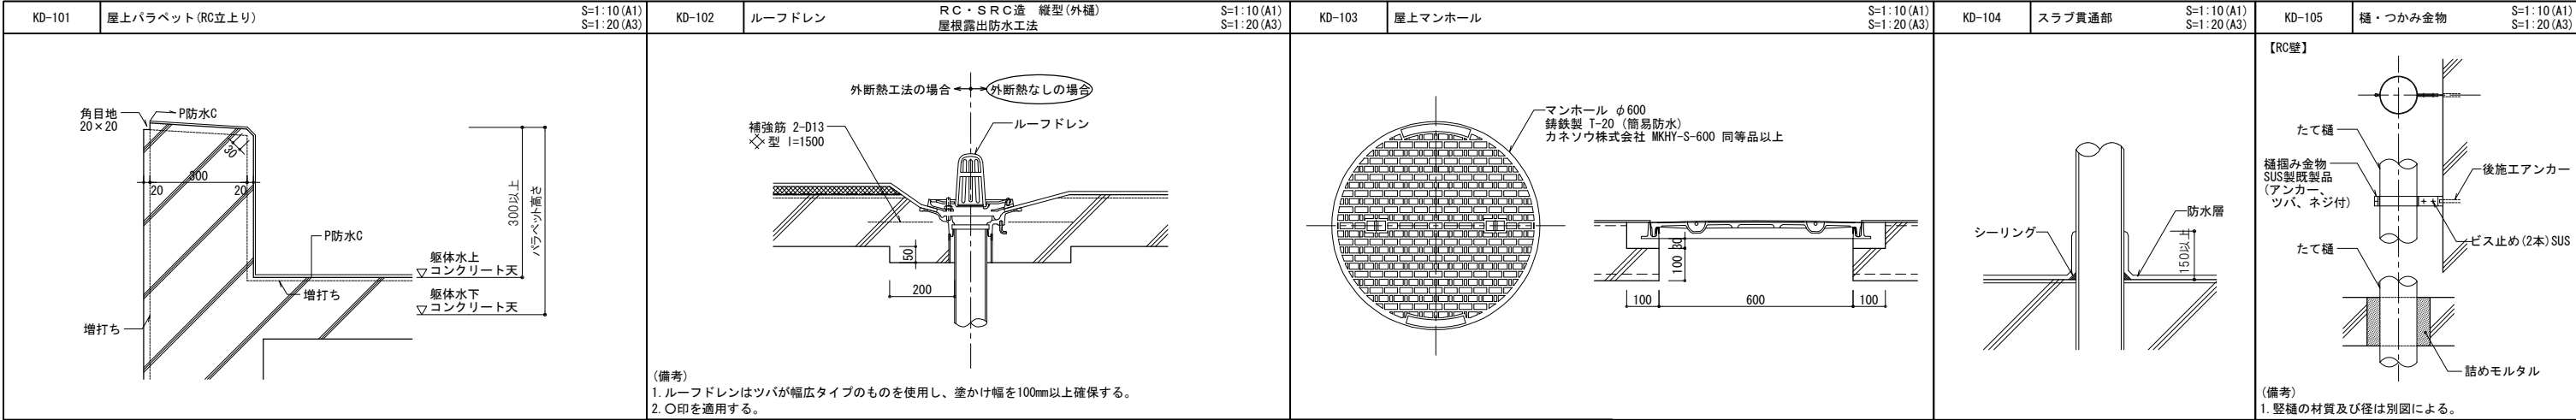

竣工年月日	..	..		株式会社 大建設計	図にここを		DATE	2025. 3. 14	PROJ. TITLE 防災拠点整備事業 牟岐町役場新庁舎・海部消防組合新庁舎新築工事	【消防】 意匠
監理者印	..	..					PROJ. NO	0-2023-120	DESK. TITLE 訓練棟 部分詳細図 (2)	DESK. NO A-542
施工者印	..	..							SCALE 図示	
	..	..								

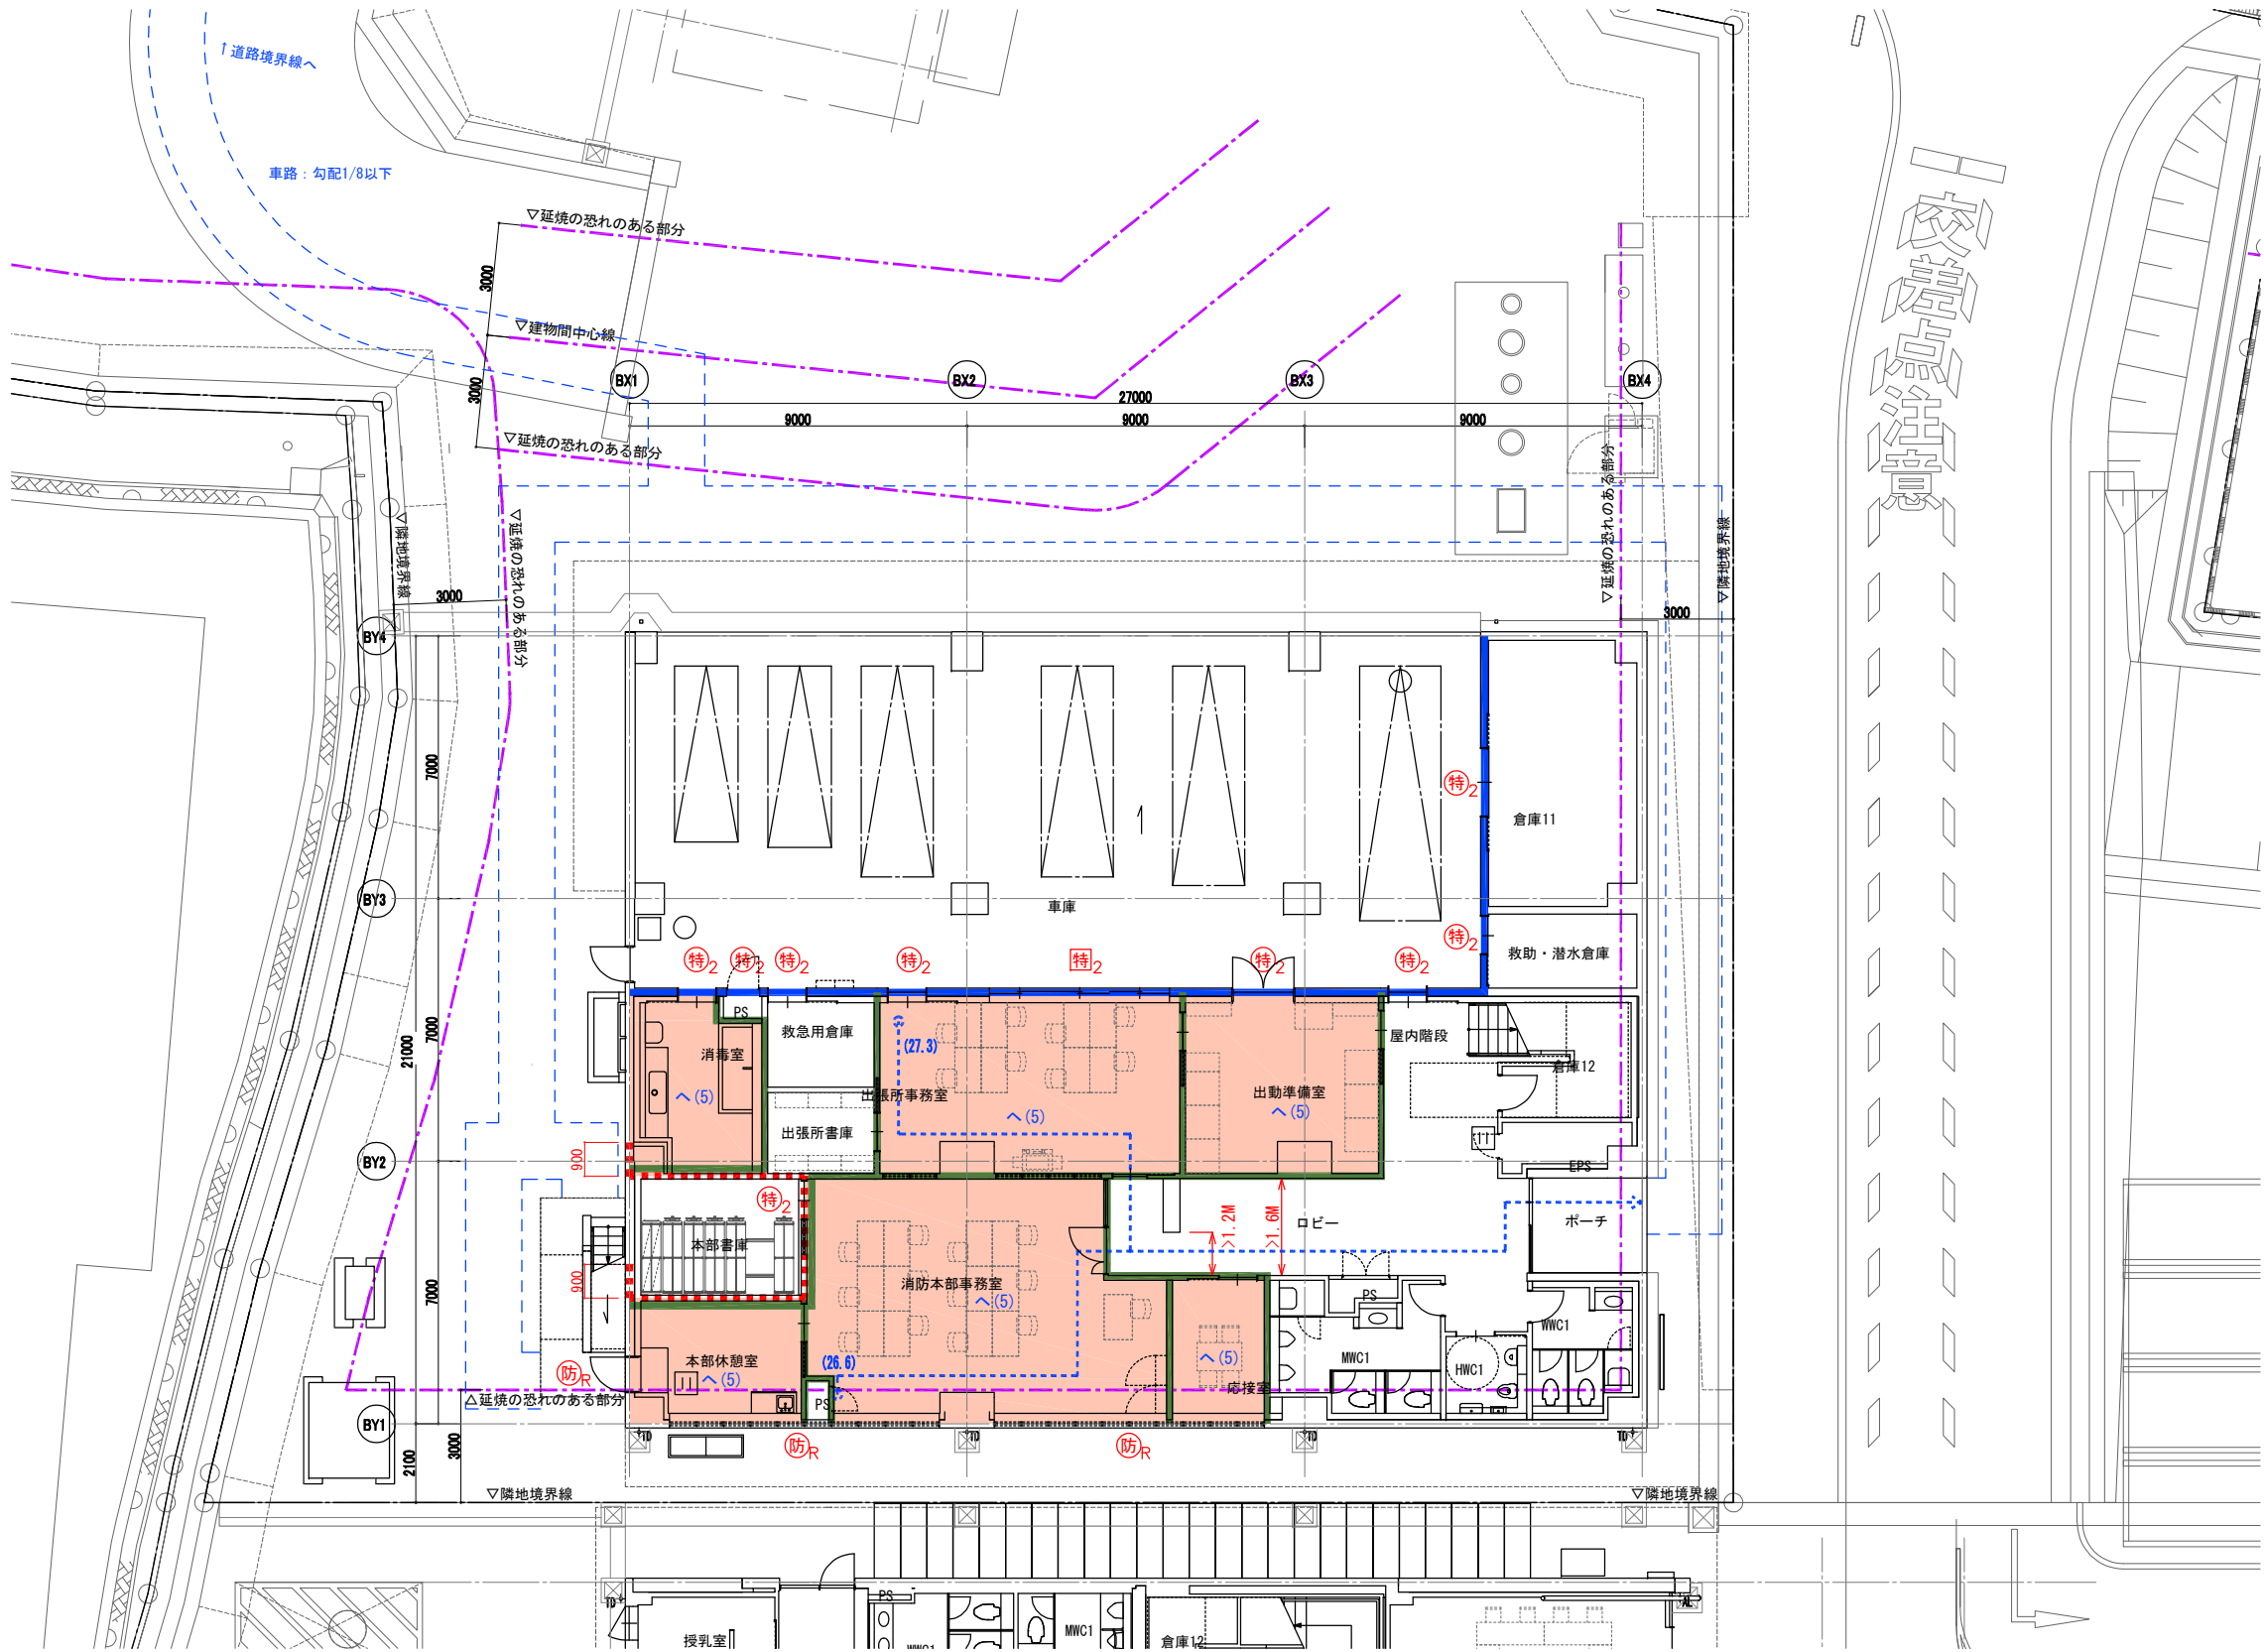


1 階平面図


敷地内通路 (W1.5m)

防火点検注意

凡例	特 ₁	特定防火設備 (常時閉鎖式)	防	防火設備 (常時閉鎖式)	防火区画	自然排煙	自然排煙窓	特記事項	・ 防煙区画は防煙垂壁500以上且つ排煙有効高さ以上、又は防煙垂壁H300以上+常閉不燃扉とする ・ 法35条の3に該当する居室 (告示249号該当除く) の間仕切壁は不燃材料で造り、ｽﾌﾟﾗ下まで達するものとする ・ 延焼線内のガラリはﾌｧﾝﾊﾞｰBOX t=1.6+FD付とする ・ 屋上、ﾊﾞﾙｺﾆｰ、吹抜け部手摺 FL+1100以上 ・ 火気使用室は食堂・休憩室とする ・ 浄化槽機械室は延焼の恐れのある部分を生じないものとする	階段名 種別 階段幅 蹴上 踏面 備考	屋内階段 RC造直通階段 1200以上 200以下 240以上 両側手摺 H=800	屋外階段 RC造直通階段 900以上 200以下 240以上 両側手摺 H=800								
	特 ₂	特定防火設備 (常時閉鎖式・遮煙性能付)	防 _R	防火設備 (法2条9の二ロ)	防火区画 (異種用途区画、RC造壁・床)															
	特 ₁	特定防火設備 (随時閉鎖式)	不	常時閉鎖式不燃扉、上部垂れ壁300以上	防火区画 (自主区画)															
	特 ₂	特定防火設備 (随時閉鎖式・遮煙性能付)		特定防火設備、防火設備：平成12年告示第1369号、第1360号、個別認定番号は建具表による	防煙区画 (間仕切壁)	へ(5)	H12年告示第1436号四へへ(5)													
	特 _C	特定防火設備 (常時閉鎖式EV厚CAS-0216)		随時閉鎖式防火戸は煙感知式とする	防煙垂壁 (H=500以上、不燃材料)															
竣工年月日									防火区画にここに書き		一級建築士 (第 277585号) 静 茂夫		DATE		2025 . 3 . 14		防火拠点整備事業 車岐町役場新庁舎・海部消防組合新庁舎新築工事		【消防】 意匠	
監理者印									株式会社 大建設				PROJ. NO		0-2023-120		法チェック図 (1)		DWG. NO 1:100 (A1) SCALE 1:200 (A3) A-543	
施工者印																				

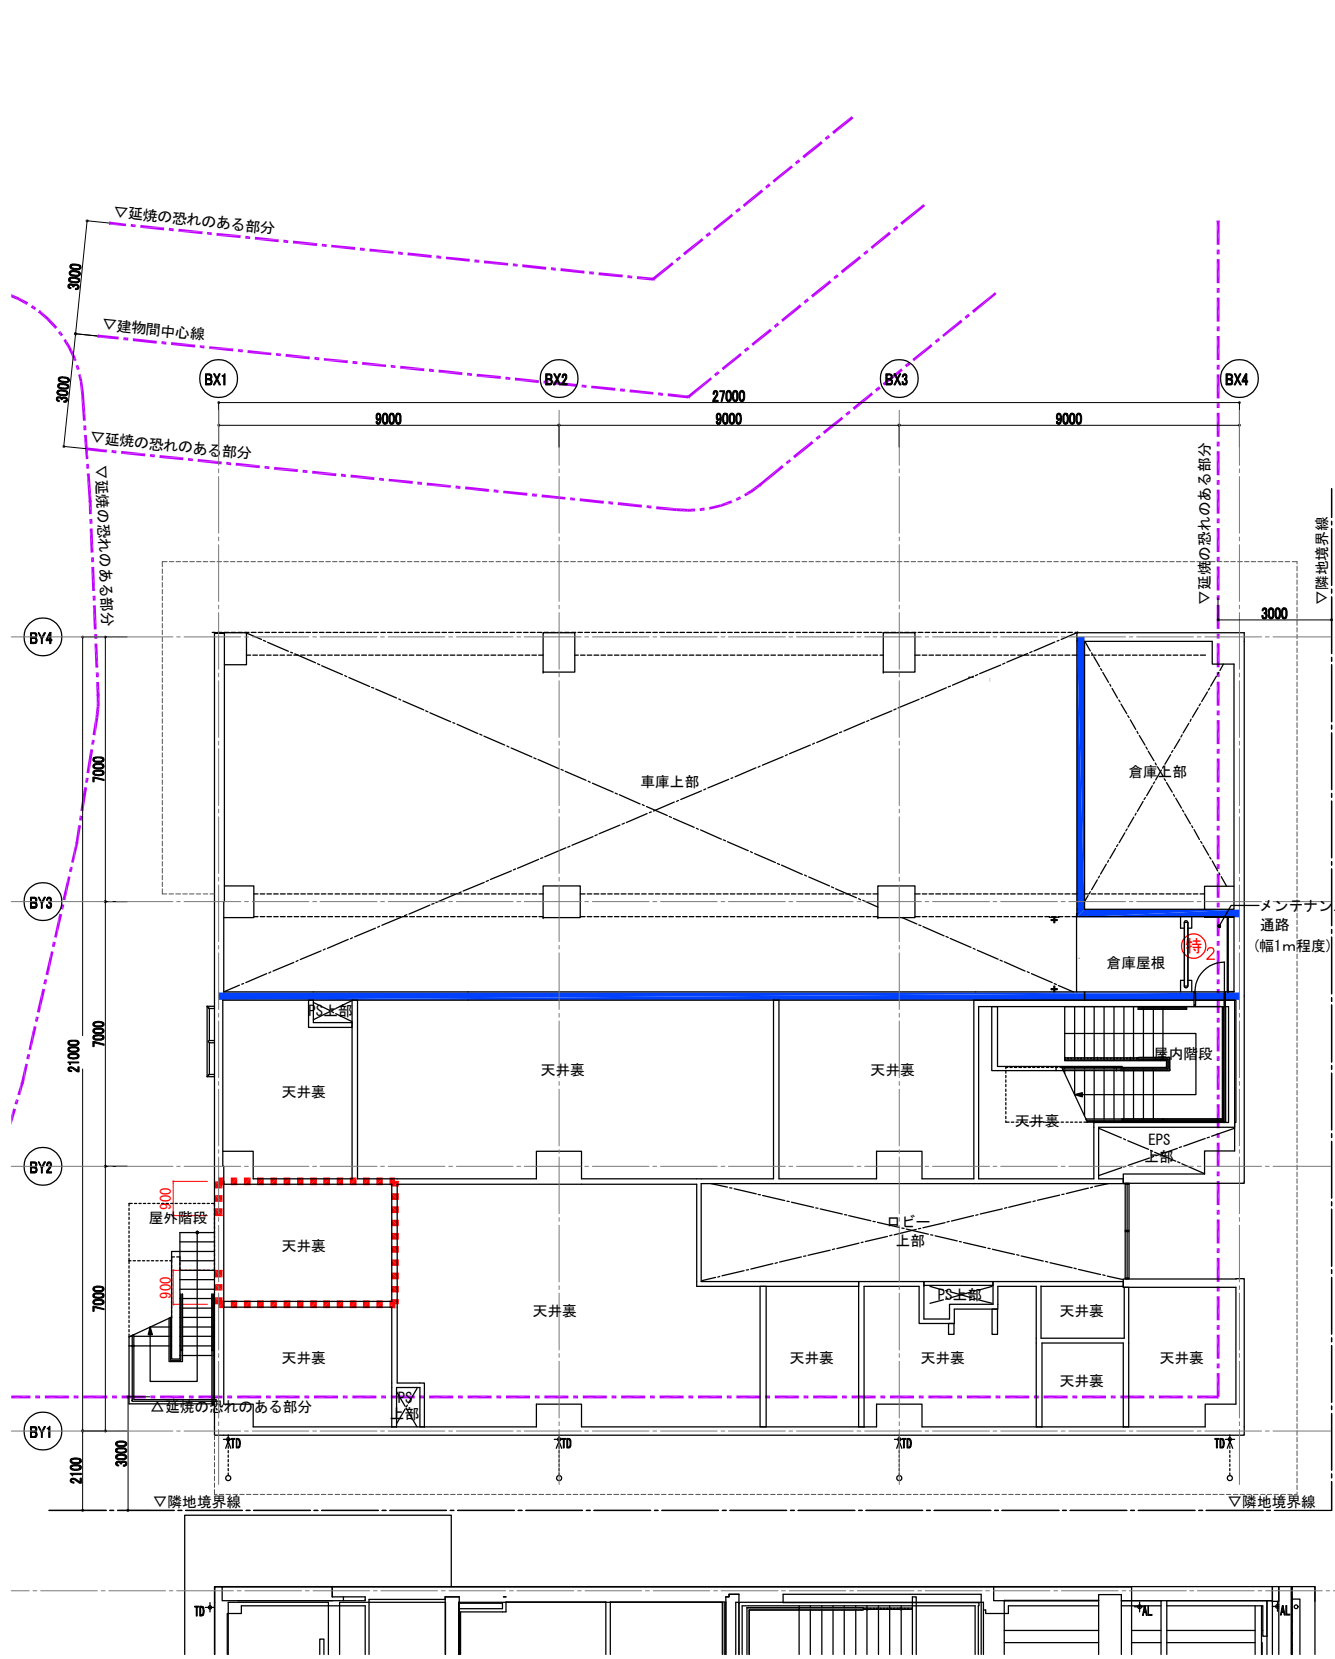

1FL+2400レベル 平面図

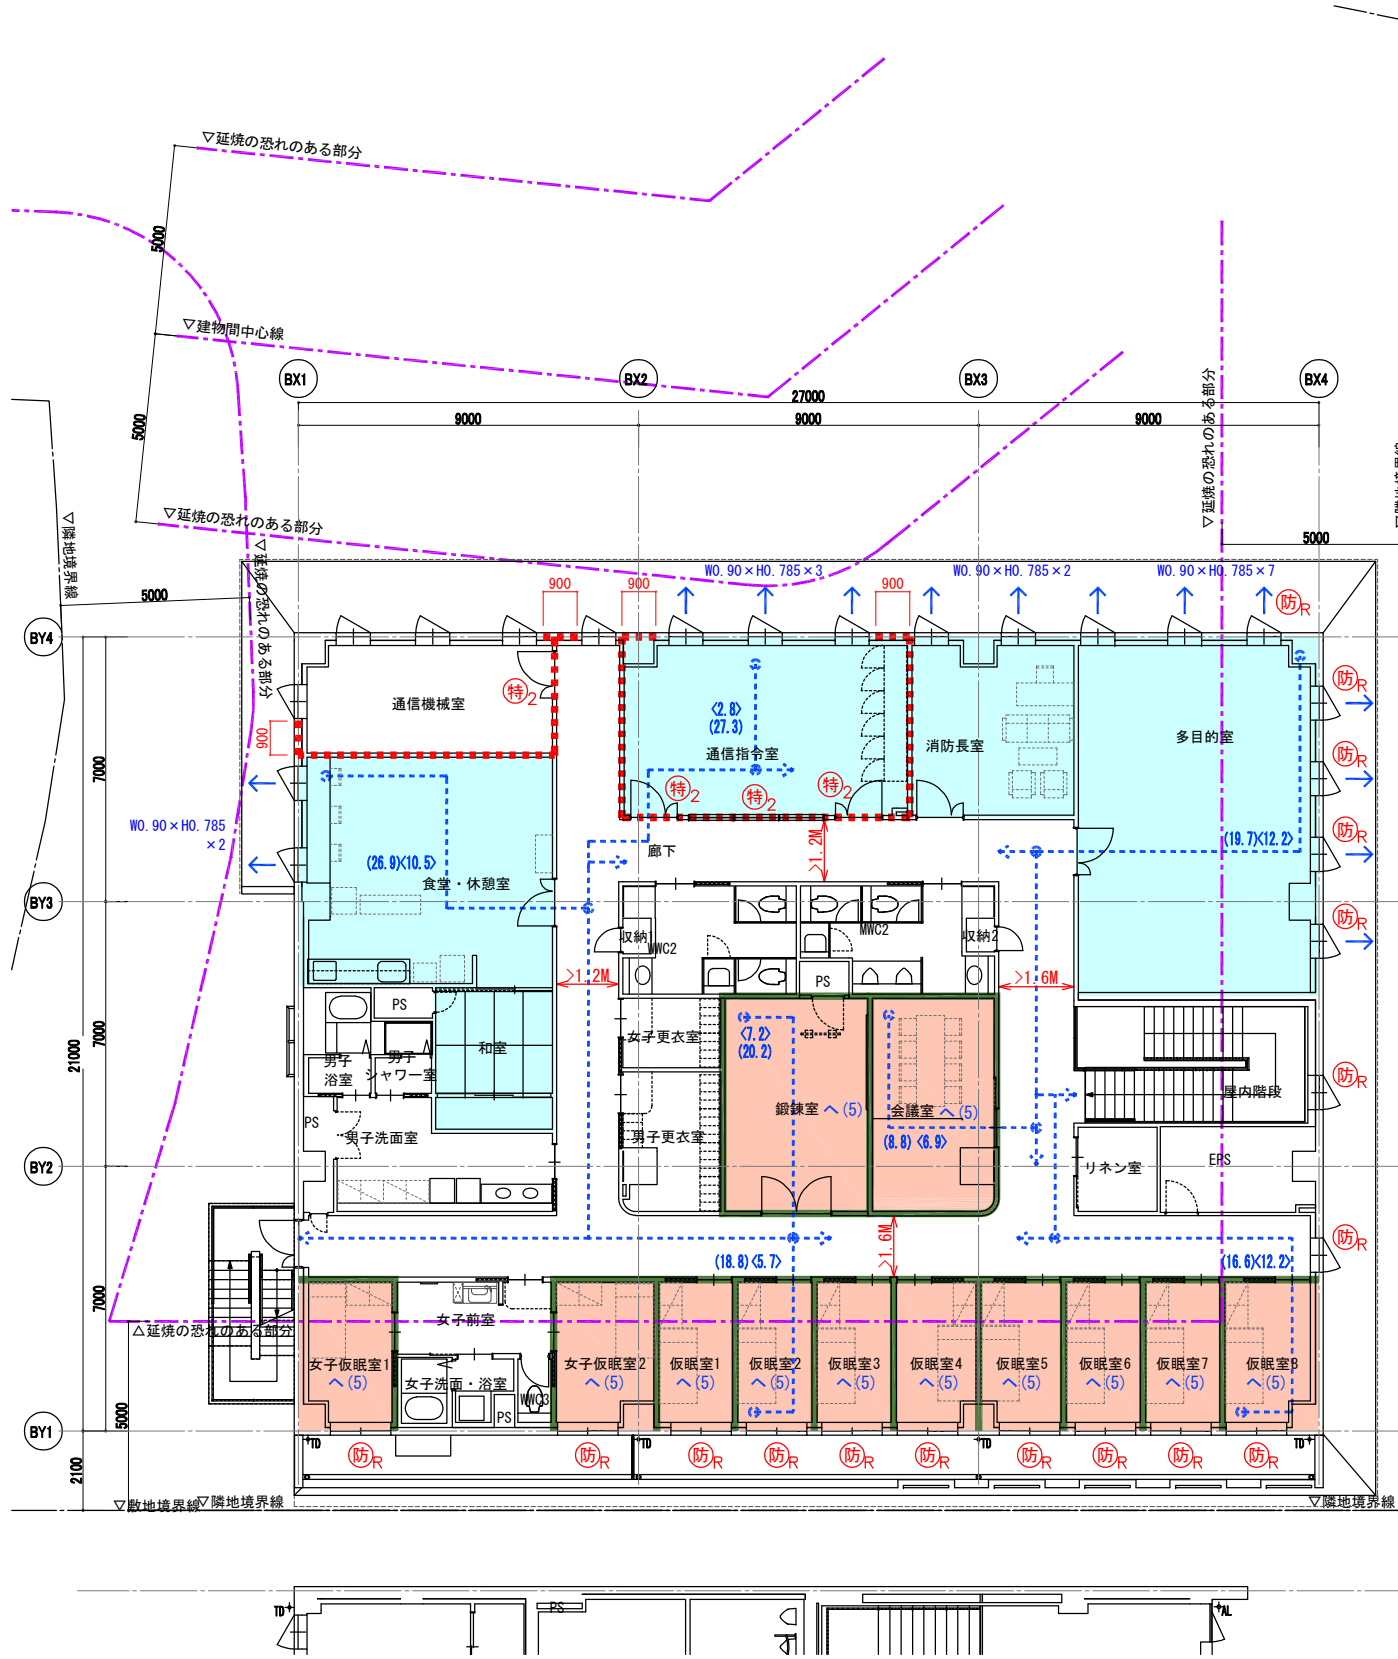

2階平面図

凡例	特 ₁	特定防火設備(常時閉鎖式)	防	防火設備(常時閉鎖式)	防火区画	自然排煙	自然排煙窓	特記事項
	特 ₂	特定防火設備(常時閉鎖式・遮煙性能付)	防 _R	防火設備(法2条9の二ロ)	防火区画(異種用途区画、RC造壁・床)			
	特 ₁	特定防火設備(随時閉鎖式)	不	常時閉鎖式不燃厚、上部垂れ壁300以上	防火区画(自主区画)			
	特 ₂	特定防火設備(随時閉鎖式・遮煙性能付)		特定防火設備、防火設備：平成12年告示第1369号、第1360号、個別認定番号は建具表による	防煙区画(間仕切壁)	へ(5)	H12年告示第1436号四へー(5)	
	特 _C	特定防火設備(常時閉鎖式EV厚CAS-0216)		随時閉鎖式防火戸は煙感知式とする	防煙垂壁(H=500以上、不燃材料)			

・防煙区画は防煙垂壁500以上且つ排煙有効高さ以上、又は防煙垂壁H300以上+常閉不燃扉とする
・法35条の3に該当する居室（告示249号該当除く）の間仕切壁は不燃材料で造り、ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞ下まで達するものとする
・延焼線内のガラリはﾁｬﾝﾊﾞｰBOX t=1.6+FD付とする
・屋上、ﾊﾞﾙｺﾆｰ、吹抜け部手摺 FL+1100以上
・火気使用室は食堂・休憩室とする

・浄化槽機械室は延焼の恐れのある部分を生じないものとする

竣工年月日	2025	3	14	株式会社 大建設	一級建築士 (第 277585号)	静 茂夫	DATE	2025	3	14	PRJ. TITLE	防災拠点整備事業 牟岐町役場新庁舎・海部消防組合新庁舎新築工事	【消防】 意匠	
監理者印							PROJ. NO.	0-2023-120			DWG. TITLE	法チェック図 (2)	DWG. NO.	A-544
												1:100 (A1)		
施工者印												SCALE 1:200 (A3)		